

Deštnice - CZ042.3507.4216.0340.01

A. OBEC

Deštnice

Číslo obce PRVKUK	0340
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4216.0340
Kód obce	566128
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	876 (4216) Žatec



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4216.0340.01	Deštnice	02589	25895

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Deštnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 340 – 360 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, je zde 60 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 220 lůžek. Obcí protéká Deštnický a Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán a do ochranného pásma vodního zdroje Deštnice. Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	171	166	158	150	-	-	-
přechodně bydlící	245	254	270	286	-	-	-
celkem	416	420	428	436	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
171	166	158	150	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Deštnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 vodovodem SK-LN.021.1 z VDJ Deštnice – 1 x 100 m³ (402,00 / 405,00 m n. m.), který je zásobován čerpací stanicí Deštnice z vrtu Deštnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na kvalitu vody ve zdroji se uvažuje s náhradou zdroje pitné vody v letech 2009 – 2010. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

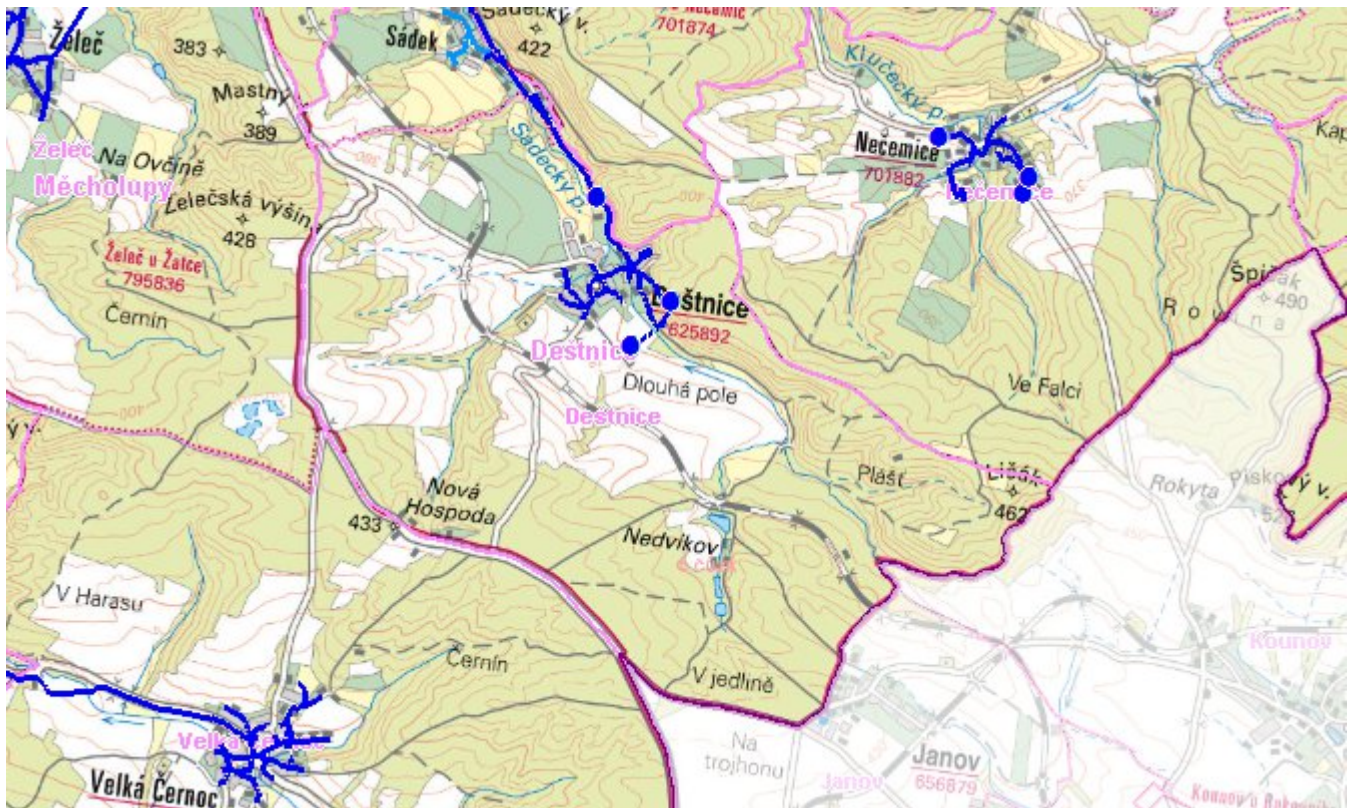

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav	VDJ.LN 021/2	VDJ DEŠTNICE PK - VDJ.LN 021/2		20 m ³	PRVK/2020
Úpravna vody	Stav		UV Deštnice - UV.LN.021			PRVK/2020
Vodojem	Stav		VDJ DEŠTNICE - VDJ.LN 021/1			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Deštnice D2-2/D	zdroj Deštnice			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Deštnice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. Od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody z bezodtokových jímek vyváženy na ČOV Žatec a 10 % obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Deštnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV.

Mapa

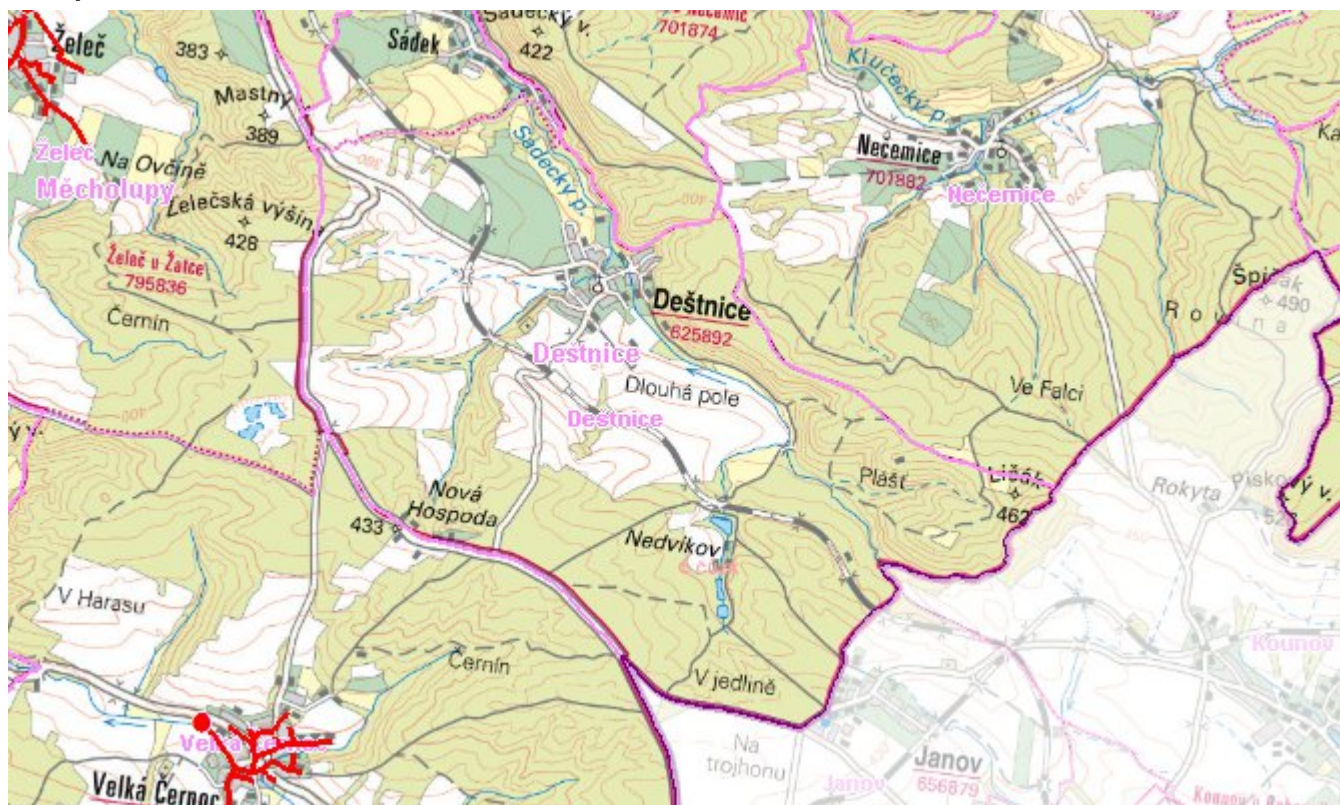

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	1 420,0	1 420,0

Mapa

