

Zálužice - CZ042.3507.4216.0352.02

A. OBEC

Zálužice

Číslo obce PRVKUK	0352
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4216.0352
Kód obce	530603
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	876 (4216) Žatec



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4216.0352.02	Rybňany	19086	190861

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Rybňany leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	13	11	9	7	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
celkem	13	11	9	7	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
7	7	7	7	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Rybňany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.4 z rozvodné sítě HTP Žatec s VDJ Čeradice střední - 2 x 1500 m³ (328,00 / 333,50 m n. m.), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m³ (328,00 / 333,50 m n. m.) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m³ (328,00 / 333,50 m n. m.), zásobovaných z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Bezděkov je osazen společný regulátor tlaku s výstupním tlakem 0,5 MPa, za obcí Bezděkov je osazen ve společné armaturní šachtě pro obce Zálužice, Rybňany a Trnovany další regulátor tlaku (společný pro Zálužice a Rybňany) s výstupním tlakem 0,5 MPa..

Na vodovodní síť je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel, 46 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2002 a je bez provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje - Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

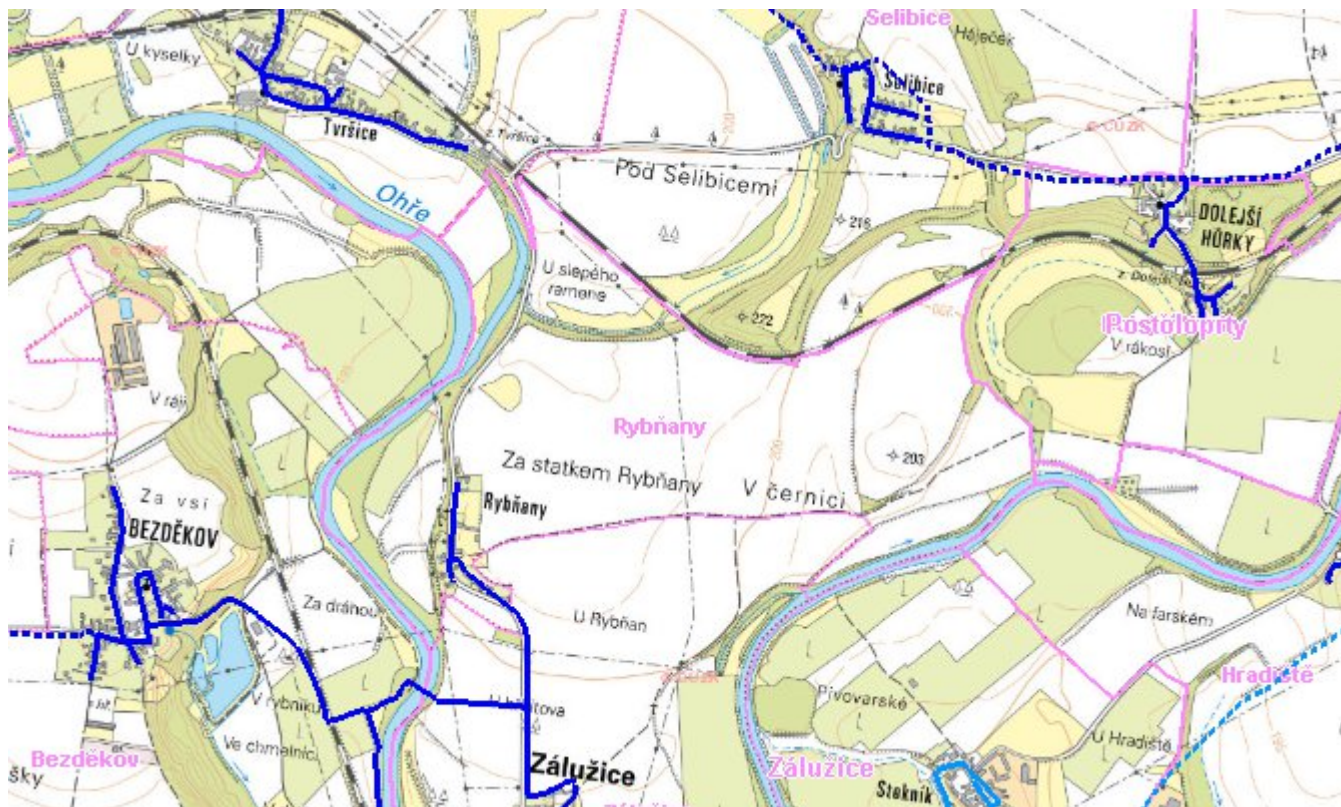

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Zálužice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Zálužice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	164,0	164,0

Mapa

