

# Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.02

## A. OBEC

### Klášterec nad Ohří

Číslo obce PRVKUK	0071
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0071
Kód obce	563129
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0071.02	Ciboušov	06561	65617

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Klášterec n. O. - Ciboušov leží na severním okraji Kláštěrce nad Ohří v nadmořských výškách 340 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místní komunikace. Krajem obce protéká Podmíleský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce sídlí firma Komunikace Ježek. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu cca 20 RD.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	36	35	35	35	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
36	35	35	35	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zásobení obce pitnou vodou je z oblastního vodovodu přes vodojem Ciboušov 2x250 m<sup>3</sup> (410,00/405,00 m n.m.) přívodním řadem DN 150 (OP-SK.CV.001.77). Rozvod v obci je rovněž DN 150. Část obce zásobena z rozvodné sítě Klášterce n. O. z VDJ Jezerní vrch. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je přívodní řad v dobrém technickém stavu, bez velkých provozních problémů, je nutná rekonstrukce rozvodné sítě v celém rozsahu. S rozšiřováním vodovodní sítě se nepočítá, pouze v případné nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

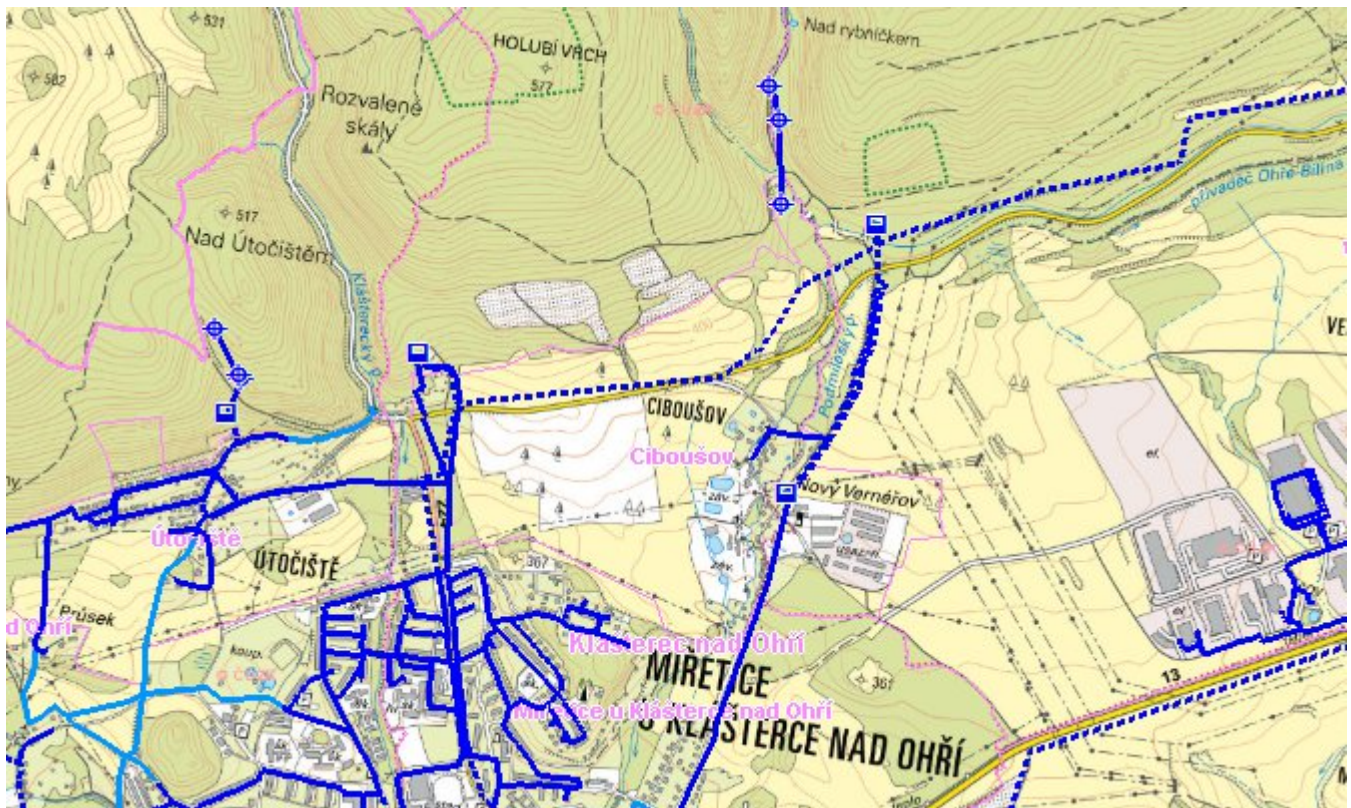

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodjem zemní	Stav	VDJ.CV 001/46	VDJ-CIBOUŠOV-FARMA	125	125 m3	PRVK\2004
Vodní zdroj	Stav			0		PRVK\2004

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
5	6	6	32	-	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Ciboušov je vybudována nová kanalizace DN 300, která je napojena na kanalizační síť Klášterce n. O. (K-CV.039.1-J.C). Část obyvatel (15%) je na tuto kanalizaci napojena. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním – 45% nebo do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 3 km – 40%.


Dešťové vody odtékají volně po terénu do místního potoka.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dokončení kanalizační sítě v obci – připojení dalších obyvatel.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

## Mapa

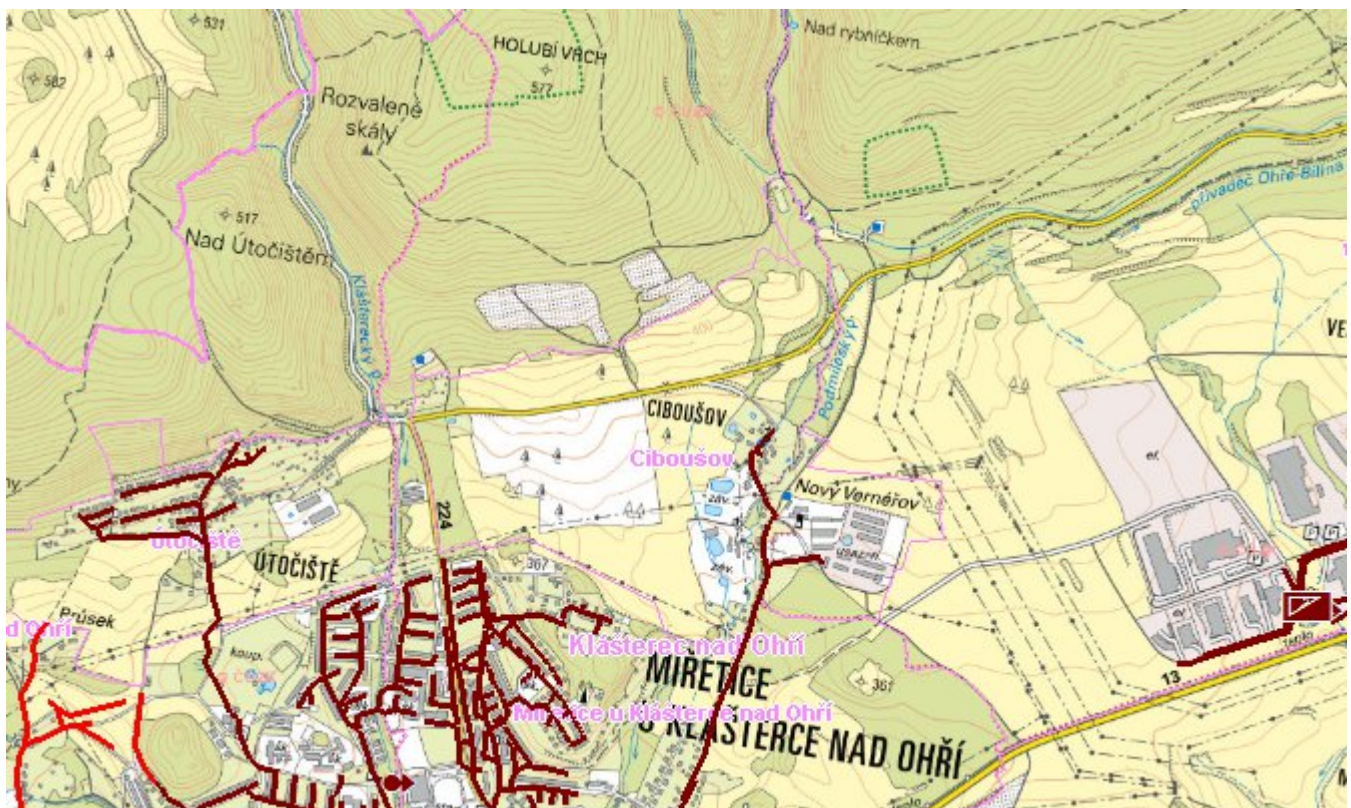

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	128,0	128,0

## Mapa

