

# Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.06

## A. OBEC

### Klášterec nad Ohří

Číslo obce PRVKUK	0071
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0071
Kód obce	563129
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0071.06	Mikulovice	09435	94358

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Klášterec n. O. - Mikulovice leží východně od Klášterce n.O. v nadmořských výškách 310 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 70 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hradištský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nachází chatová osada. Rozvoj obce se nepředpokládá, pouze rozvoj v oblasti rekreace.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	7	8	10	12	-	-	-
přechodně bydlící	210	210	210	210	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>220</b>	<b>222</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zásobování v této obci je individuální – studny.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

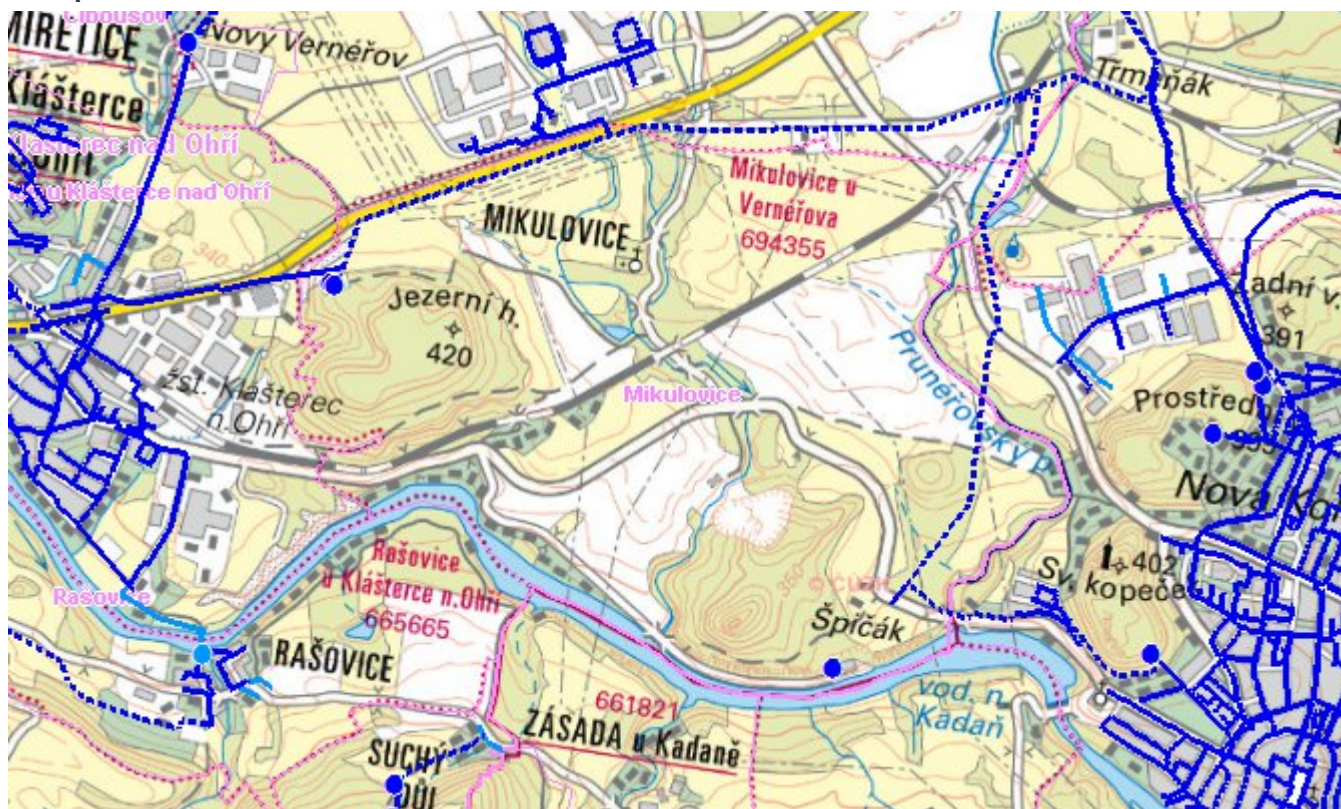

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		CS-EI,PRU MIKULOVICE	0		PRVK\2004
Vodojem zemní	Stav	VDJ.CV 001/37,38	VDJ-JEZERNÍ VRCH-ST,	3000	1000,2x1000 m3	PRVK\2004
Vodojem zemní	Stav	VDJ.CV 001/37,38	VDJ-JEZERNÍ VRCH-ST,	3000	1000,2x1000 m3	PRVK\2004

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% s odvozem na pole.


Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

## Mapa

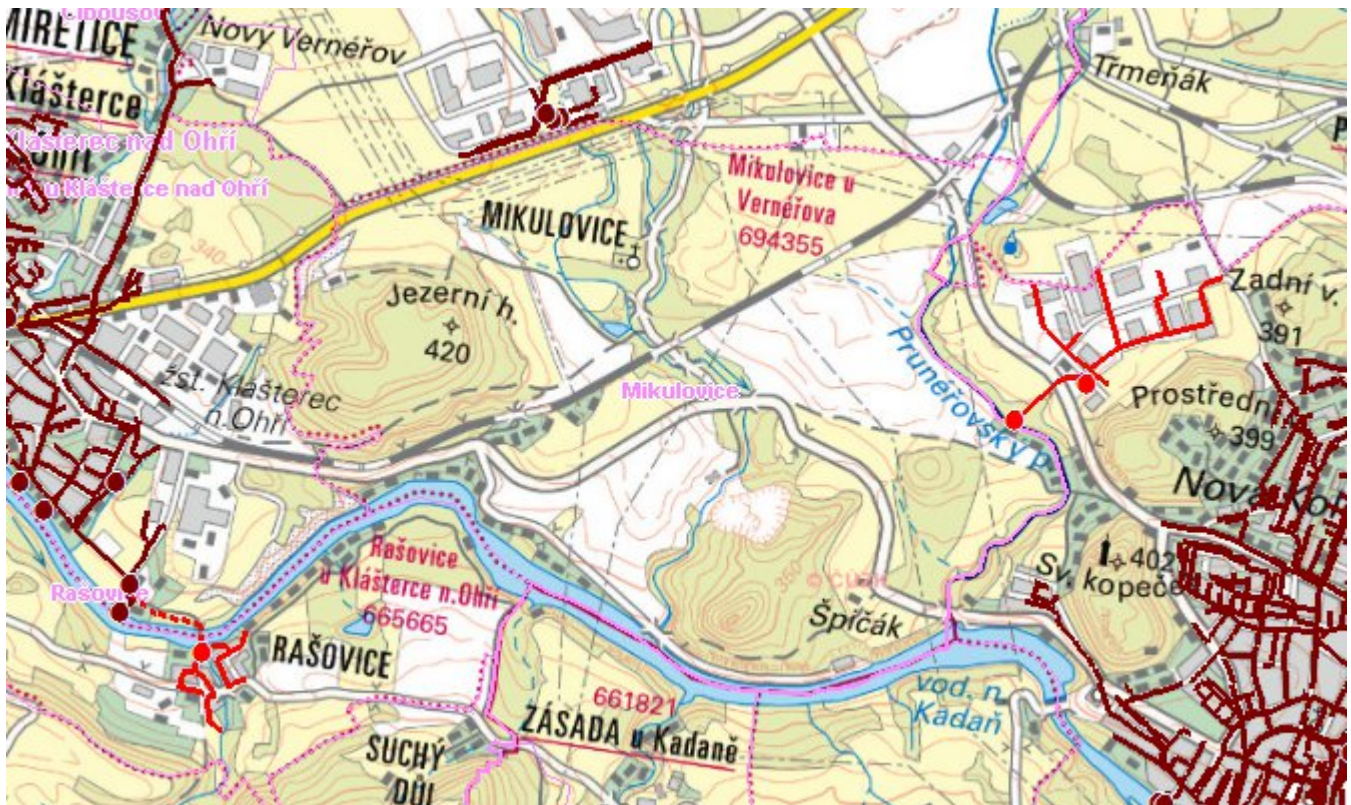

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	460,0	460,0

# Mapa

