

Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.04

A. OBEC

Perštejn

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0079 |
| Kód obce PRVKUK | CZ042.3503.4204.0079 |
| Kód obce | 563285 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 761 (4204) Kadaň |



Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ042.3503.4204.0079.04 | Ondřejov | 11939 | 119393 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Perštejn - Ondřejov leží západně od města Perštejna v nadmořských výškách 500 - 580 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Zástavba z rekreačních chat a chalup je rozptýlená podél místních komunikací. Obec se nachází ve svažitém terénu, náleží do CHOPAV Krušné hory, do připravované CHKO Střední Poohří a spadá do povodí Ohře. Obec má ráz pouze rekreační.

B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| trvale bydlící | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| přechodně bydlící | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
| celkem | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Ondřejov není vybudovaná vodovodní síť. Rekreatanti jsou zásobováni individuálně (studny).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Ondřejov se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

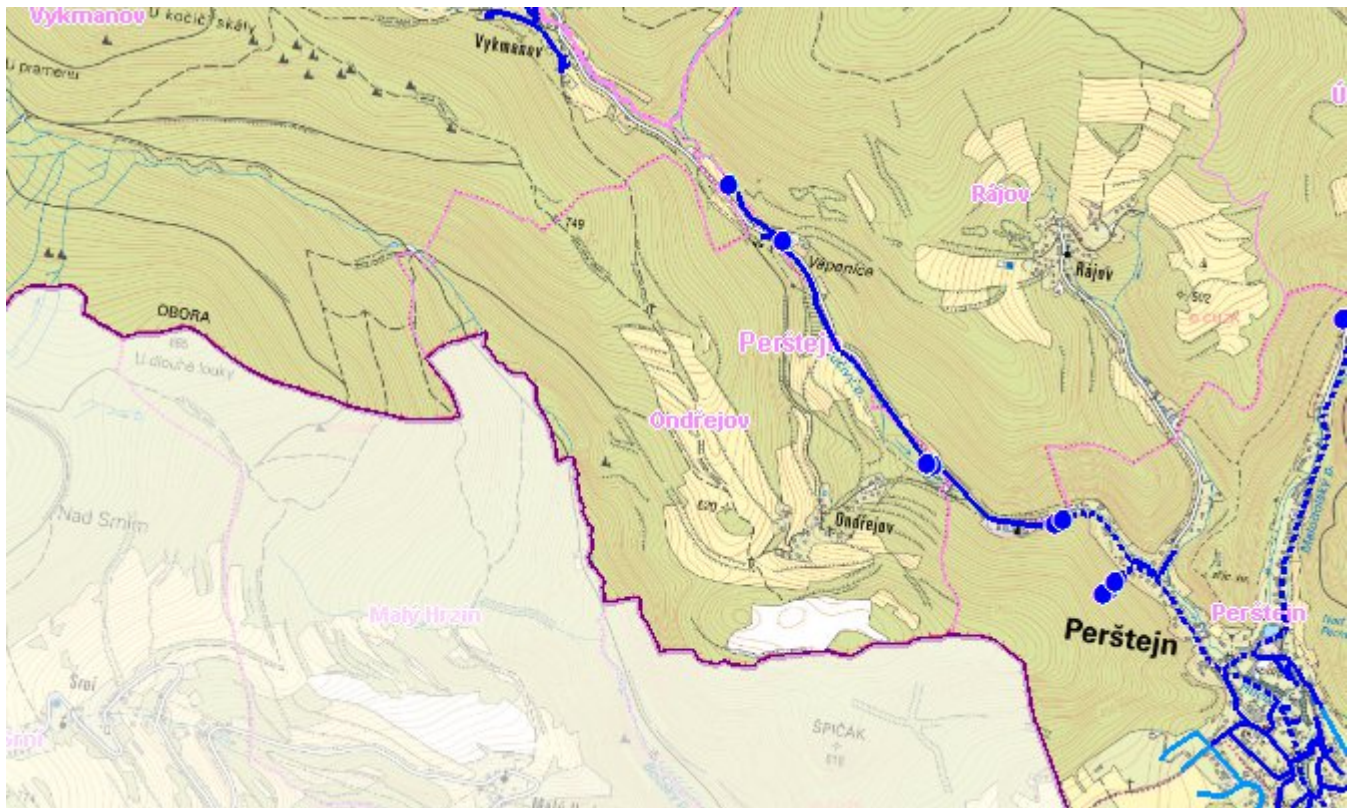

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ondřejov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody rekreatantů jsou likvidovány individuálně. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Ondřejově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se pouze o rekreační bydlení.

Mapa

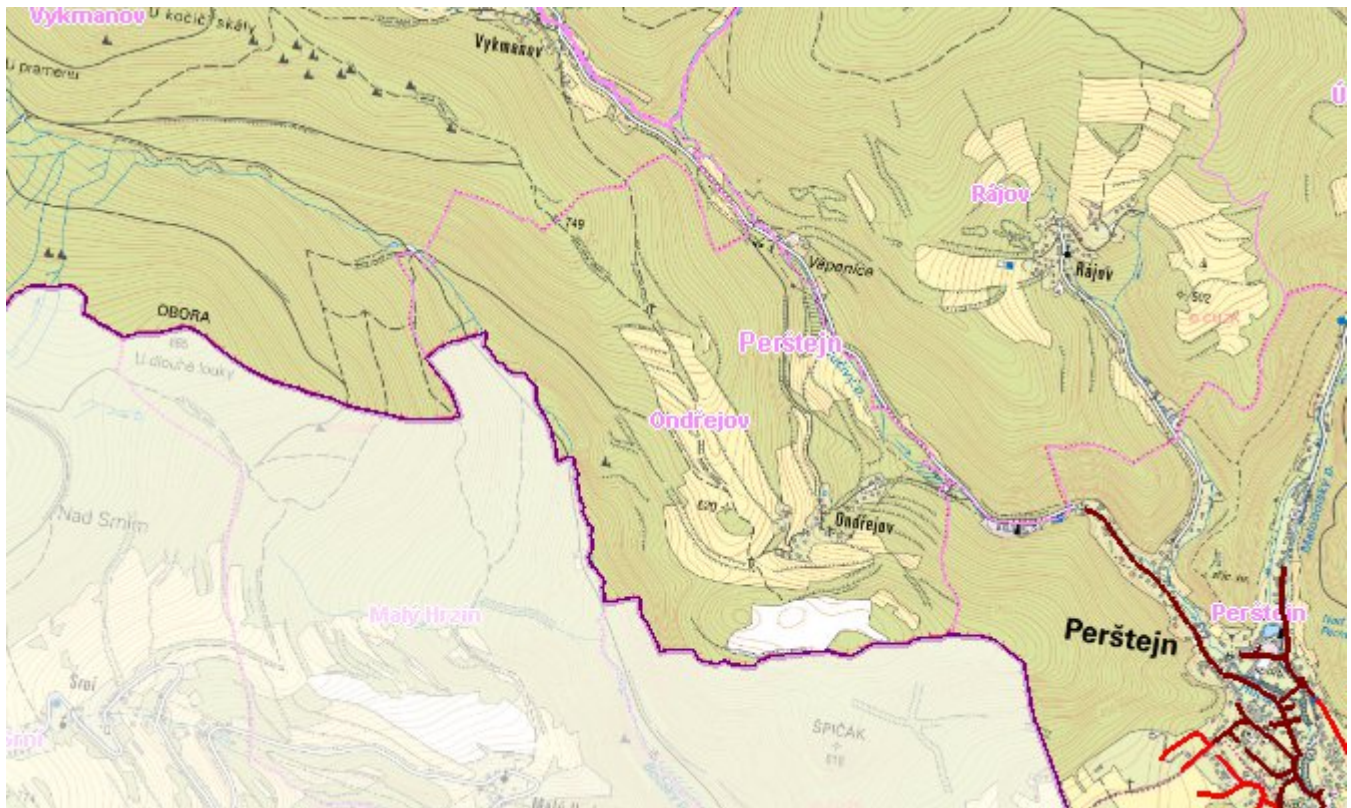

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice | | |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Mapa

