


# Radonice - CZ042.3503.4204.0082.05

## A. OBEC

### Radonice

Číslo obce PRVKUK	0082
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0082
Kód obce	563323
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň

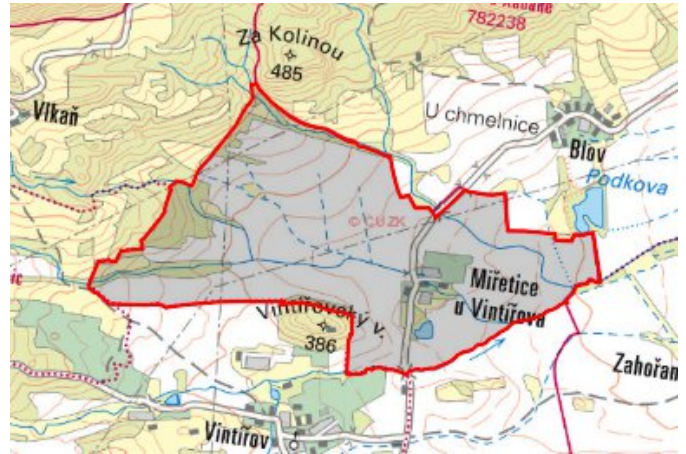

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0082.05	Miřetice u Vintířova	13826	138266

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Radonice - Miřetice u Vintířova se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 317 - 318 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba z vesnických rodinných domů je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,22 ha. Část obce se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec má charakter zemědělský.

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	33	32	31	31	-	-	-
přechodně bydlící	2	2	2	2	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Miřetice u Vintířova nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně (studny).

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.  
S napojením na vodovod se neuvažuje.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

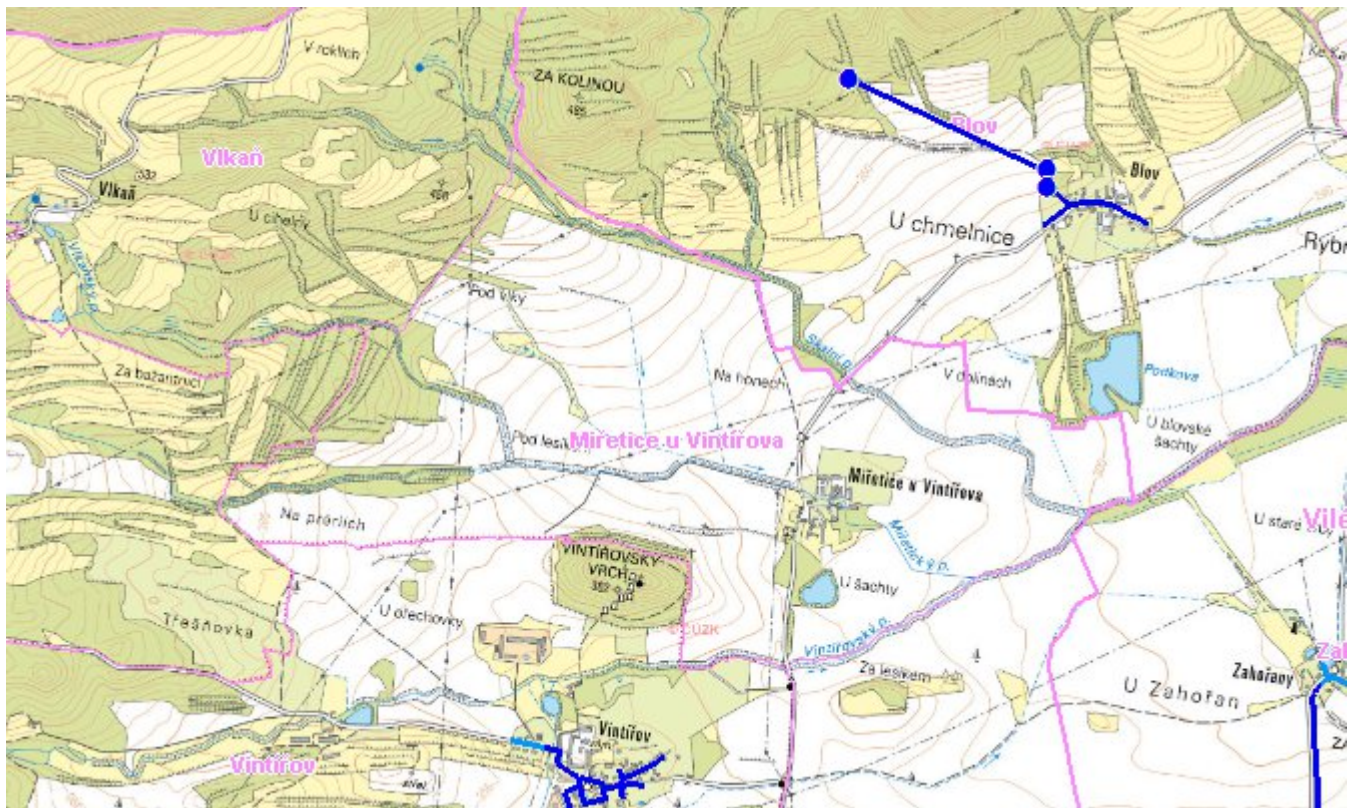

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Mířeticích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po vybudování kanalizace a ČOV ve Vintřově bude možnost odvedení odpadních vod z Mířetic na tuto ČOV – realizace po roce 2015.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.



# Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Návrh					PRVK/2004

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	1 192,0	1 192,0

# Mapa

