

# Radonice - CZ042.3503.4204.0082.09

## A. OBEC

### Radonice

Číslo obce PRVKUK	0082
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0082
Kód obce	563323
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0082.09	Vlkaň	13829	138291

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Radonice - Vlkaň se nachází na jih od Kadaně v nadmořské výšce 488 - 500 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba rekreačními domy je soustředěná. Územím protéká bezejmenná vodoteč, která náleží do povodí řeky Ohře. Obec spadá do navrhovaného CHKO Střední Poohří.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	0	0	0	0	-	-	-
přechodně bydlící	6	6	6	6	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vlkaň nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Rekreatanti jsou zásobeni individuálně (studny).

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

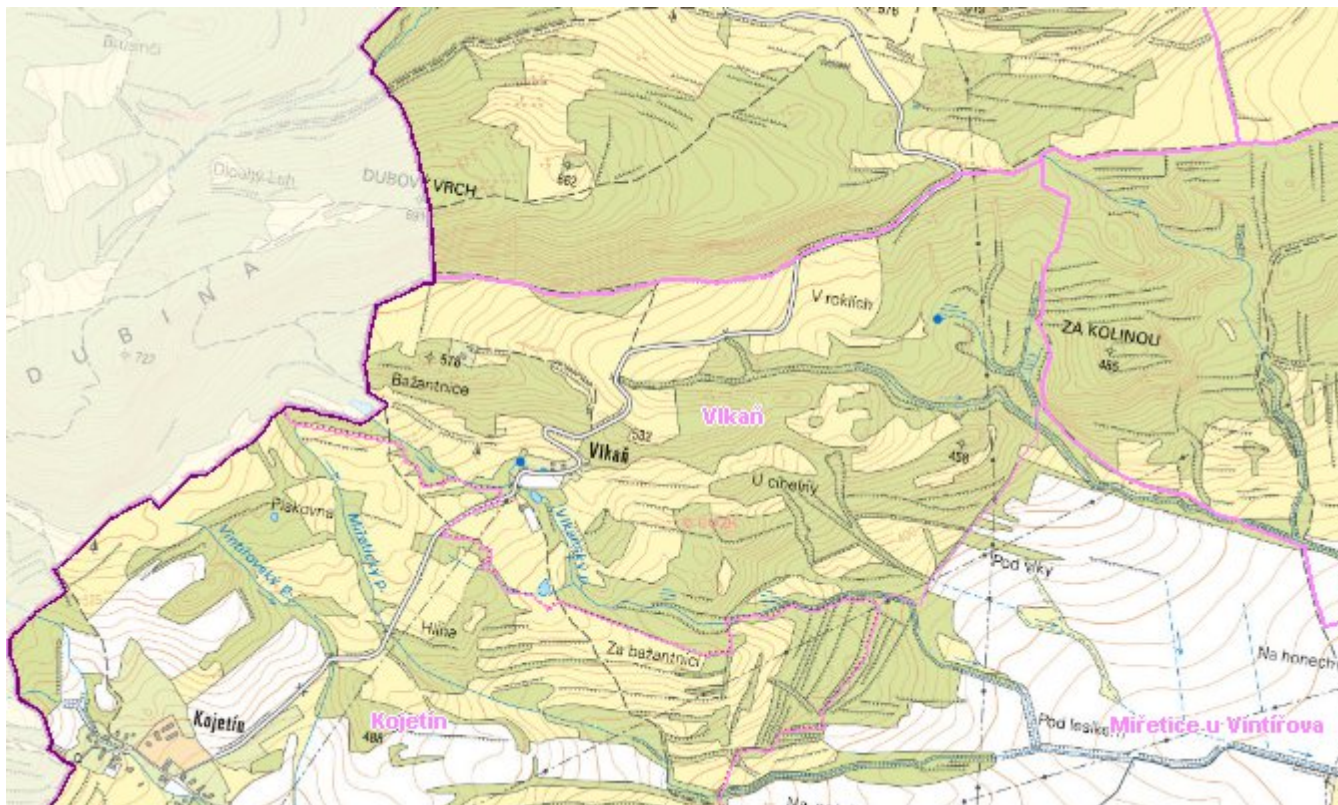

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Vlkavňov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody rekreatantů jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.

Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

## Mapa

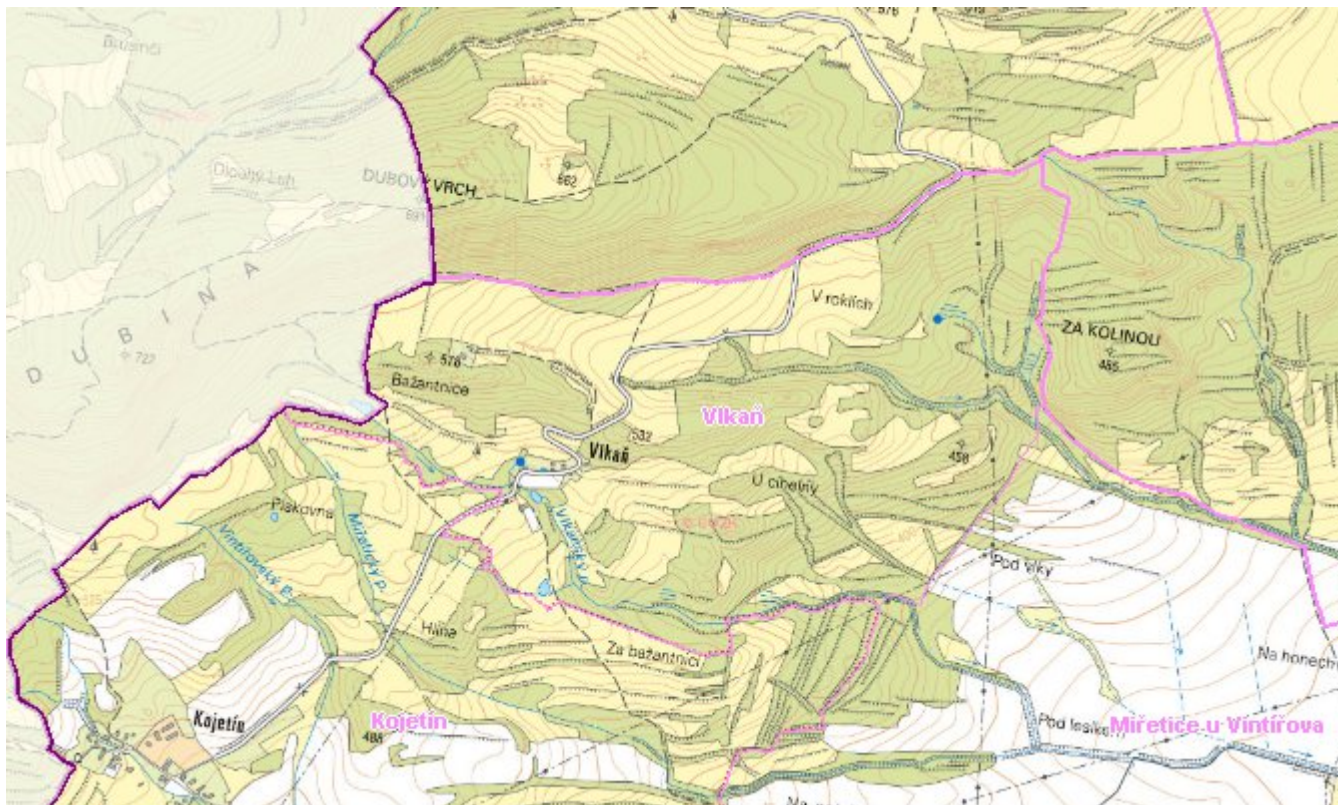

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

