


Štětí - CZ042.3506.4205.0117.03

A. OBEC

Štětí

Číslo obce PRVKUK	0117
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4205.0117
Kód obce	565709
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	825 (4205) Litoměřice

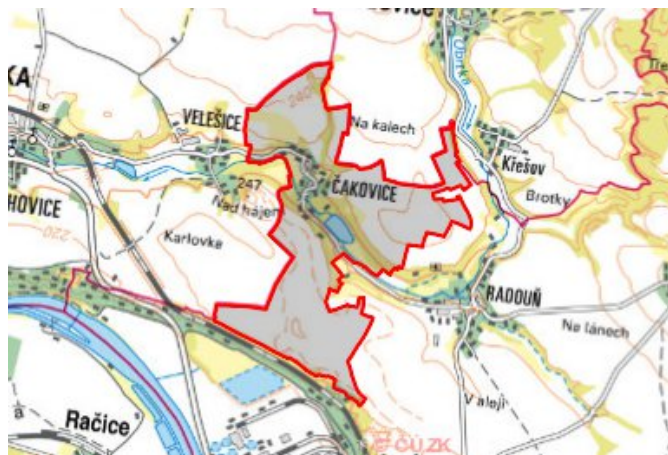

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4205.0117.03	Čakovice	13864	138649

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Štětí - Čakovice leží severním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 50 obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 190-205 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jihozápadně od zástavby protéká Obrtka. Svým územím Čakovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	46	46	46	46	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
celkem	46	46	46	46	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
46	46	46	46	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Štětí - Čakovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.13), konkrétně jeho provozní částí Čakovice, zásobující Čakovice a Velešice. Tato provozní část je pod tlakem vodojemu Malešov 150 m³ (275,70/272,00), zásobeného úpravou vody v Malešově. Od vodojemu Malešov je řadem LT 300 voda dopravována směrem na Štětí. Z tohoto řadu LT 300 odbočuje levou větví řad LT 200, který se později dělí dále na dvě samostatné větve LT 100 zásobící jednotlivě Velešice

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení Čakovic se nebude v budoucnosti měnit.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

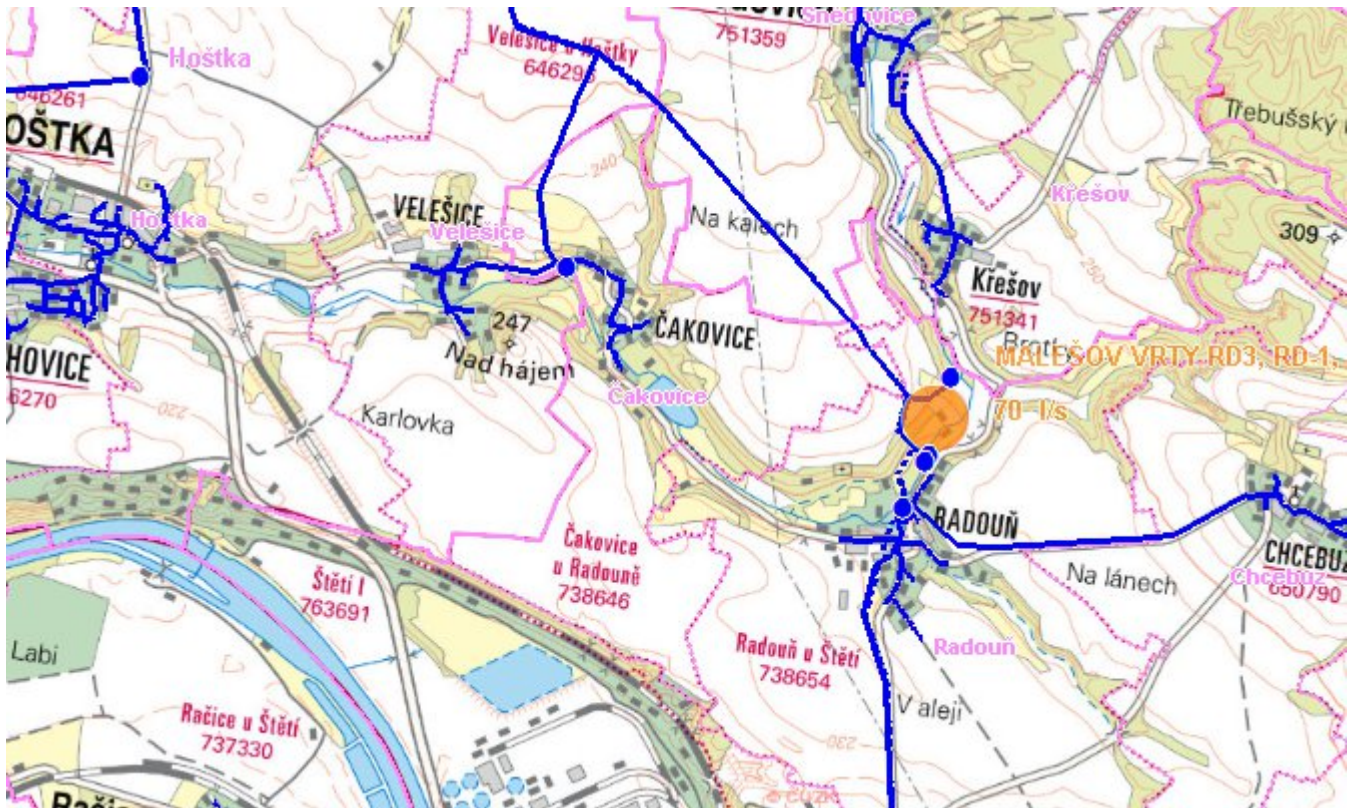

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.LT 012/5	CS.LT 012/5			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Štětí - Čakovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 10 km.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV Štětí.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	1 560,0	1 560,0

Mapa

