

Libčeves - CZ042.3507.4207.0154.03

A. OBEC

Libčeves

Číslo obce PRVKUK	0154
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0154
Kód obce	566349
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0154.03	Hořelec	08174	81744

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Hořelec leží severně od města Louny a severozápadně od obce Libčeves, neprotéká zde žádný potok, nejbližším recipientem je Hrádecký potok vzdálený 0,5 km. Nachází se zde rybník. Hořelec se nachází v nadmořské výšce 385 - 405 m n. m a žije zde trvale do 40 obyvatel a přibližně 24 rekreatů v chalupách. Zástavba je soustředěná podél hlavní silnice a je tvořena převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Ohře a do CHKO České středohoří. Dle předpokladů bude počet trvale bydlících obyvatel mírně stoupat.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	38	39	42	45	-	-	-
přechodně bydlící	24	23	21	20	-	-	-
celkem	62	62	63	65	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
38	39	42	45	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hořenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves OPSKLN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.2. Zdrojem vody je VDJ Kozly – 2 x 100 m³ (407,00 / 410,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Kozly je ČS Kozly, která slouží k přečerpávání vody do VDJ Kozly. V armaturní komoře VDJ Kozly je umístěno čerpadlo, které dodává výtlačným potrubím vodu do obce Hořenec. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

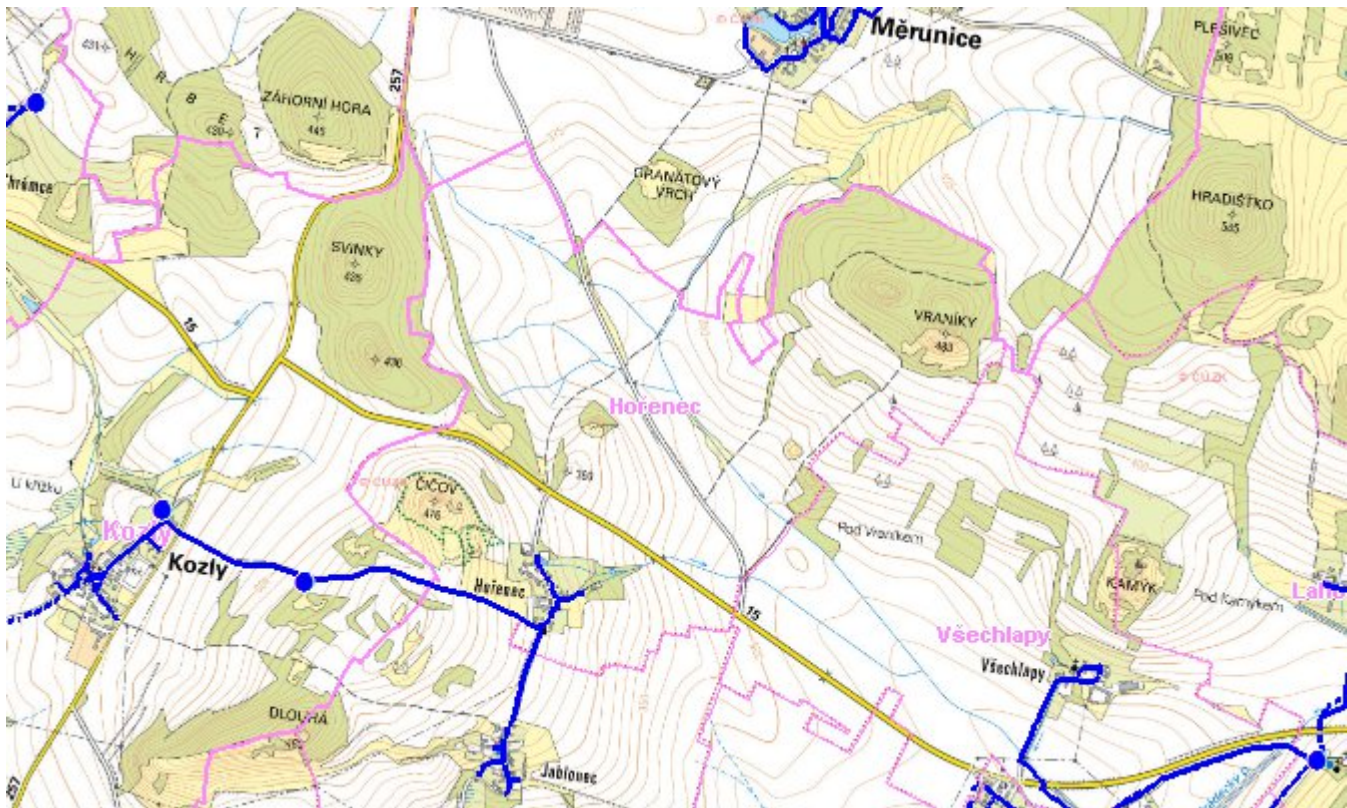

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Hořelec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Hořelec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
24,0	1 749,0	1 773,0

Mapa

