

Peruc - CZ042.3507.4207.0161.07

A. OBEC

Peruc

Číslo obce PRVKUK	0161
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0161
Kód obce	566551
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0161.07	Stradonice	11829	118290

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Stradonice leží východně od Loun v nadmořské výšce 190 - 220 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 73 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Stradonice. Obcí protéká Débeřský potok a je zde požární nádrž. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	202	203	206	209	-	-	-
přechodně bydlící	219	219	219	219	-	-	-
celkem	421	422	425	428	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
202	203	206	209	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stradonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.33. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m³ (232,10 / 235,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána pomocí ČS Pátek, do níž přitéká voda přes rozvodnou síť obce Černčice z oblastního přivaděče Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů. Navrhujeme pouze vyměnit stávající azbestocementové potrubí.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

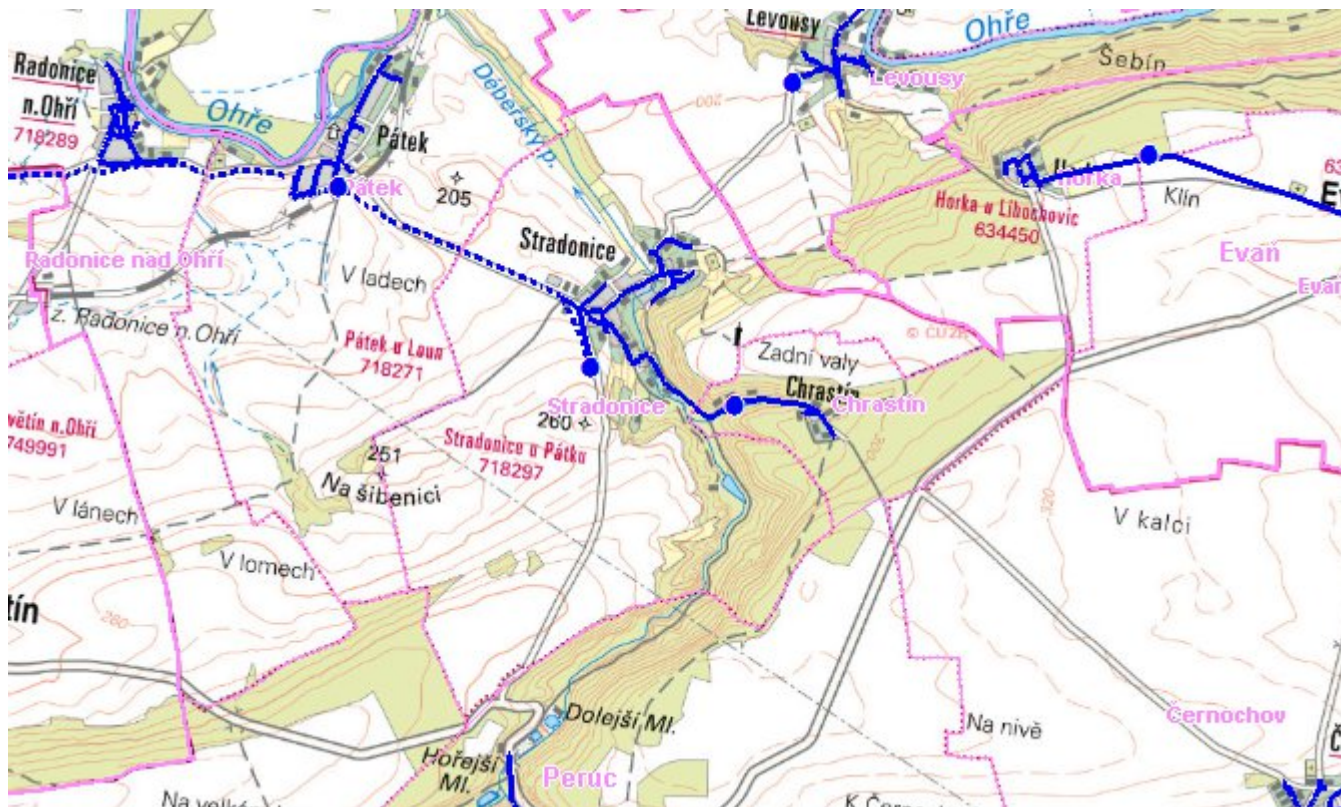

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav		vodojem Stradonice - VDJ.LN 039/17		50 m3	PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Stradonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septických s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistiřnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Stradonice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné alternativní řešení.

Mapa

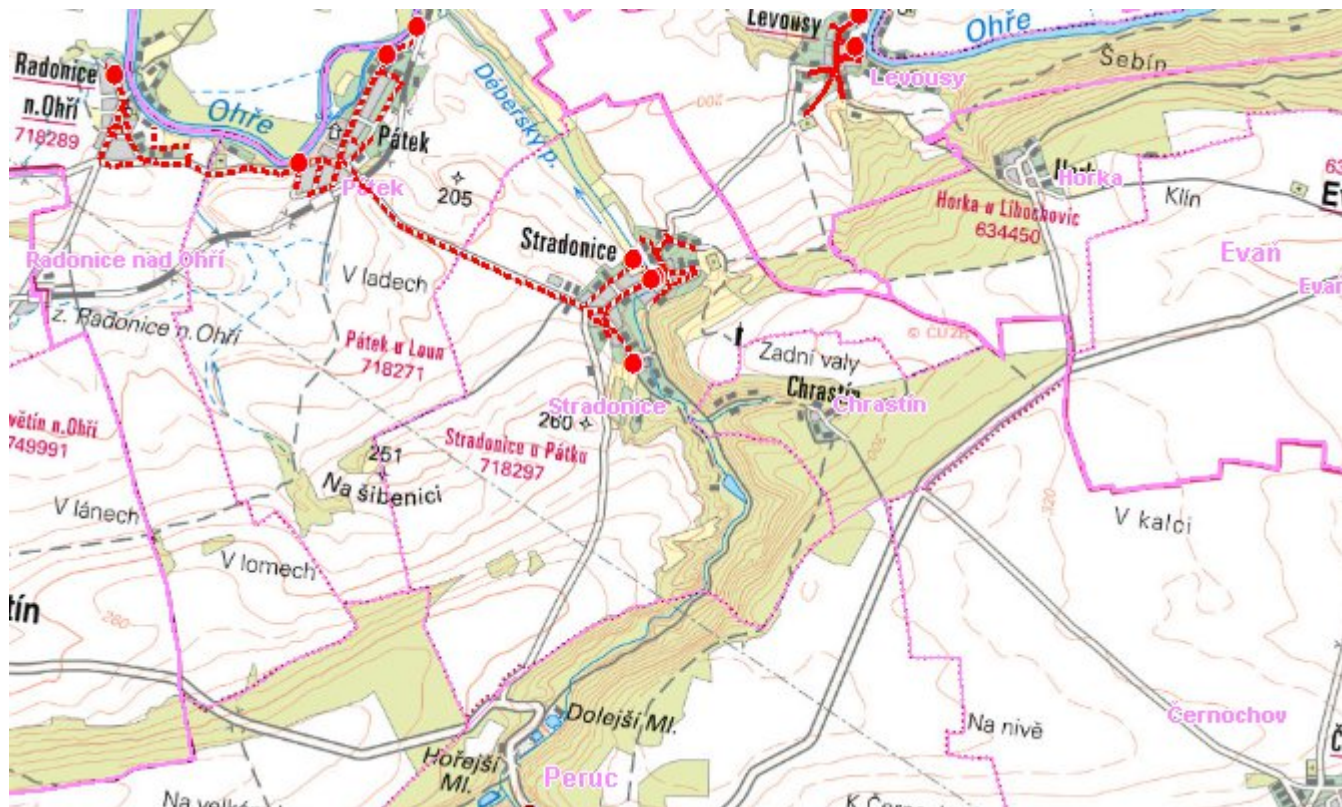

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh		ČS Stradonice1			PRVK/2020
Čerpací stanice	Návrh		ČSOV Stradonice2			PRVK/2020
Čerpací stanice	Návrh		ČSOV Stradonice3			PRVK/2020
Čerpací stanice	Návrh		ČSOV Stradonice4			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
56,0	3 395,0	3 451,0

Mapa

