

# Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.06

## A. OBEC

### Postoloprty

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0164
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3507.4207.0164
<b>Kód obce</b>	566624
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	850 (4207) Louny



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3507.4207.0164.06	Malnice	14912	149128

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Malnice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře u potoka Hasina v nadmořské výšce 190 - 210 m n. m. V obci trvale bydlí 110 obyvatel. Počet rekreatantů v chatách a chalupách se pohybuje do 20 obyvatel. Zástavba je rozmístěná kolem návsi, tvoří ji rodinné domy. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve státem chráněném území. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

### B.2 Demografický vývoj

<b>Bydlící obyvatelé</b>	<b>Počet bydlících obyvatel</b>						
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
trvale bydlící	110	116	128	140	-	-	-
přechodně bydlící	15	15	15	15	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>143</b>	<b>155</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
110	116	128	140	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Malnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.12. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m<sup>3</sup> (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

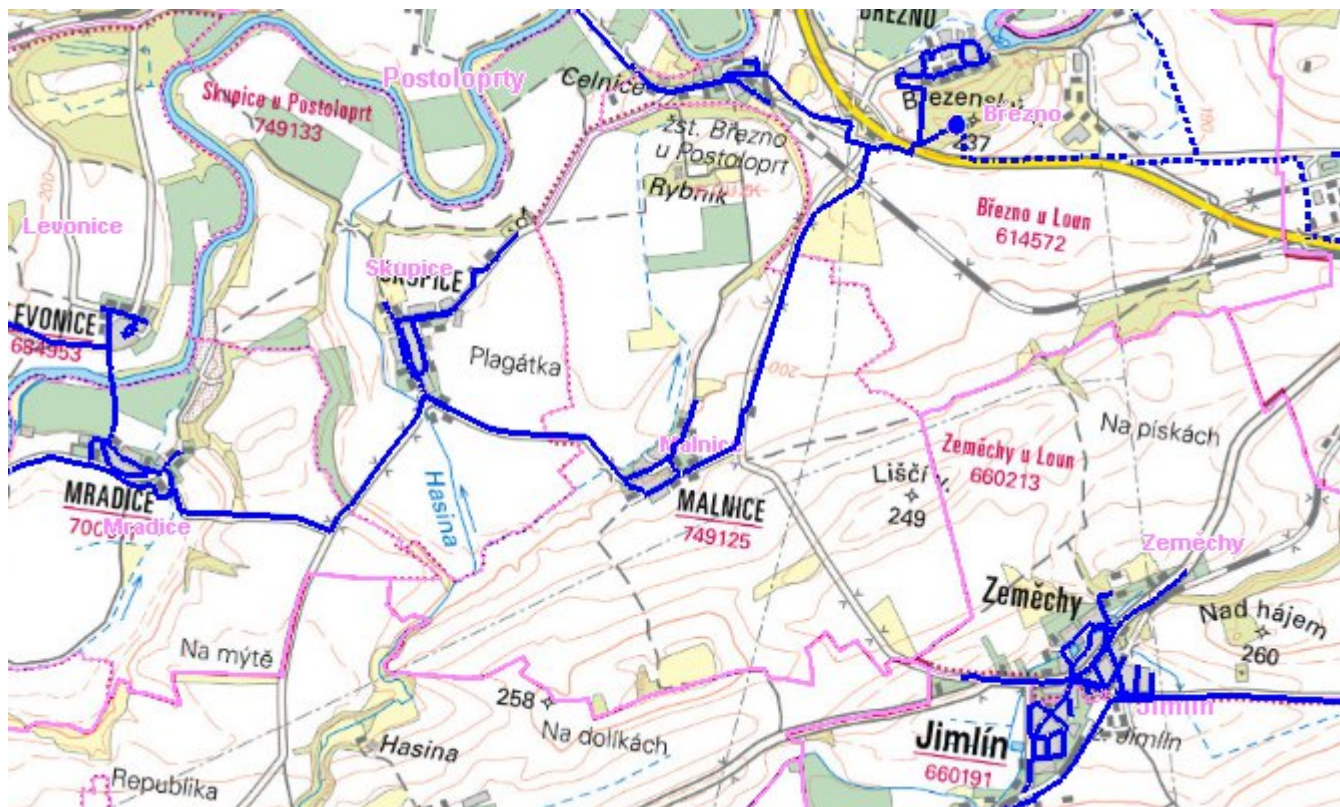

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-


### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Malnice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Malnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

## Mapa

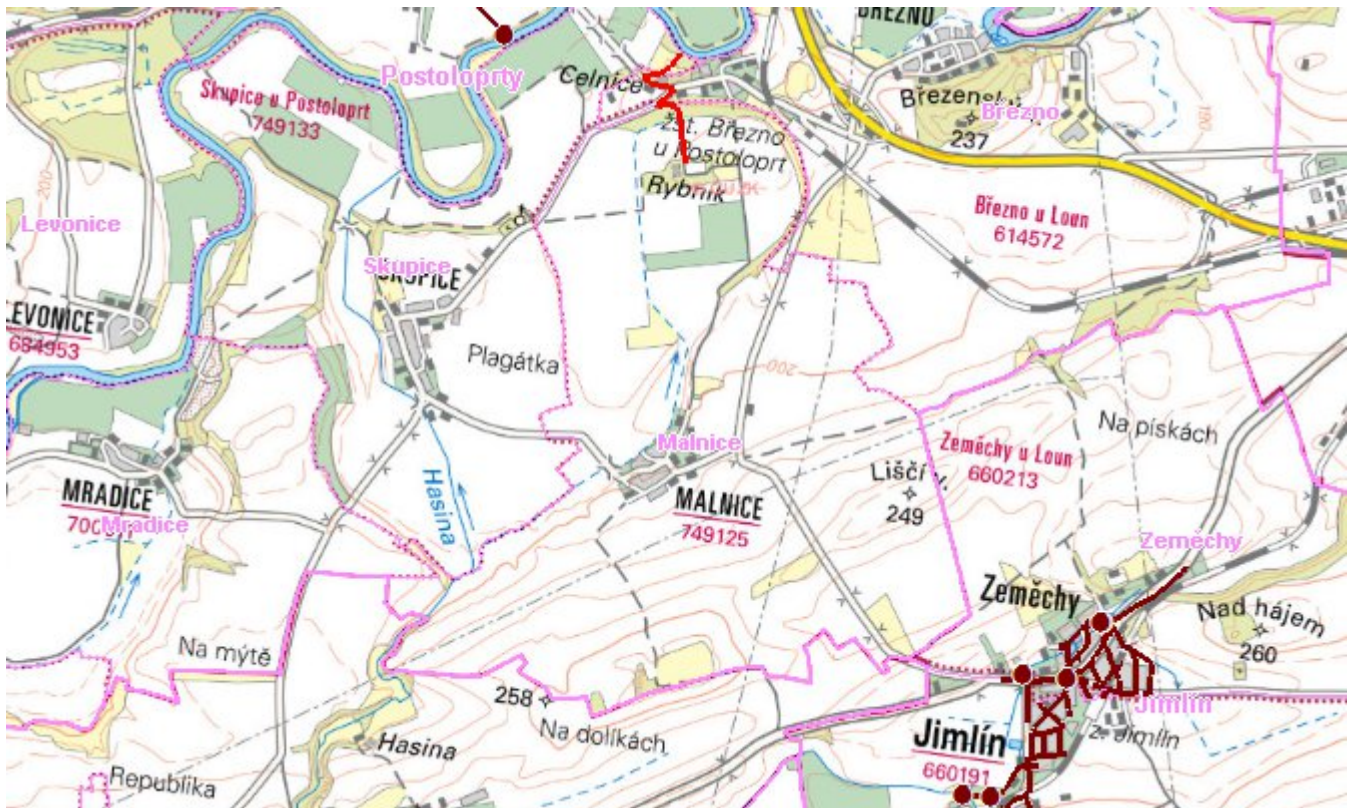

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	4 775,0	4 775,0

# Mapa

