


Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.07

A. OBEC

Postoloprty

Číslo obce PRVKUK	0164
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0164
Kód obce	566624
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

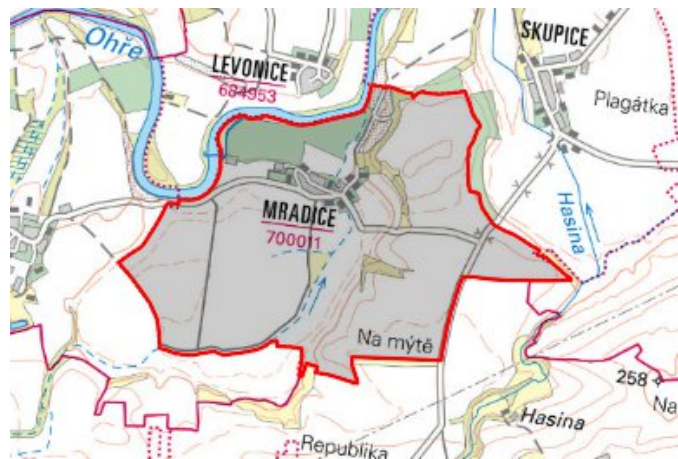

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0164.07	Mradice	10001	100013

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Mradice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 190 - 200 m n. m. V obci trvale bydlí do 60 obyvatel. Počet rekreatantů v chatách a chalupách se pohybuje do 240 obyvatel. Zástavba je rozmístěná kolem návsi, tvoří ji rodinné domy. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve státem chráněném území. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	56	57	59	61	-	-	-
přechodně bydlící	234	234	234	234	-	-	-
celkem	290	291	293	295	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
51	52	54	56	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Mradice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.14. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m³ (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 9 % je zásobováno individuálně. Kvalita vody v domovních studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. a vydatnost je v suchém období také nedostatečná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme napojení dalších obyvatel.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

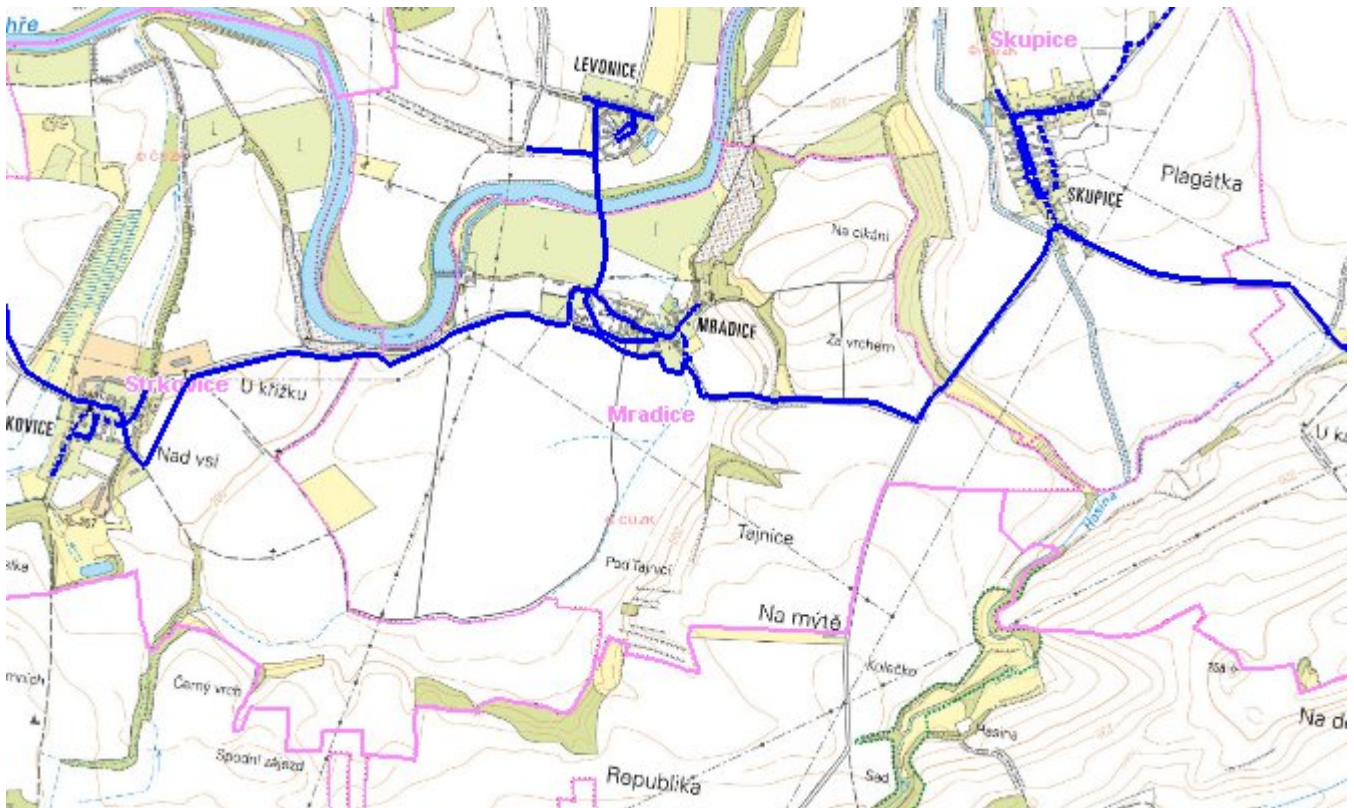

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Mradice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Mradice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	4 405,0	4 405,0

Mapa

