

Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.07

A. OBEC

Podbořany

Číslo obce PRVKUK	0235
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4210.0235
Kód obce	566616
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	868 (4210) Podbořany



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4210.0235.07	Letov	12330	123307

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Letov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 335,00 - 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel se 14 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	125	125	125	125	-	-	-
přechodně bydlící	15	15	15	15	-	-	-
celkem	140	140	140	140	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
110	110	110	110	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Letov je zásobována vodou z místního vodovodu Letov OK-M-LN.009. Zdrojem vody je přívodní řad DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m³ (393,00 / 397,50 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 88 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 12 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

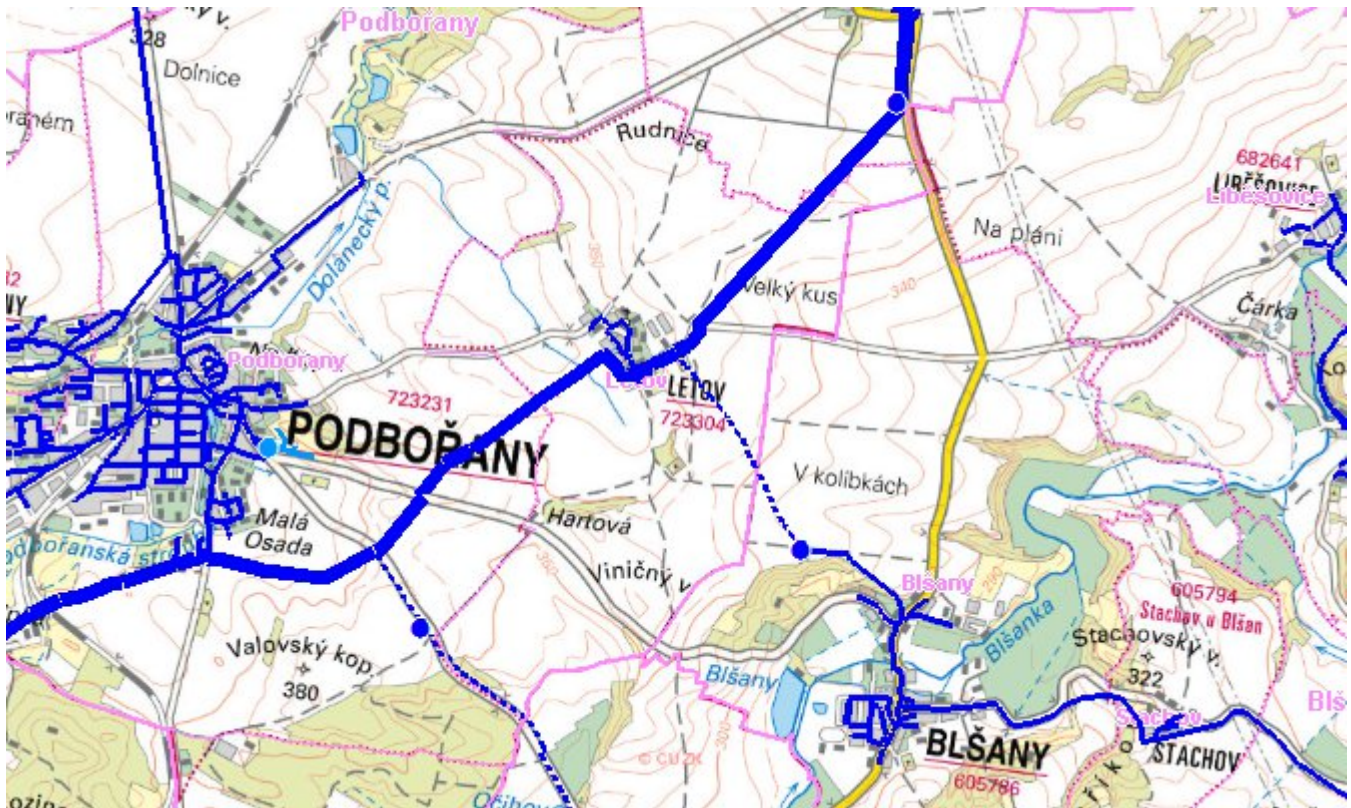

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Letov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septických se vsakováním a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Letov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 945,0	2 945,0

Mapa

