


Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.03

A. OBEC

Vroutek

Číslo obce PRVKUK	0236
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4210.0236
Kód obce	566934
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	868 (4210) Podbořany

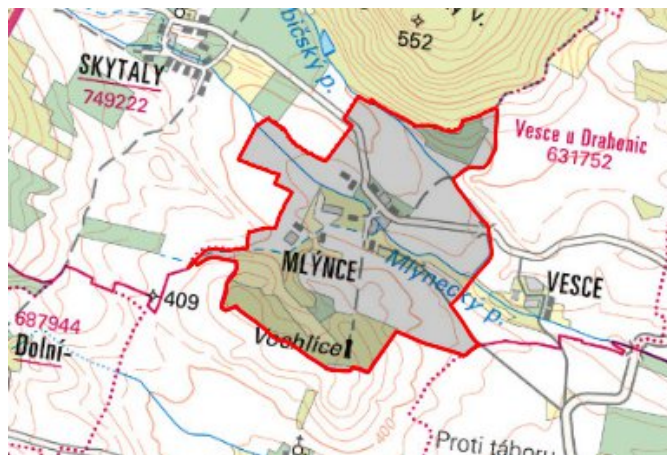

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4210.0236.03	Mlýnce	03174	31747

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Mlýnce leží na úpatí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 - 380,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obcí protéká Mlýnský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný rozvoj obce ani nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti a to převážně v zemědělství.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	77	77	77	78	-	-	-
přechodně bydlící	21	21	21	21	-	-	-
celkem	98	98	98	99	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
73	73	73	74	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Mlýnce je zásobována vodou z místního vodovodu Mlýnce OK-M-LN.003 z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,4 Mpa. Na vodovod je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, 5 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

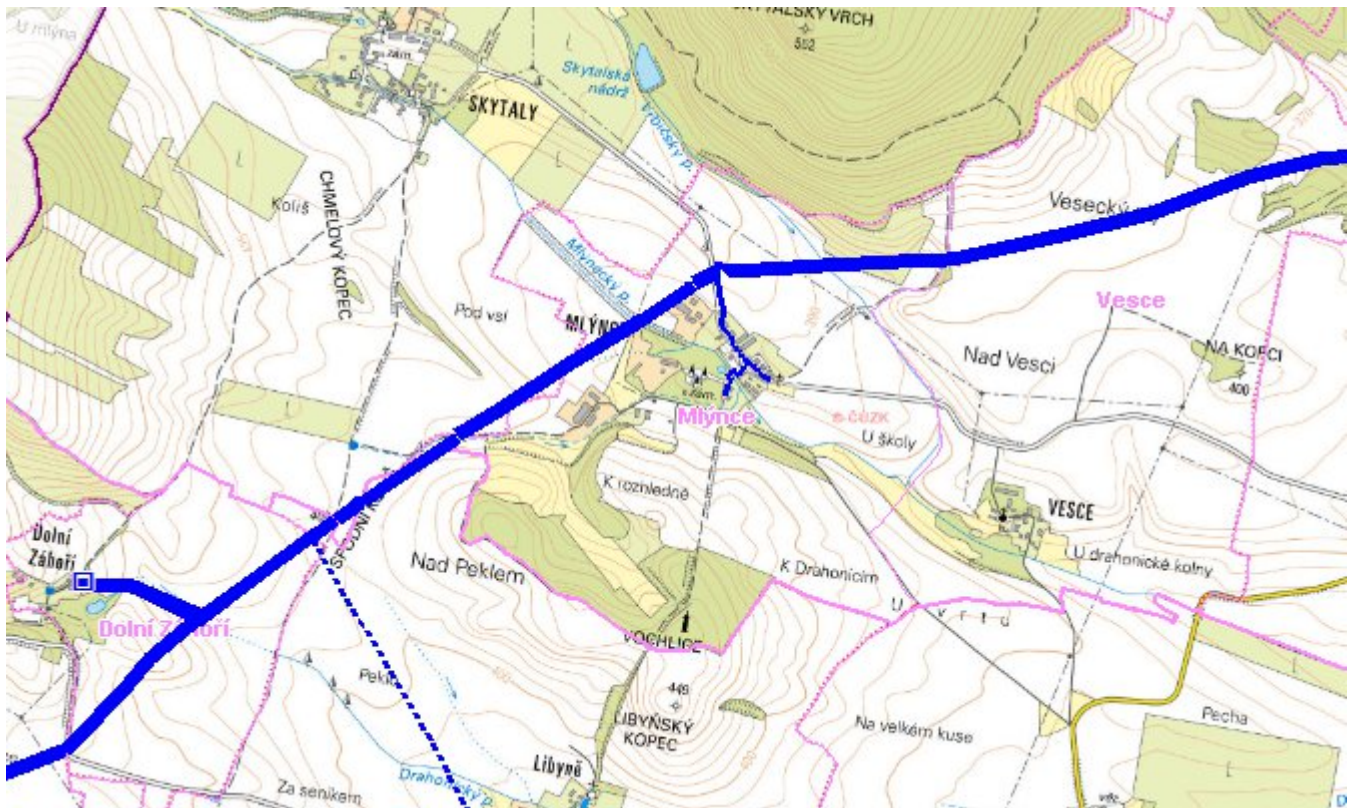

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Mlýnce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Mlýnce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na MČOV.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	1 875,0	1 875,0

Mapa

