

Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.08

A. OBEC

Vroutek

Číslo obce PRVKUK	0236
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4210.0236
Kód obce	566934
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	868 (4210) Podbořany



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4210.0236.08	Vrbička	14923	149233

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Vrbička leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 430,00 – 445,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 9 rekreačními objekty. Obcí protéká Vrbičský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti a to v zemědělství.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	16	17	20	23	-	-	-
přechodně bydlící	24	24	24	24	-	-	-
celkem	40	41	44	47	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vrbička nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl. 376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány hodnoty obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydátnost studní je dostatečná.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Vrbička není investičně výhodné budovat nový vodovod. Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou vodou navrhujeme balenou vodou.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

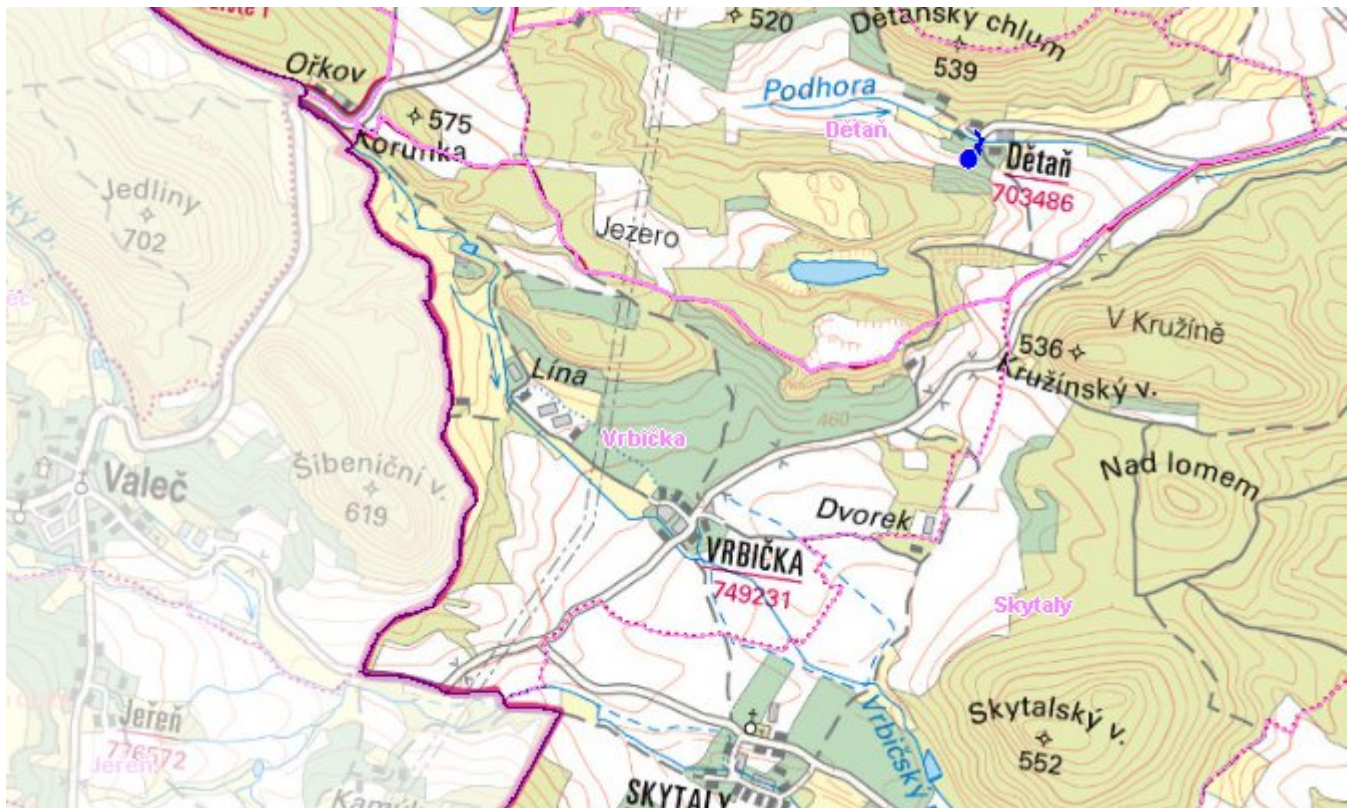

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vrbička nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Údlice.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Vrbička není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek.

Mapa

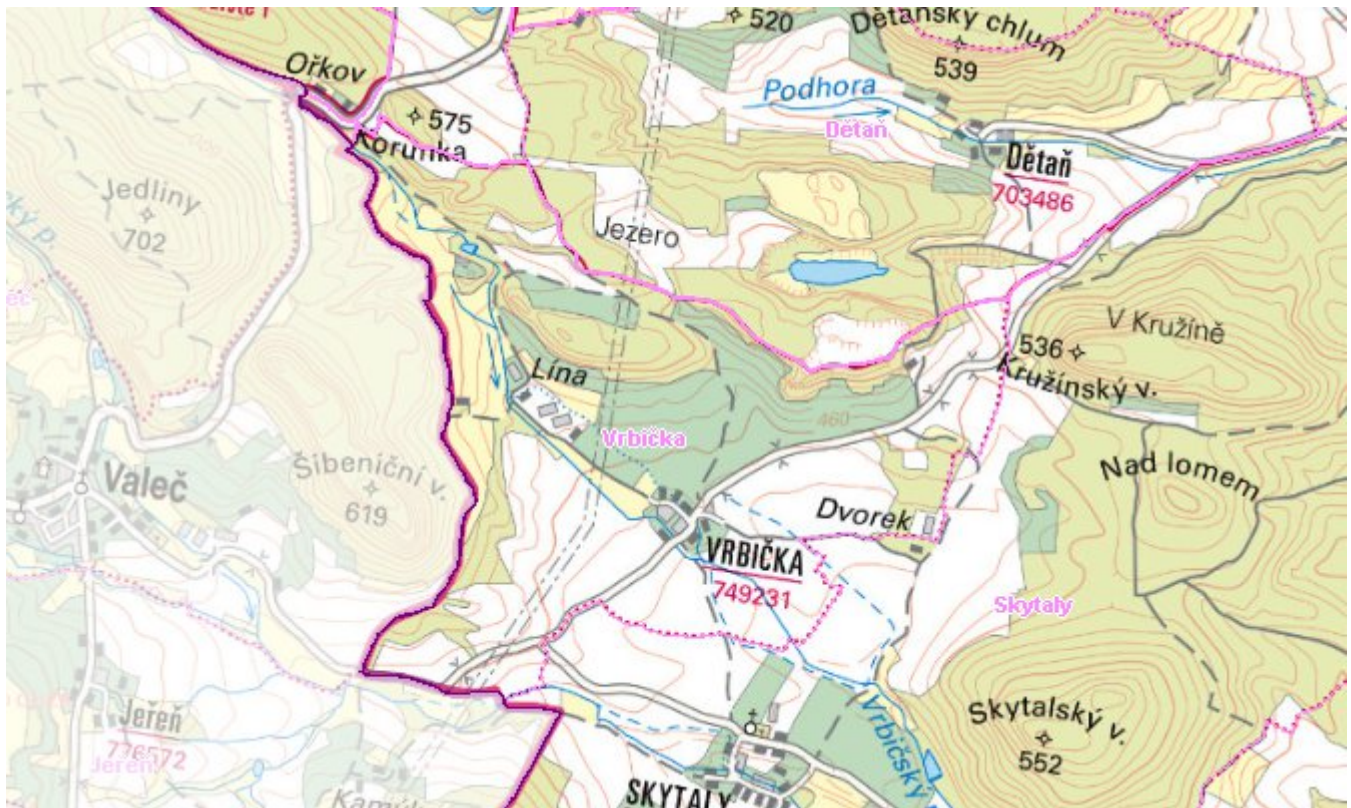

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 020,0	2 020,0

Mapa

