

Jílové - CZ042.3502.4202.0025.02

A. OBEC

Jílové

Číslo obce PRVKUK	0025
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4202.0025
Kód obce	562564
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	728 (4202) Děčín



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4202.0025.02	Kamenec	30998	309982

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Jílové - Kamenec leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 310,00 - 380,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, bydlení individuální. Východním okrajem obce protéká místní potok, který ústí do Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	203	203	203	203	-	-	-
přechodně bydlící	15	15	15	15	-	-	-
celkem	218	218	218	218	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
203	203	203	203	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Kamenec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/8). Odbočkou z přivaděče SK Děčín je voda přiváděna do VDJ Kamenec 30 m³ (406,70/404,70 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce. Místní prameniště Kamenec se v současné době nevyužívá – pouze v případě poruchy. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.

Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť v Kamenci je ze staršího litinového potrubí a vyžaduje postupnou rekonstrukci téměř všech rozvodných řadů. Do roku 2015 se navrhuje rekonstrukce pro cca 50% sítí.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

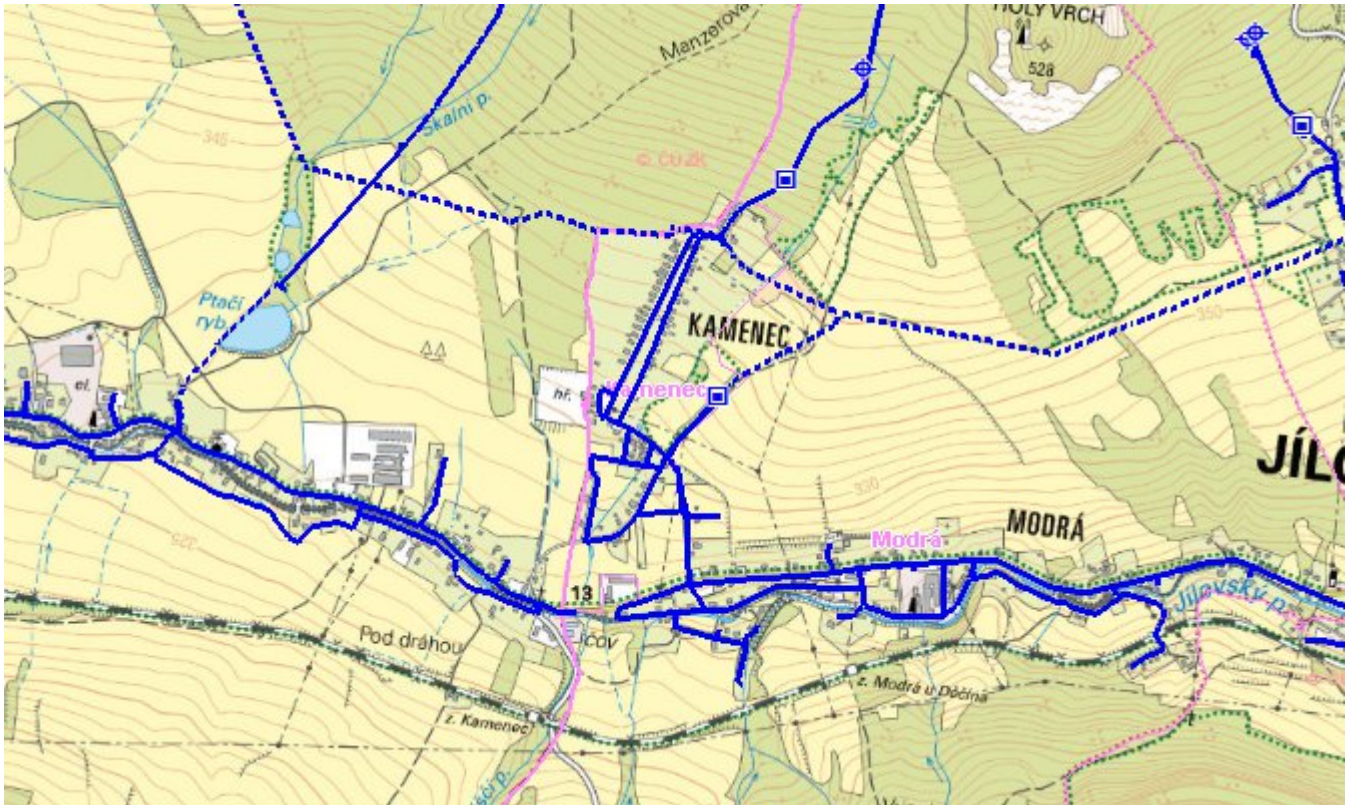

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav		VDJ.DC 001/43		1000 m3	PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
40	40	40	203	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Kamenci je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.014-S.C) s čištěním odpadních vod na ČOV Libouchec, okres Ústí n.L. (2400 EO) – 20% obyvatel. Zbývající část obyvatel je odkanalizována do septiků s odtokem do vodoteče nebo vsakováním – 49% obyvatel a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (10 km) – 31% obyvatel.


Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce – 40%.

Majitelem splaškové i dešťové kanalizace v Kamenci je město Jílové a provozovatelem splaškové kanalizační sítě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace je nová a navržena na téměř celou část zastavěného území. S rozšiřováním kanalizační sítě se neuvažuje.

Mapa

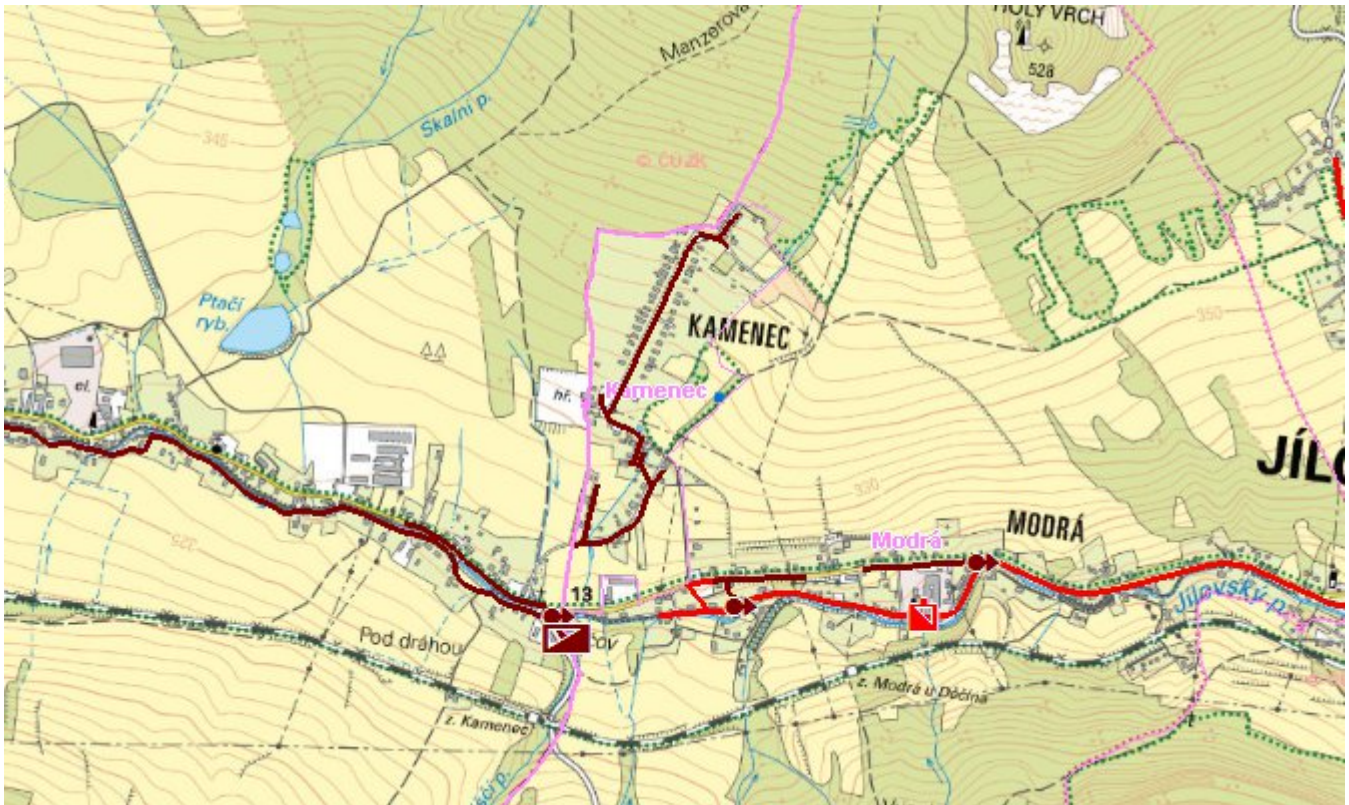

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
598,0	0,0	598,0

Mapa

