

Staré Křečany - CZ042.3502.4212.0278.04

A. OBEC

Staré Křečany

Číslo obce PRVKUK	0278
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4212.0278
Kód obce	562823
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	736 (4212) Rumburk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4212.0278.04	Nové Křečany	40777	407771

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Staré Křečany - Nové Křečany leží uprostřed Šluknovského výběžku, západně od Rumburku, v nadmořských výškách 400,00 - 418,00 m n.m. Jedná se o obec se 170 trvale žijícími obyvateli s 90 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (30 lůžek). Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je značně rozptýlená. Jižním okraje obce protéká Mandava, do které ústí dva místní potoky. Na území obce jsou dva rybníky. Území náleží do povodí Mandavy. Nepředpokládá se rozvoj obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	174	174	174	175	-	-	-
přechodně bydlící	180	181	183	186	-	-	-
celkem	354	355	357	361	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nové Křečany je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

Ve výhledu, po roce 2015, se předpokládá výstavba vodovodu DN 50 dl. 1,39 km, AT stanice s výtlačným řadem DN 50 dl. 1,7 km – napojení na plánovaný vodovod Staré Křečany.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno ze stávajících veřejných i domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

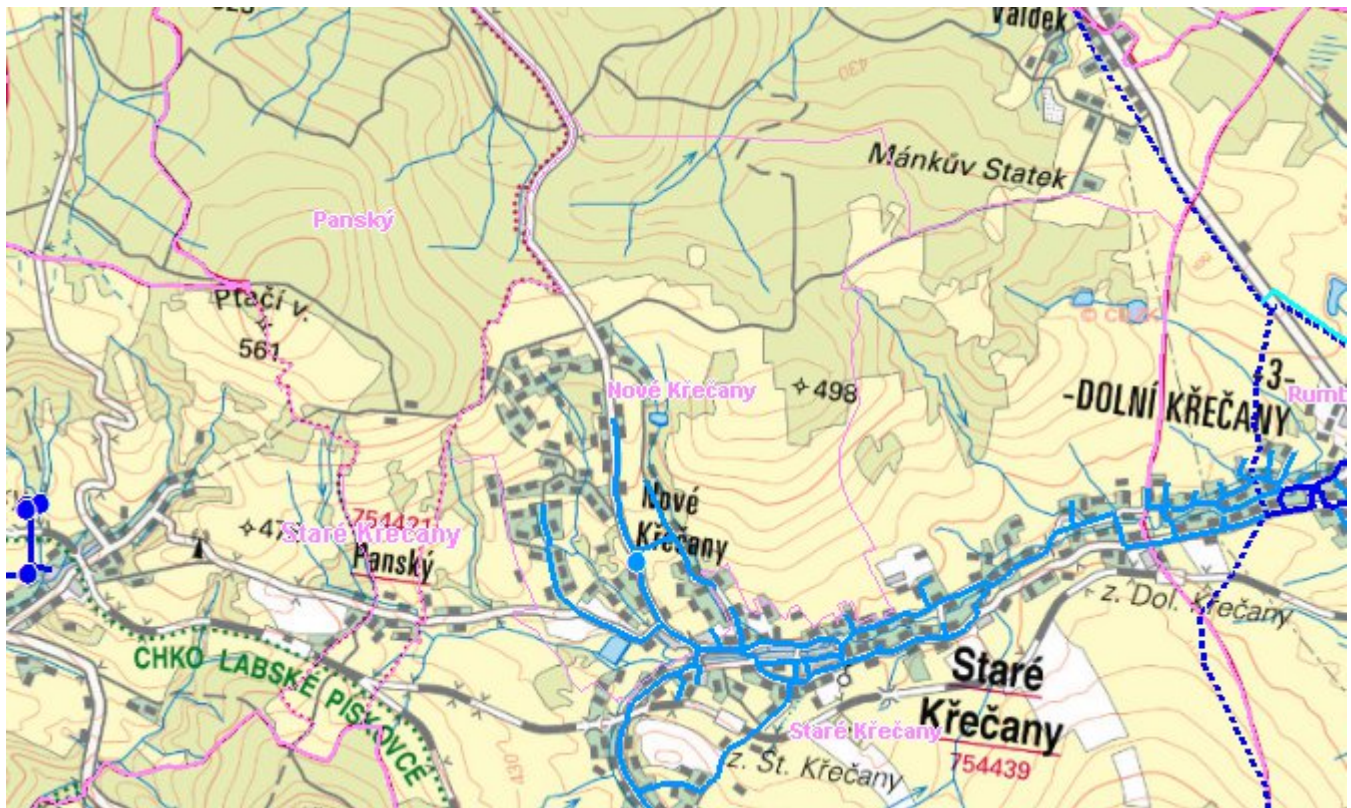

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh	IV-DC.002.16		0		PRVK\2004

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V Nových Křečanech není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do vodoteče (10%) a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Varnsdorf – 21 km (90%) .

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

Mapa

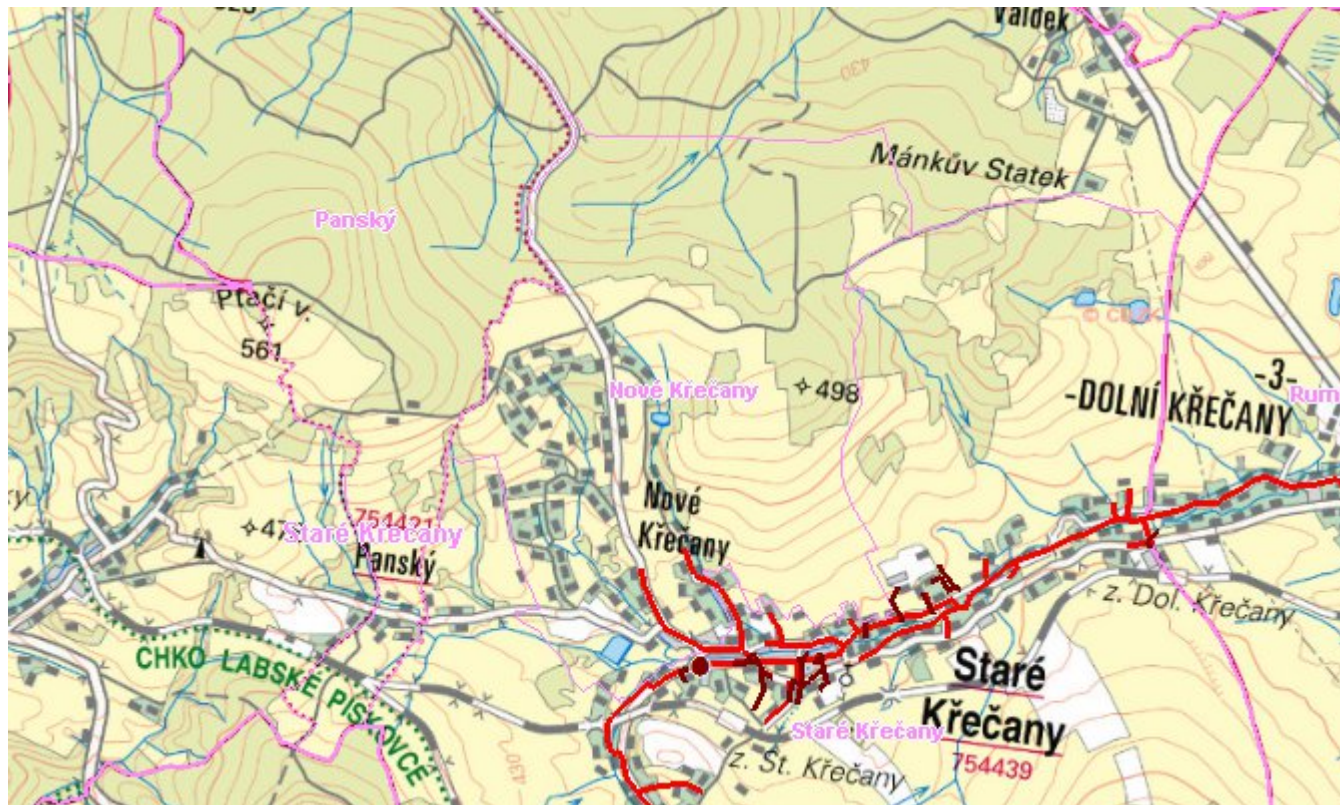

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
3 685,0	9 310,0	12 995,0

Mapa

