

Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.03

A. OBEC

Kunratice

Číslo obce PRVKUK	0027
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4202.0027
Kód obce	546330
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	728 (4202) Děčín



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4202.0027.03	Studený	07740	77402

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Kunratice - Studený leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 300,00 - 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel s 75 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a dvěma ubytovacími zařízeními (100 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a Studeného potoka, venkovského charakteru. Jižní částí obce protéká místní potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. Rozvoj obce se nepředpokládá.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	13	14	16	19	-	-	-
přechodně bydlící	170	170	170	170	-	-	-
celkem	183	184	186	189	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní (obecní a domovní). Vlastní zdroj vody má rekreační středisko Teplotechny Teplice. Z prameniště je voda přivedena do VDJ 100 m³ v areálu penzion Kamzík a využívána pro potřeby střediska.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou- domovní studny.

Ve výhledu, nejdříve po roce 2015, se uvažuje s využitím prameniště, které využívá rekreační středisko Teplotechny s výstavbou VDJ 2x 15 m³ a řadu DN 50 – 2,0 km.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatel cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

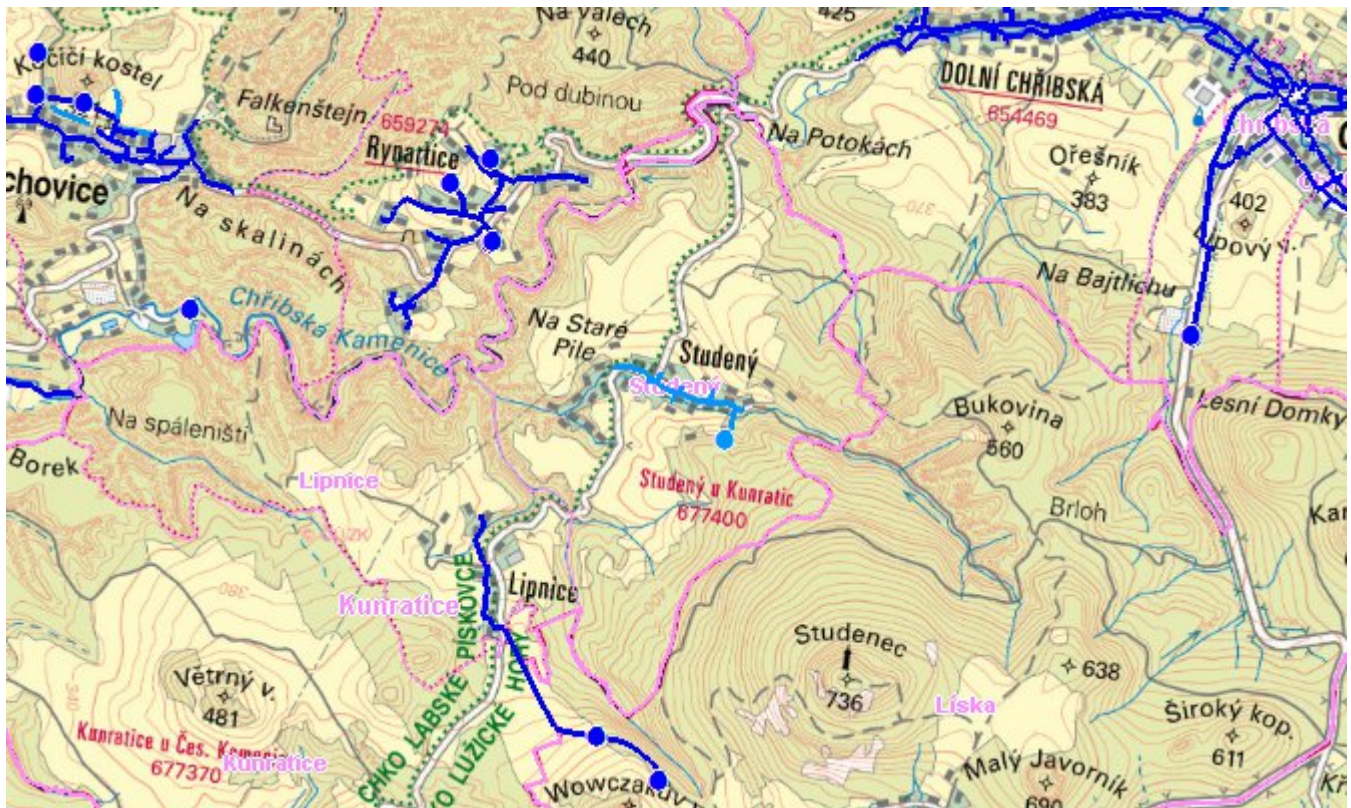

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Návrh		VDJ Studený			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve Studeném není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 9 km – 70% obyvatel a 30% obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.

Vlastní ČOV má rekreační středisko Teplotechna Teplice s.p. – DČB 10 (67 EO)

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
2 840,0	0,0	2 840,0

Mapa

