

Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.03

A. OBEC

Chlumec

Číslo obce PRVKUK	0312
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0312
Kód obce	568015
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0312.03	Stradov	15581	155811

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Stradov leží severně od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor, jižně od Chlumce, v nadmořské výšce 225 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel s 41 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Stradovský potok, který náleží do povodí Ohře, v obci se nachází požární nádrž. Oblast spadá do ochranného pásma vodního zdroje Stradov. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat, bude i mírný nárůst rekreačních objektů. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	115	140	182	225	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
celkem	115	140	182	225	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
80	105	153	214	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stradov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.3. Zdrojem vody je VDJ Stradov – 1 x 50 m³ (253,81 / 256,47 m n. m.), do kterého přitéká prameniště Stradov a zároveň je obec zásobována z VDJ Přestanov – 150 m³ (255,50 / 259,72 m n. m.). Na vodovod je napojeno 70 % obyvatel. 30 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebusín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

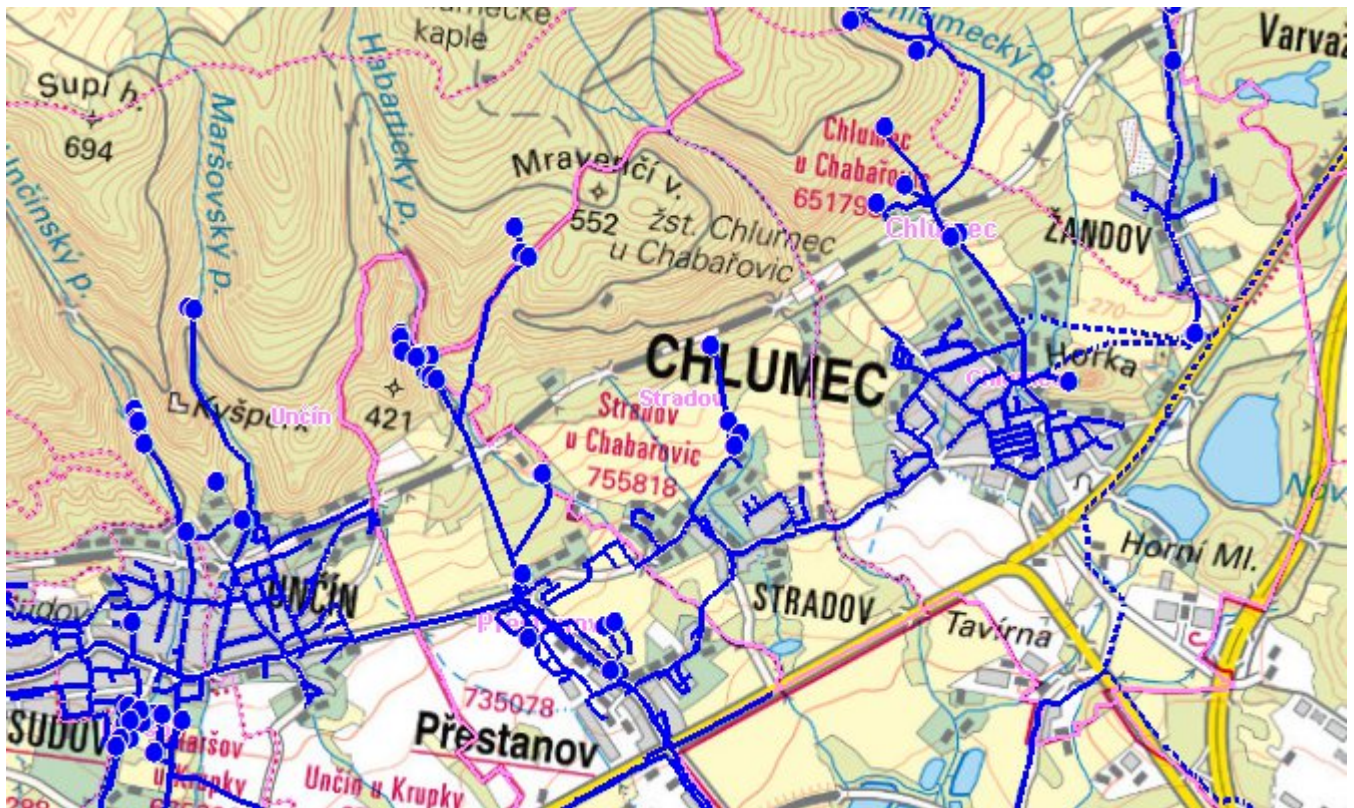

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav	VDJ.UL 021/3	VDJ.UL 021/3 Strádov		50m3	PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Strádov 1	ZD.UL 021/3 Strádov			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Strádov 2a	ZD.UL 021/3 Strádov			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Strádov 2b	ZD.UL 021/3 Strádov			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Chabařovice 6	ZD.UL 021/1 Chabařovice			PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Chabařovice Tereziánské pra	ZD.UL 021/1 Chabařovice			PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
78	95	124	225	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Stradov má splaškovou kanalizaci, na kterou je napojeno 68 % trvale žijících obyvatel. Splašková kanalizace je zaústěna na ČSOV – Stradov, odkud jsou odpadní vody přečerpávány na ČOV Chlumeck, ze které jsou odpadní vody zaústěny do vodoteče.

Odpadní vody od 32 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace je v celém rozsahu zástavby s provozními problémy. Dochází k natékání balastních vod do kanalizace a tím jsou provozní problémy s ČSOV, která nestačí čerpat a dochází k úniku odpadních vod do přilehlých pozemků a komunikací. Nutno provést rekonstrukci ČSOV a kanalizačního systému. Na kanalizaci do roku 2015 napojit odpadní vody od všech obyvatel.

Mapa

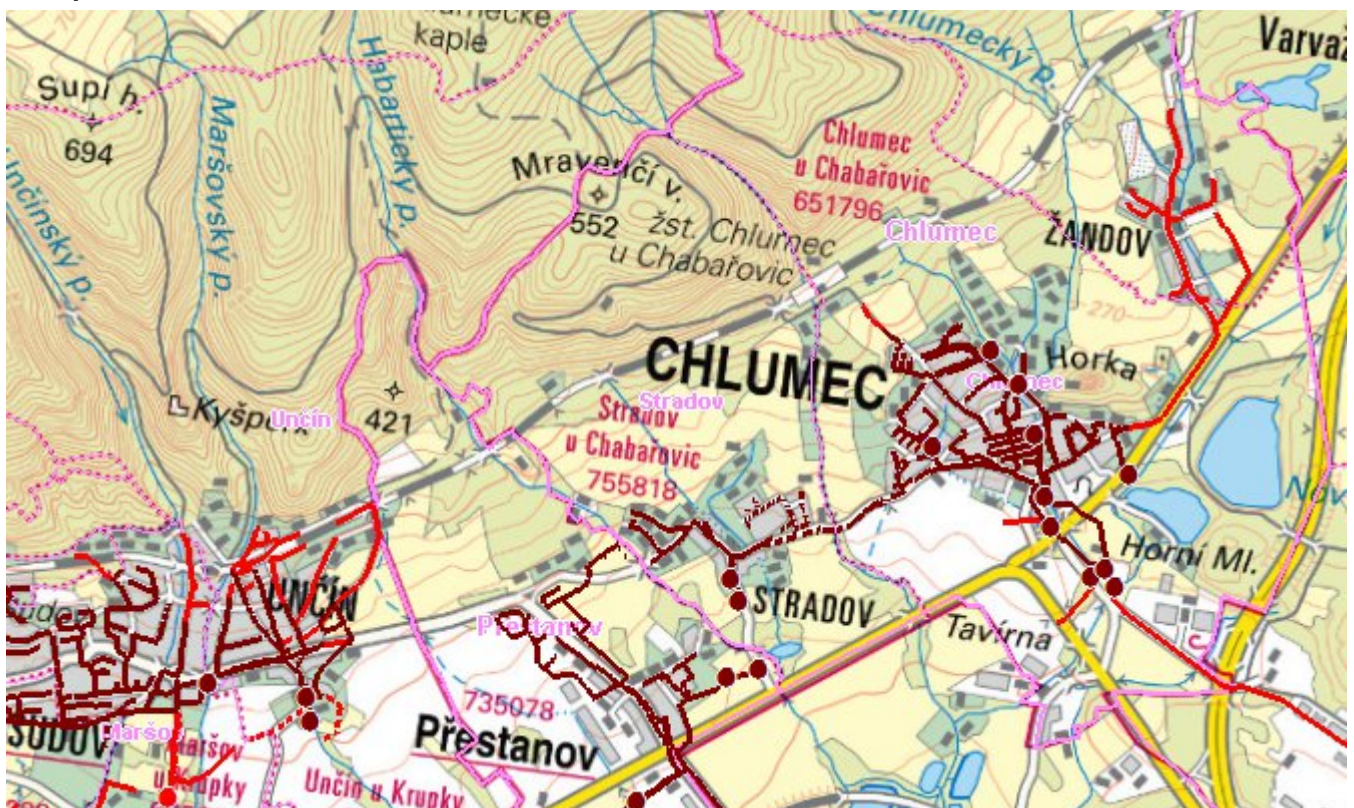

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		Stradov u Chabařovic			PRVK/2020
Výústní objekt	Stav		vyúst Stradov			PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	5,0	5,0

Mapa

