

Chlumeč - CZ042.3510.4214.0312.04

A. OBEC

Chlumeč

Číslo obce PRVKUK	0312
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0312
Kód obce	568015
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0312.04	Střížovice	02328	23281

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Střížovice leží severovýchodně od Ústí nad Labem v jeho blízkém okolí v nadmořské výšce 270 – 385 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 41 rekreačními objekty.

Obec je bez vodoteče. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel a rekreačních zařízení. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	29	32	37	42	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
celkem	29	32	37	42	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
6	11	20	34	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Střížovice je zásobována vodou z místního vodovodu Střížovice OF-M-UL.036. Zdrojem vody je přívodní řad DN 700 z AK Malhostice vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 21 % obyvatel. 79 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Ostrov, Sebusín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

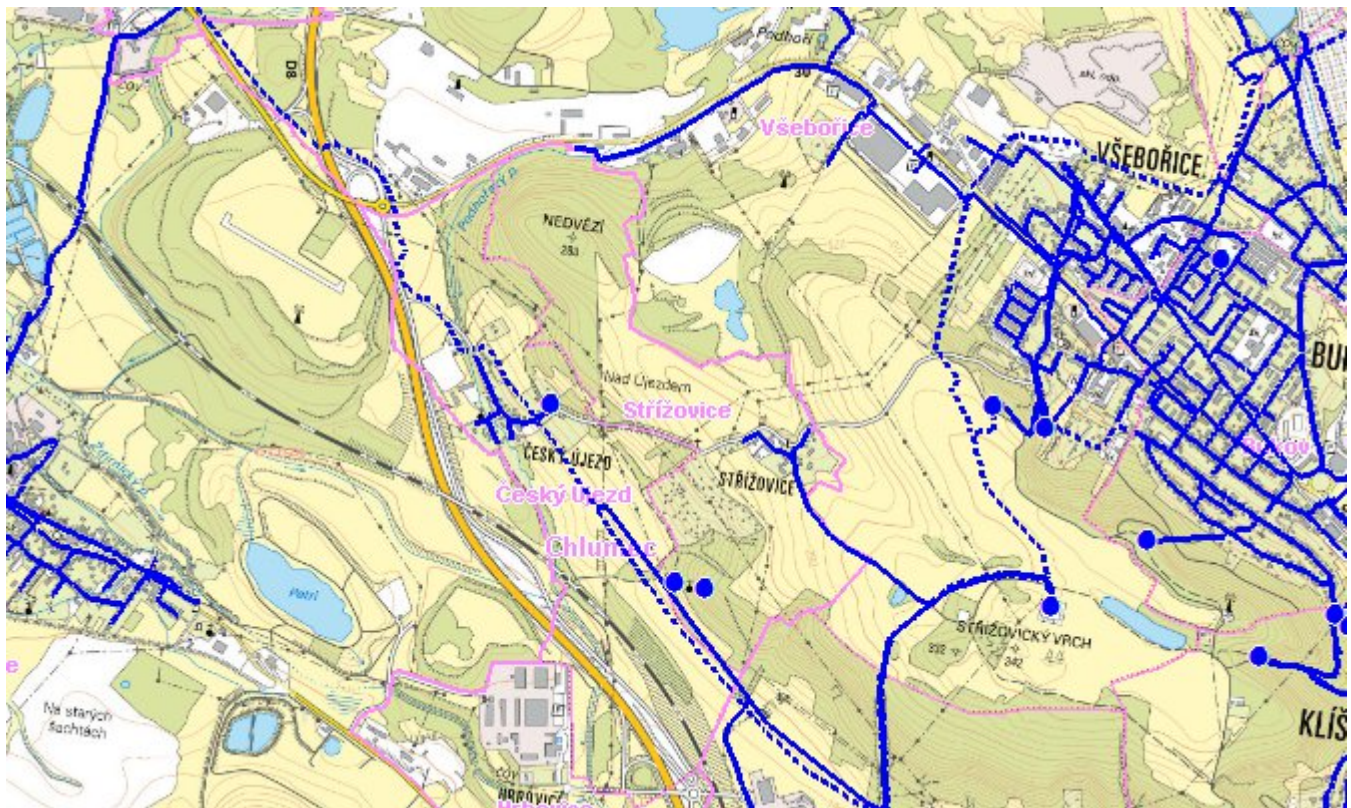

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav	CS.UL 020/4	CS.UL 020/4 Předlice - Vavříneček			PRVK/2020
Vodojem	Stav	VD.UL.020/9	VDJ.UL.020/9 Vavříneček		200m3	PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Střížovice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 35 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním, od 45 % v septicích s odtokem do vodoteče a od 20 % akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

U nových objektů vybudovat domovní mikročistírny. Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na domovní mikročistírny.

Mapa

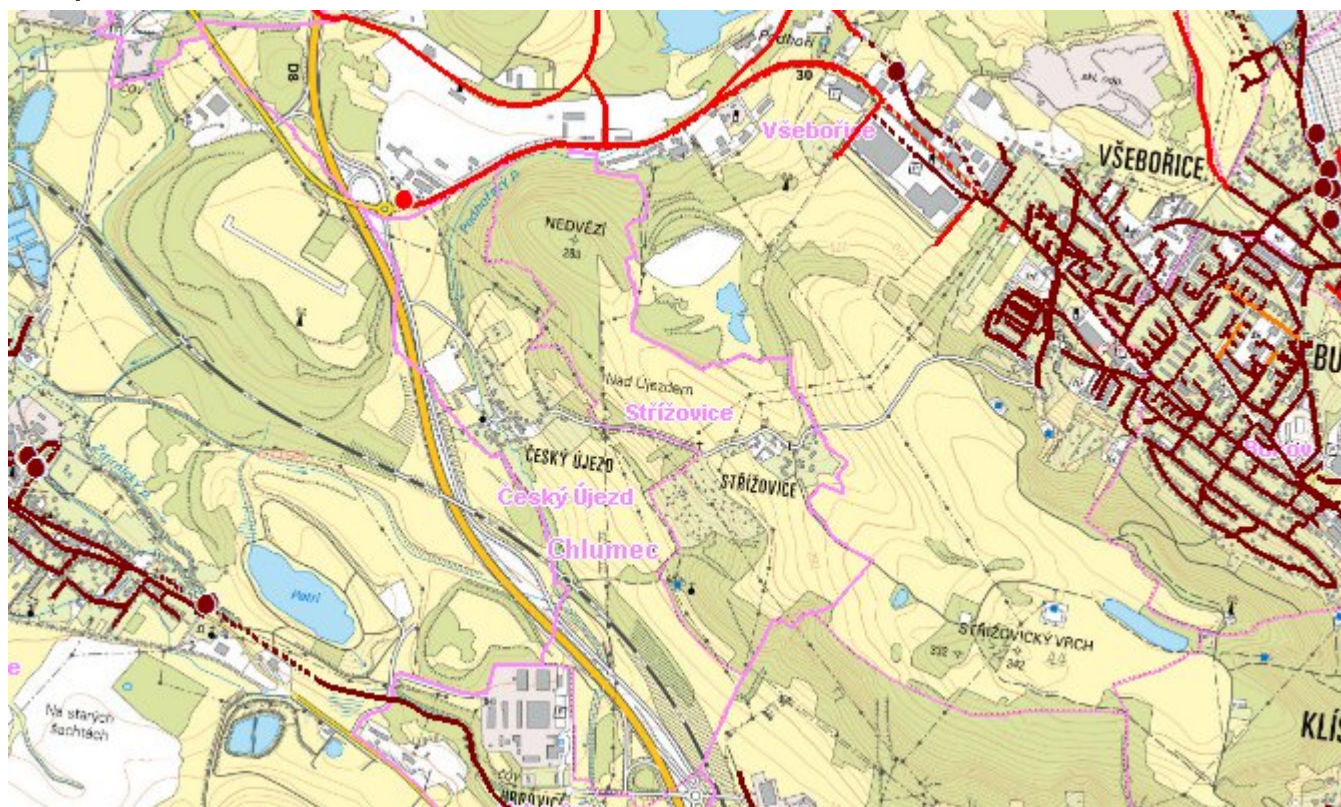

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	1 180,0	1 180,0

Mapa

