


# Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.08

## A. OBEC

### Ústí nad Labem

Číslo obce PRVKUK	0327
Kód obce PRVKUK	CZ042.3510.4214.0327
Kód obce	554804
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	922 (4214) Ústí nad Labem

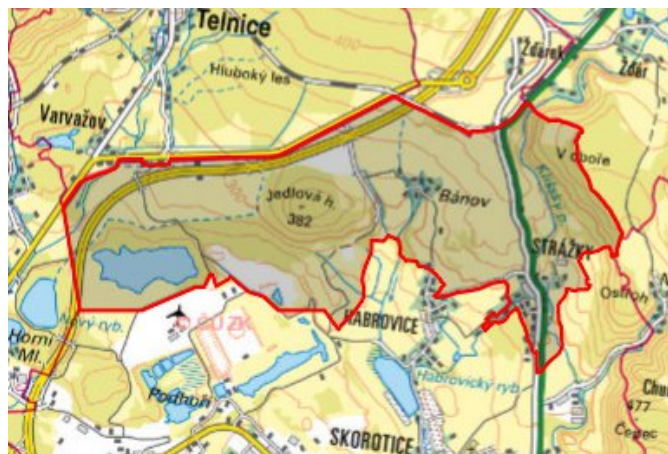

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3510.4214.0327.08	Strážky	03644	36447

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část Strážky leží u silnice II/528 v nadmořské výšce 310 - 320 m n. m. Vzdálenost od centra Ústí nad Labem je 6,0 km, leží na sever od města.

V obci Strážky je 127 trvale bydlících obyvatel v rodinných domcích. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Recipientem v obci je Klíšský potok. Území obce spadá do CHKO České středohoří.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	127	127	127	127	-	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-	-
<b>celkem</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	-	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
40	53	76	103	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Strážky je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK-UL.023 vodovodem SK-UL.023.21. Zdrojem vody je VDJ Strážky PK – 1 x 100 m<sup>3</sup> (349,57 / 353,57 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 z VDJ Libouchec horní PK. Na vodovod je napojeno 31 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s napojením dalších obyvatel.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebužín a Tlučeň. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatel cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

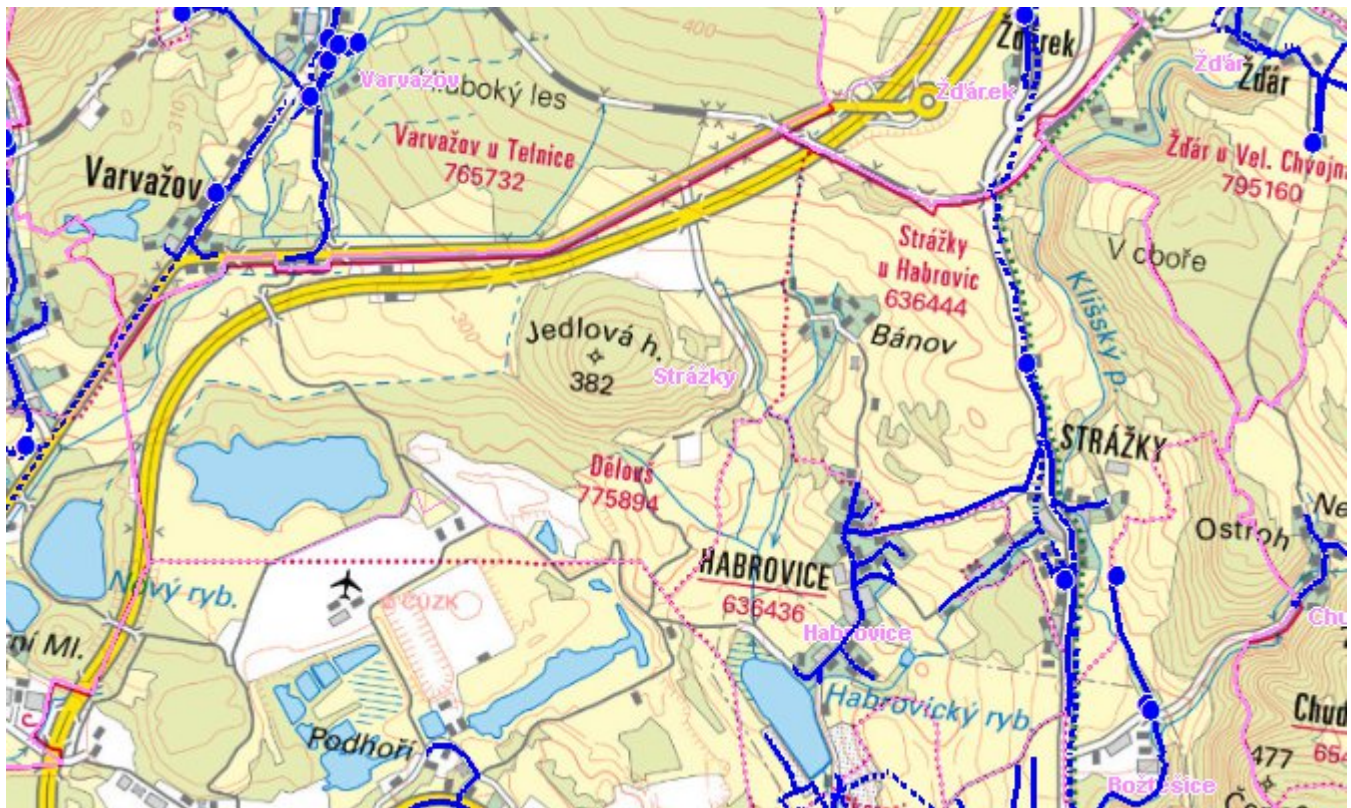

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav	VDJ.UL 023/50	VDJ.UL 023/50 Strážky - odstaven		1x50m <sup>3</sup>	PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.UL 023/1	VDJ.UL 023/1 Strážky - PK		1x100m <sup>3</sup>	PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	-	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Strážky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septických se vsakováním a od 50 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.



# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

