


# Lipno - CZ042.3507.4216.0345.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

## A. OBEC

### Lipno

Číslo obce PRVKUK	0345
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4216.0345
Kód obce	566403
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	876 (4216) Žatec

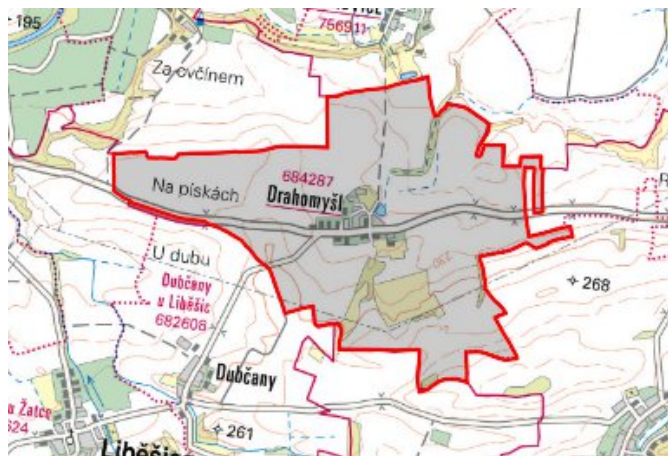

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4216.0345.02	Drahomyšl	08428	84280

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Drahomyšl leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Obcí protéká Drahomyšlská stoka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	62	63	62	55	53	53
přechodně bydlící	0	0	6	6	6	6
<b>celkem</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
62	63	66	61	59	59

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Drahomyšl zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.10 z rozvodné sítě obce Dubčany, která je zásobována z VDJ Liběšice – 2 x 50 m<sup>3</sup> (279,55 / 282,85 m n. m.). Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlicích obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

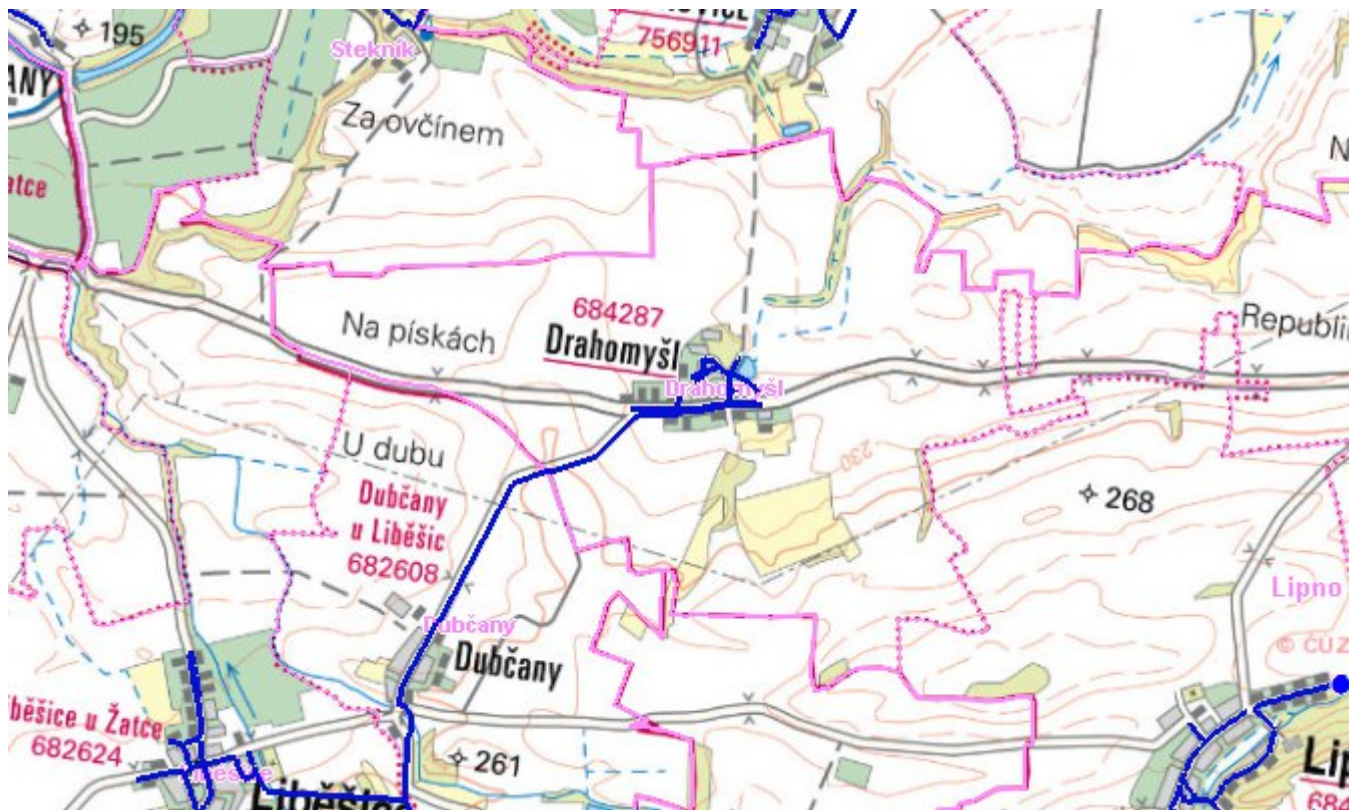

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
50	51	54	61	59	59

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Drahomyšl má vybudovanou splaškovou kanalizační síť K-LN.014-S.C ukončenou ČOV Drahomyšl. Potrubí je z trub PVC DN300. Délka kanalizační sítě je 1,5 km.

Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Kapacita ČOV je 24,9 m<sup>3</sup>/den. ČOV je navržena na 150 EO, BSK<sub>5</sub> 9 kg/den. ČOV sestává z mechanického předčištění, provzdušňované aktivační nádrže a čerpací stanice přečerpávající odpadní vodu na biofiltr.


ČOV byla uvedena do trvalého provozu v r. 1997.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

## Mapa

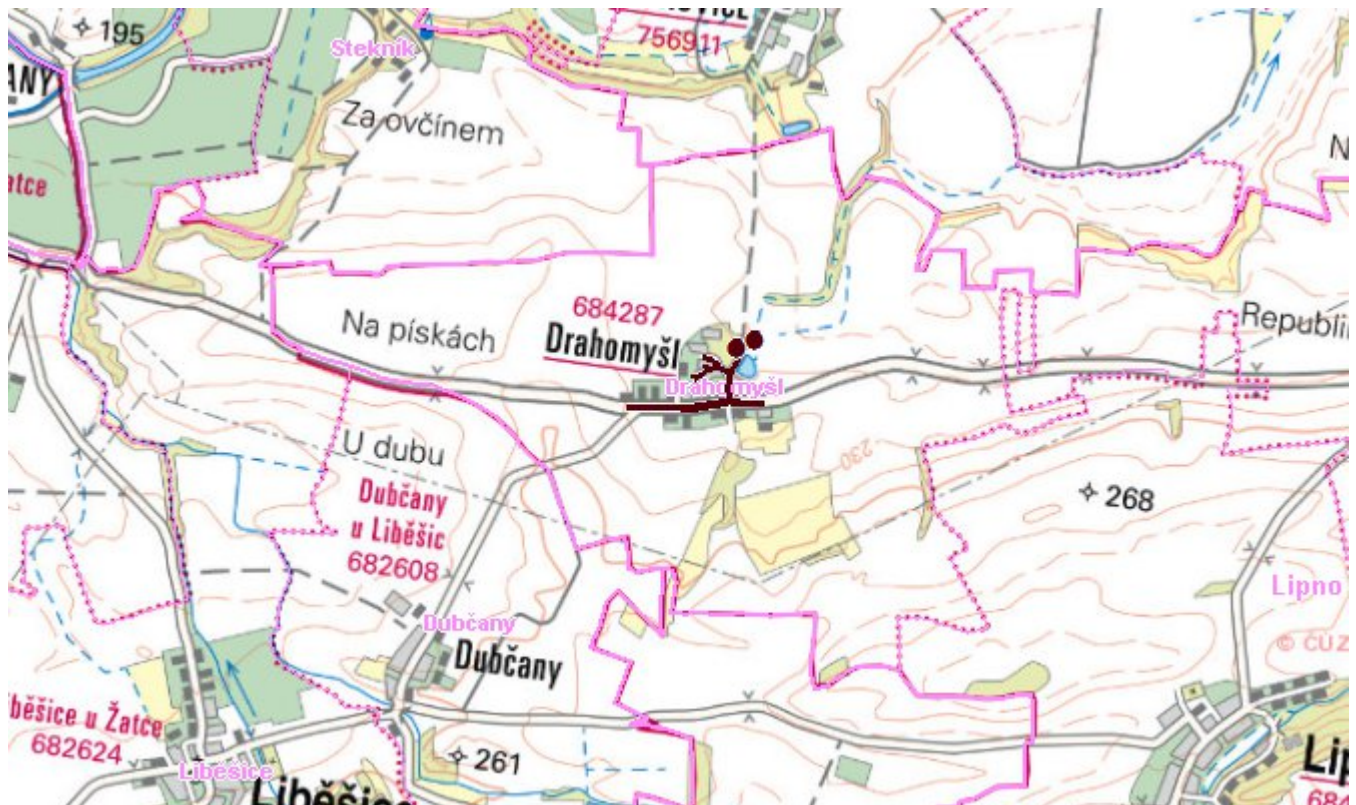

## Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav	COV.LN 014/1/K	ČOV Drahomysl			PRVK\2021
Výústní objekt	Stav		Drahomysl ČOV			PRVK\2021

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

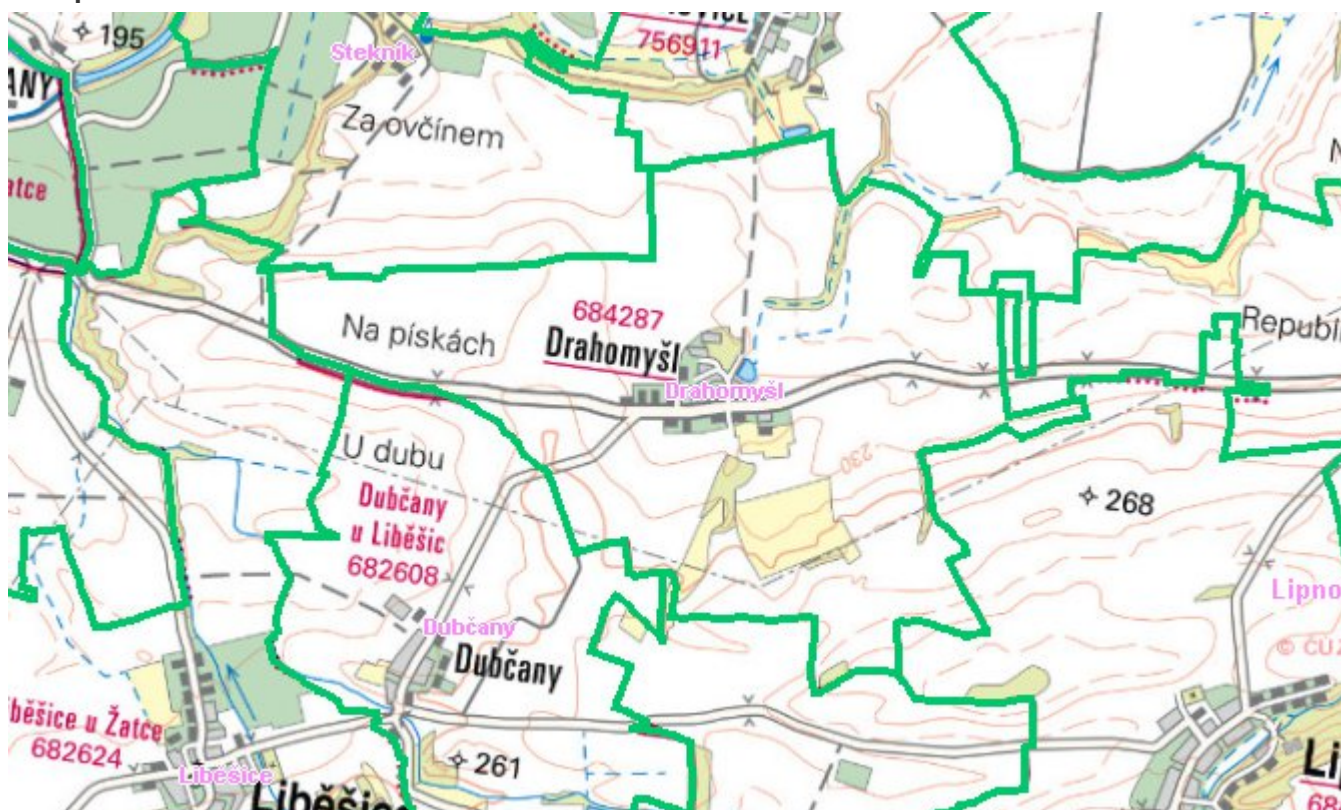

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Žatec	MUZA 30626/2012	Kanalizace a čistírna odpadních vod SBR 5 pro rodinný dům v k.ú.Lipno	Další opatření vodoprávního úřadu	14. 11. 2012	<a href="#">PDE</a>
Žatec	MUZA 4871/2010	Domovní čistírna odpadních vod + kanalizace pro rodinný dům čp.44 Lipenec	Další opatření vodoprávního úřadu	3. 2. 2010	<a href="#">PDE</a>