

# Srbská Kamenice - CZ042.3502.4202.0036.01

## A. OBEC

### Srbská Kamenice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0036
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3502.4202.0036
<b>Kód obce</b>	546348
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	728 (4202) Děčín



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3502.4202.0036.01	Srbská Kamenice	15297	152978

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Srbská Kamenice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 196,00 - 228,00 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 105 rekreačními objekty a 180 lůžky v hotelech a penzionech. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená oboustranně podél komunikace III/25 854 a podél řeky Kamenice. Jižní částí obce protéká Bynovecký potok a na severu obce Chříbská Kamenice a dva místní potoky. V obci jsou dvě malé vodní plochy. Území náleží do povodí Labe. Obec se nalézá v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají své sídlo firmy: KAMENICKO s.r.o., PILA Růžová s.r.o. a TOP SERVIS ELEKTRO s.r.o.

Předpokládá se mírný rozvoj obce, hlavně v oblasti turistického ruchu. Dle ÚS je navržena výstavba 27 rodinných domků a možnost přestavby rekreačních chalup na rodinné domy.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	176	179	184	190	-	-
přechodně bydlící	315	315	315	315	-	-
<b>celkem</b>	<b>491</b>	<b>494</b>	<b>499</b>	<b>505</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Srbská Kamenice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo z vlastních vodovodů, které převážně neodpovídají kvalitou vyhlášce 376/2000 Sb.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Na území katastru se nachází několik vodárenských vrtů, které jsou v současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska). V době jejich zřízení vykazovaly vzorky z vrtu DKJ 5 vlastnosti pitné vody bez potřeby dalších úprav. Vzorky z ostatních vrtů byly mírně železité. ÚS navrhuje výstavbu místního vodovodu – revize a vystrojení stávajícího vrtu s výtlačným potrubím DN 80 v dl. 0,75km do nového VDJ VDJ 2x 50 m<sup>3</sup> a rozvodnými řady DN 80-63 v délce 6,7 km.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

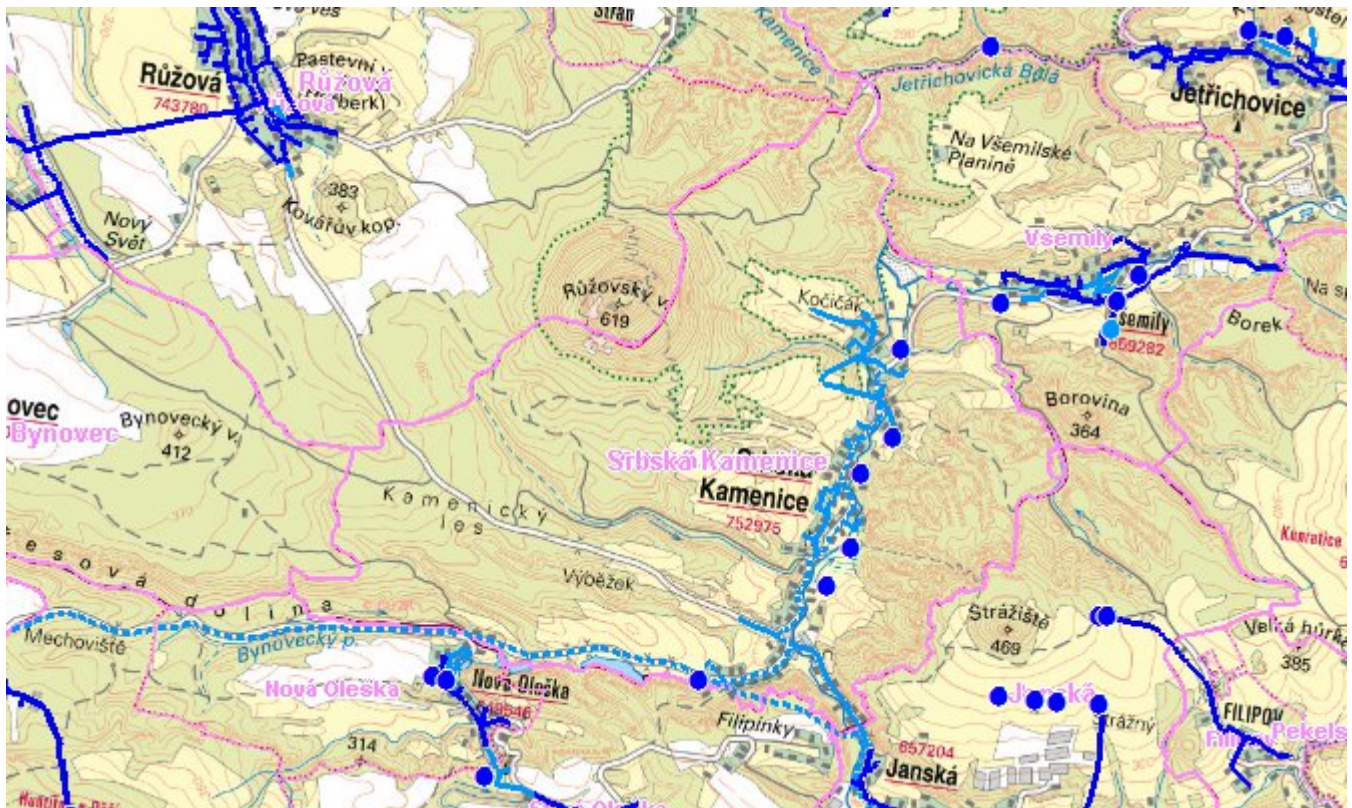

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKJ1				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKP3				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKJ2				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKJ3				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKJ4				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Srbská Kamenice DKJ5				PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Srbské Kamenici není vybudovaná kanalizační síť. 100% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (10 km).

Firmy v obci mají vlastní průmyslové čistírny: KAMENICKO s.r.o. – DČB 16 (107 EO), PILA Růžová s.r.o. – SX – 16 + lapol KX – 50 (158 EO).

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se v současné době uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod.

Dle ÚS navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v délce 2,4 km se dvěma ČS a ČOV pro 2x150 EO. Výstavbu lze ve výhledu, po roce 2015, doporučit vzhledem připravované výstavby nových RD a velkému využití obce pro rekreaci individuální i hromadnou.

## Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					PRVK/2020

# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	6 249,0	6 249,0

Mapa

