


Žatec - CZ042.3507.4216.0353.03

A. OBEC

Žatec

Číslo obce PRVKUK	0353
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4216.0353
Kód obce	566985
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	876 (4216) Žatec

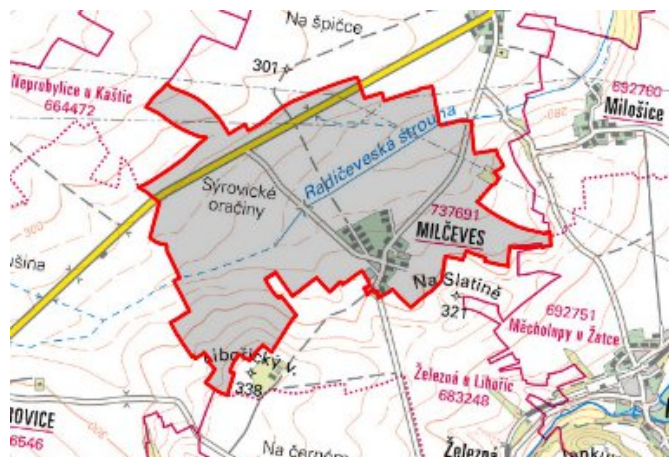

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4216.0353.03	Milčeves	13769	137693

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Milčeves leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 – 295 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	107	106	105	105	-	-
přechodně bydlící	13	13	13	13	-	-
celkem	120	119	118	118	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
100	100	100	100	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Milčeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Radíčeves OKSKLN.018 vodovodem OK-SK-LN.018.3 z VDJ Čeradice střední - 2 x 1500 m³ (328,00 / 333,50 m n. m), VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m³ (328,00 / 333,50 m n. m) a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m³ (327,50 / 333,00 m n. m), které jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovodní síť je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel, 7 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje - Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Milčevy nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Milčevy není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

Mapa

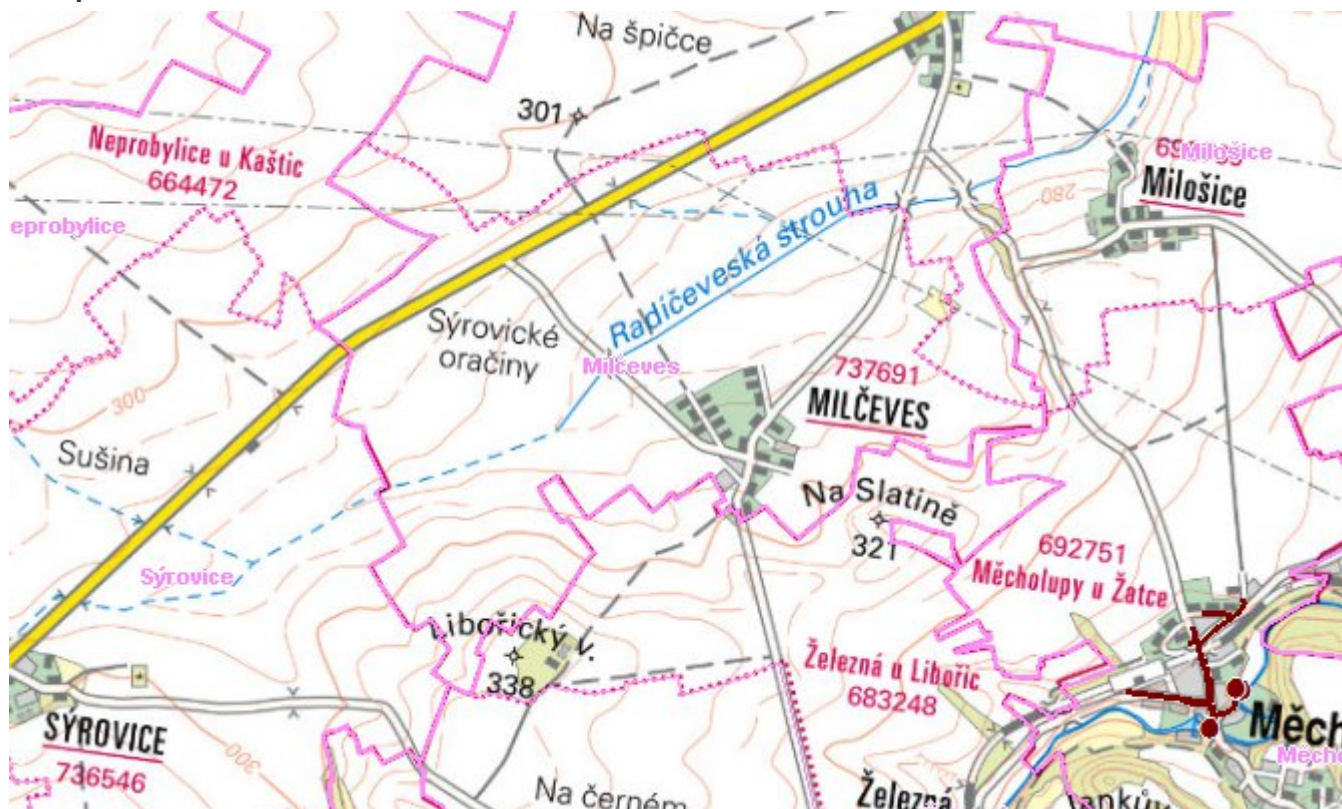

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	612,0	612,0

Mapa

