


Žatec - CZ042.3507.4216.0353.06

A. OBEC

Žatec

Číslo obce PRVKUK	0353
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4216.0353
Kód obce	566985
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	876 (4216) Žatec

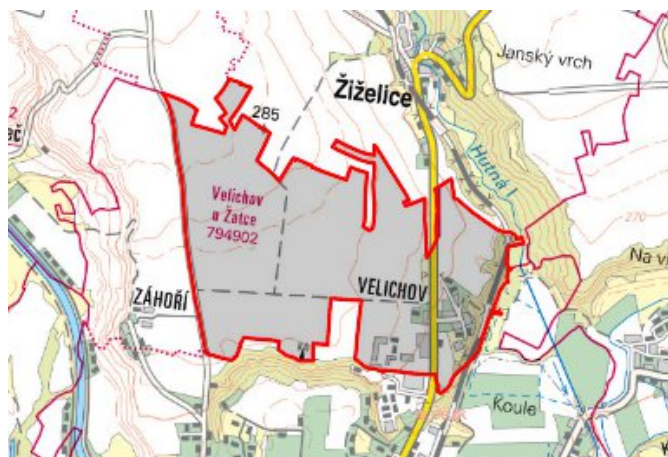

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4216.0353.06	Velichov	19490	194905

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Velichov leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Stroupeč. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	85	86	89	92	-	-
přechodně bydlící	13	13	13	13	-	-
celkem	98	99	102	105	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
70	71	73	76	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Velichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.8. Zdrojem vody je rozvodná síť DTP Žatec s VDJ Žatec Ořešák – 2 x 2000 m³ (260,00 / 265,00 m n. m.), ze které se čerpá do obce Velichov. Na vodovodní síť je napojeno 82 % obyvatel, zbylých 18 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí azbestocementových potrubí.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

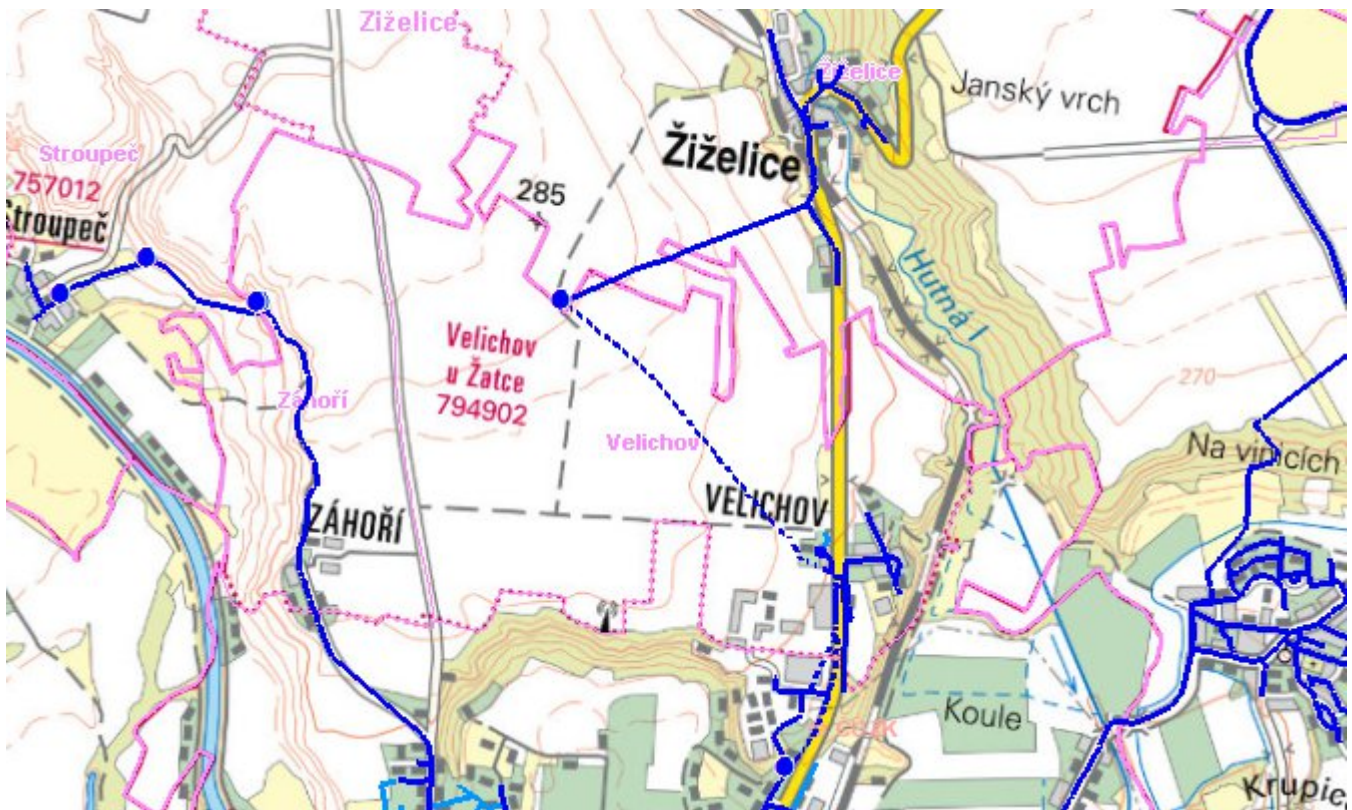

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
26	27	29	28	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Velichov má splaškovou kanalizaci K-LN.047-S.C ukončenou na ČOV Žatec. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistiárnách a odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	717,0	717,0

Mapa

