

Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.12

A. OBEC

Liběšice

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0101 |
| Kód obce PRVKUK | CZ042.3506.4205.0101 |
| Kód obce | 565121 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 825 (4205) Litoměřice |



Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| CZ042.3506.4205.0101.12 | Dolní Řepčice | 15162 | 151629 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Dolní Řepčice je malá vesnice, část obce Liběšice v okrese Litoměřice. Nachází se asi 4 km na západ od Liběšic.

B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| | 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| trvale bydlící | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| přechodně bydlící | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obec Liběšice - Dolní Řepčice není v současnosti připojena na veřejný vodovod.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem k velikosti této místní části není investičně a provozně výhodné její připojení na veřejný vodovod.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

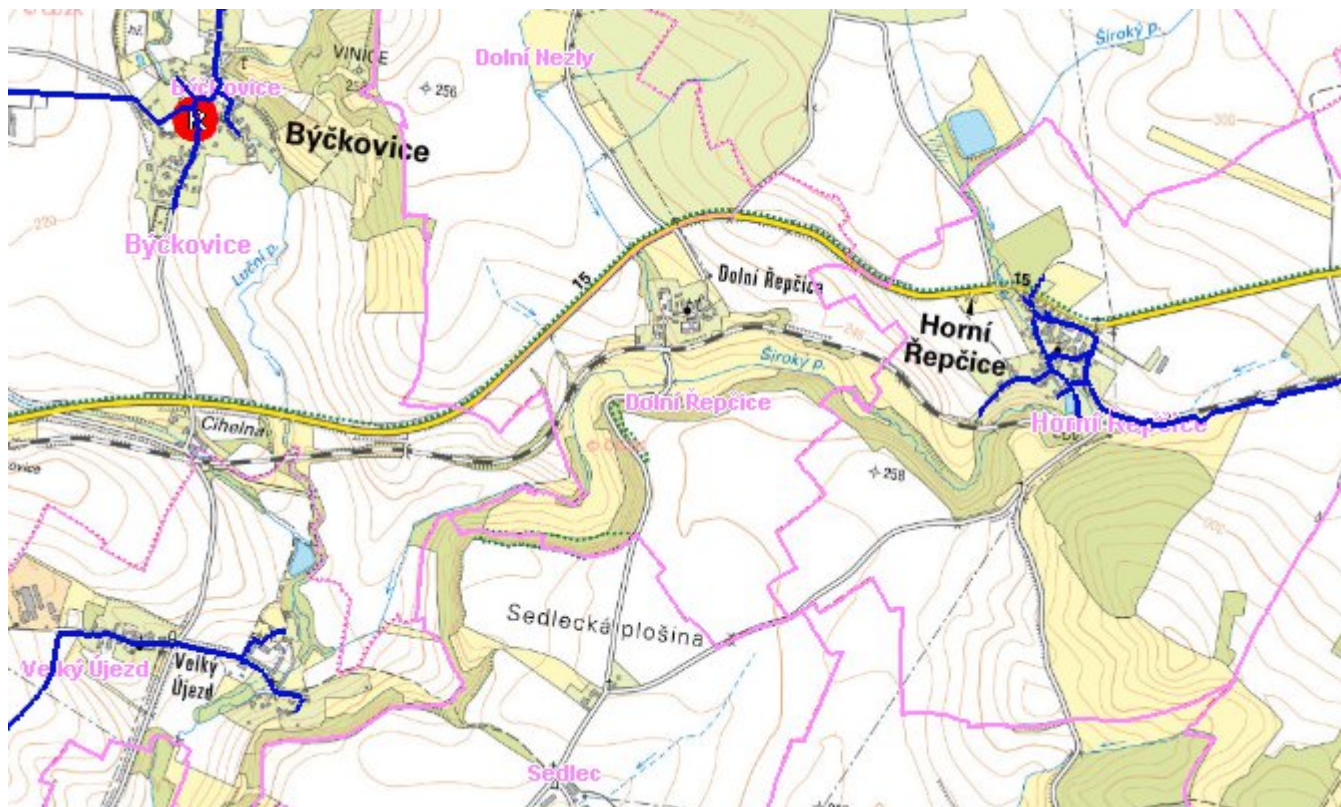

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 |


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Liběšice - Dolní Řepčice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Mapa

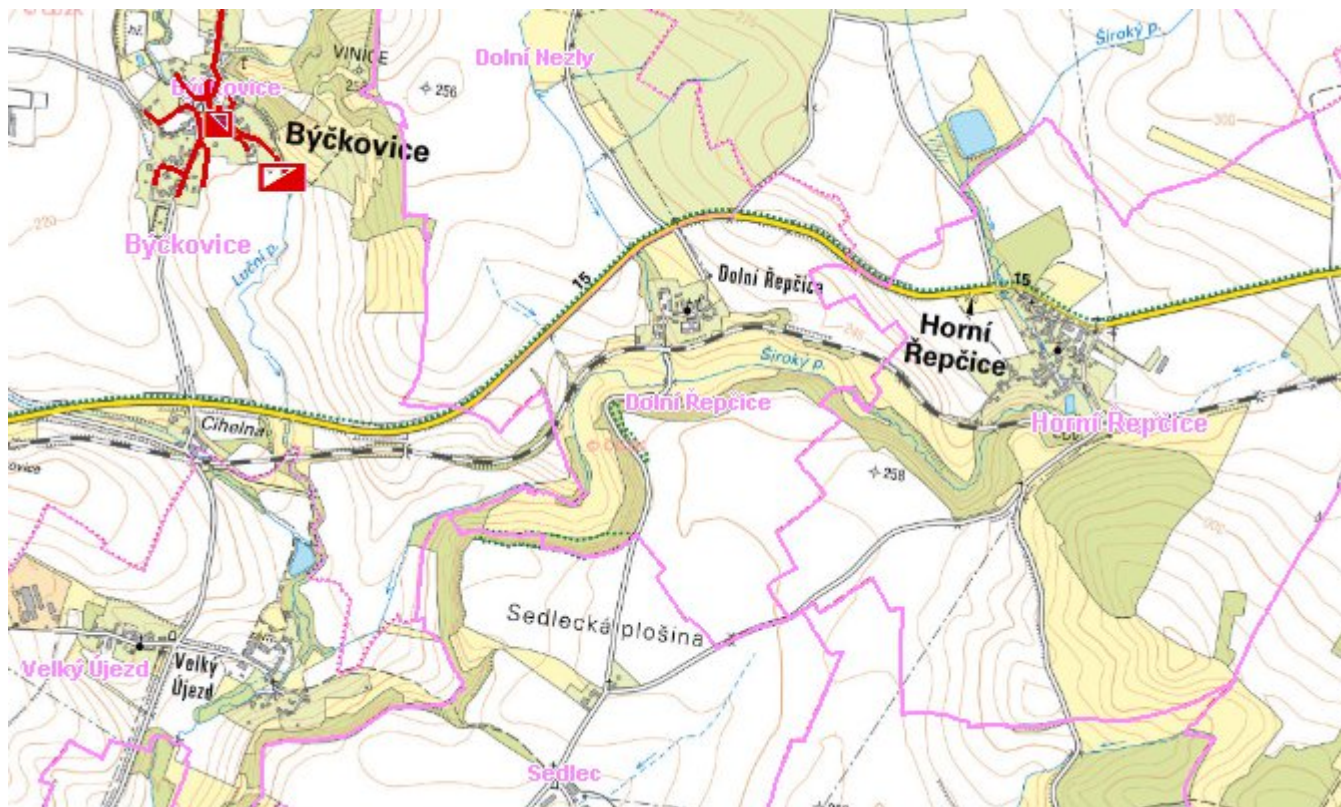

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice | | |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Mapa

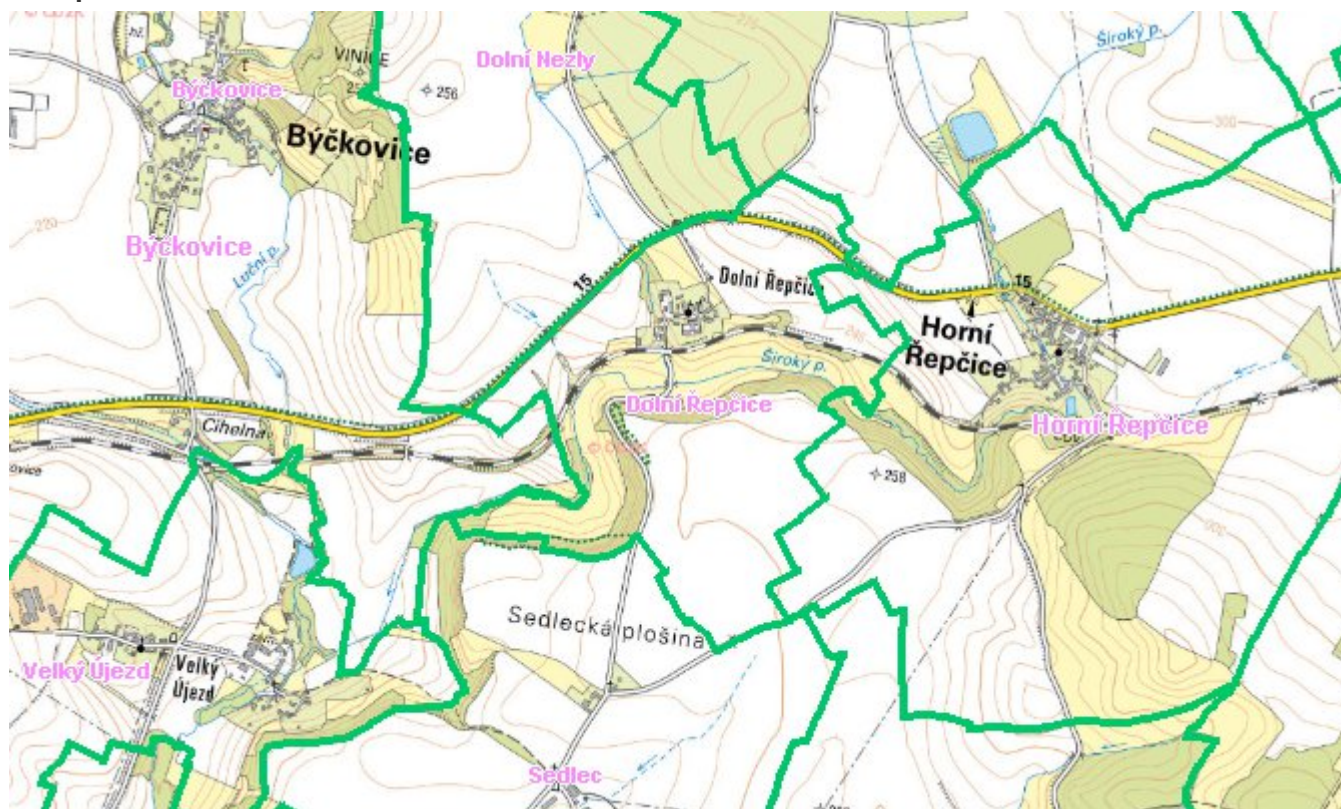

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

| Vodoprávní úřad | Čj | Popis rozhodnutí | Výroky | Datum vydání | Soubory |
|-----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| Litoměřice | MULTM/0006701/20/ŽP/BHo | A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy | Další opatření vodoprávního úřadu | 31. 1. 2020 | PDF |
| Litoměřice | MULTM/0044000/20/ŽP/JBa | MŘ A-25 | Další opatření vodoprávního úřadu | 16. 7. 2020 | PDF |