

Blatno - CZ042.3503.4203.0044.07

A. OBEC

Blatno

Číslo obce PRVKUK	0044
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4203.0044
Kód obce	562998
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	752 (4203) Chomutov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4203.0044.07	Šerchov	00541	5410

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Blatno - Šerchov leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 566 - 586 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Jedná se převážně o soustředěnou zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Bíliny, leží v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, větší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	15	16	19	23	-	-
přechodně bydlící	32	32	32	32	-	-
celkem	47	48	51	55	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
15	16	19	23	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován místní vodovod DN 80 - 60 (M-CV.017) zásobovaný z VDJ Šerchov 2x20 m³ (603,50/602,00 m n.m.), do kterého je voda přiváděna potrubím DN 50 z prameniště - jímací zářez se sběrnou jímkou. Rozvod po obci a přípojky jsou z roku 1980.

Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodojem a jímání z roku 1912, nutná celková rekonstrukce zdrojů a vodojemu.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč - vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

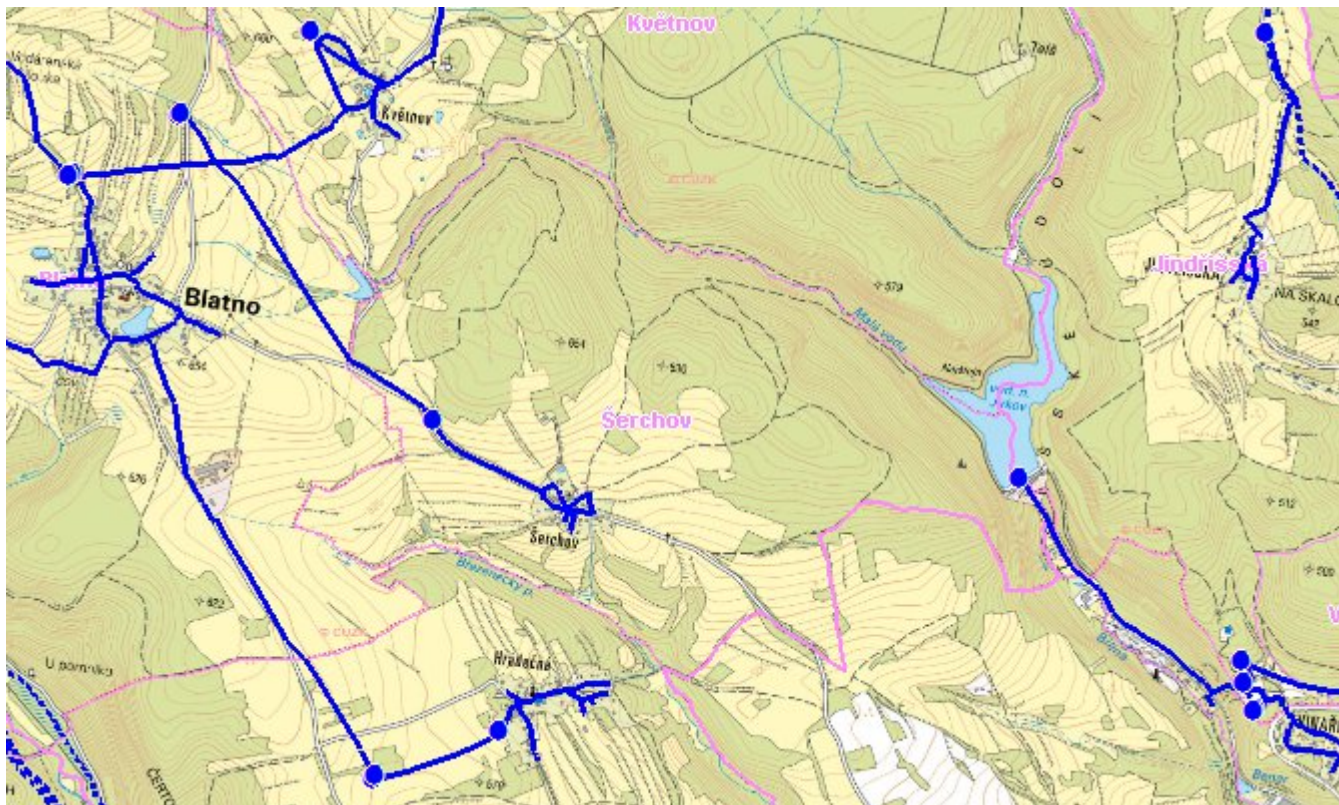

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav		vodojem Šerchov - VDJ.CV 001/53		40 m ³	PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% obyvatel - s vyvážením na ČOV Údlice – 10 km.


Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do terénu nebo vodotečí.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Šerchově se i nadále uvažuje s likvidováním odpadních vod v lokálních zařízeních. Jedná se o zástavbu převážně rekreačního charakteru. Bezodtokové jímky budou rekonstruovány.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

Mapa

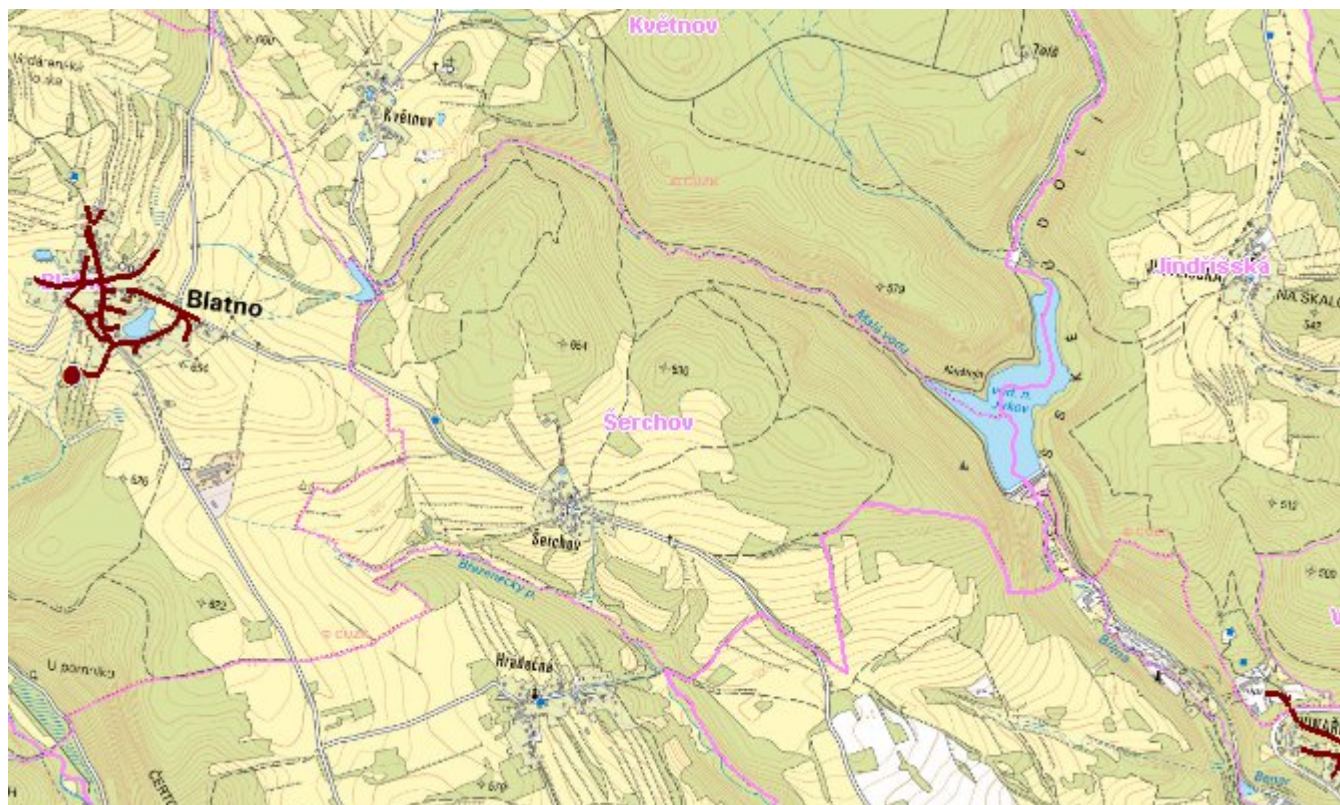

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
1 429,0	1 010,0	2 439,0

Mapa

