


Březno - CZ042.3503.4203.0046.03

A. OBEC

Březno

Číslo obce PRVKUK	0046
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4203.0046
Kód obce	563013
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	752 (4203) Chomutov

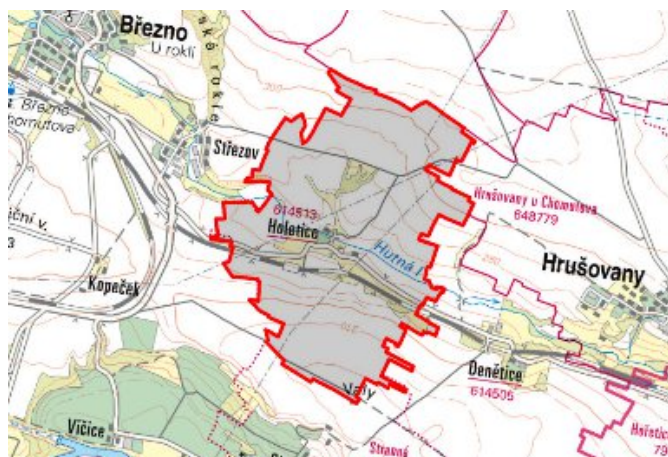

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4203.0046.03	Holetice	01451	14516

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Holetice leží jihovýchodně od Chomutova a cca 4 km od Března v nadmořské výšce 258 - 266 m n.m.. Jedná se o obec s rozptýlenou zástavbou venkovskými domy. Obcí protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	19	18	16	8	9	11
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
celkem	19	18	16	8	9	11

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
15	15	15	8	9	11

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Holetice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Březno – 2 x 250 m³ (343,03 / 338,94 m n.m.), umístěný na území obce Droužkovice, do kterého voda přitéká přes VDJ Údlice a ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Holetice nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou bez předčištění vypouštěny přímo do potoka – 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Holeticích budou odpadní vody řešeny individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s vyvážením. Jedná se o území s malým počtem obyvatel. Po roce 2030 navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou sdružených domovních mikročistíren.

Mapa



Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

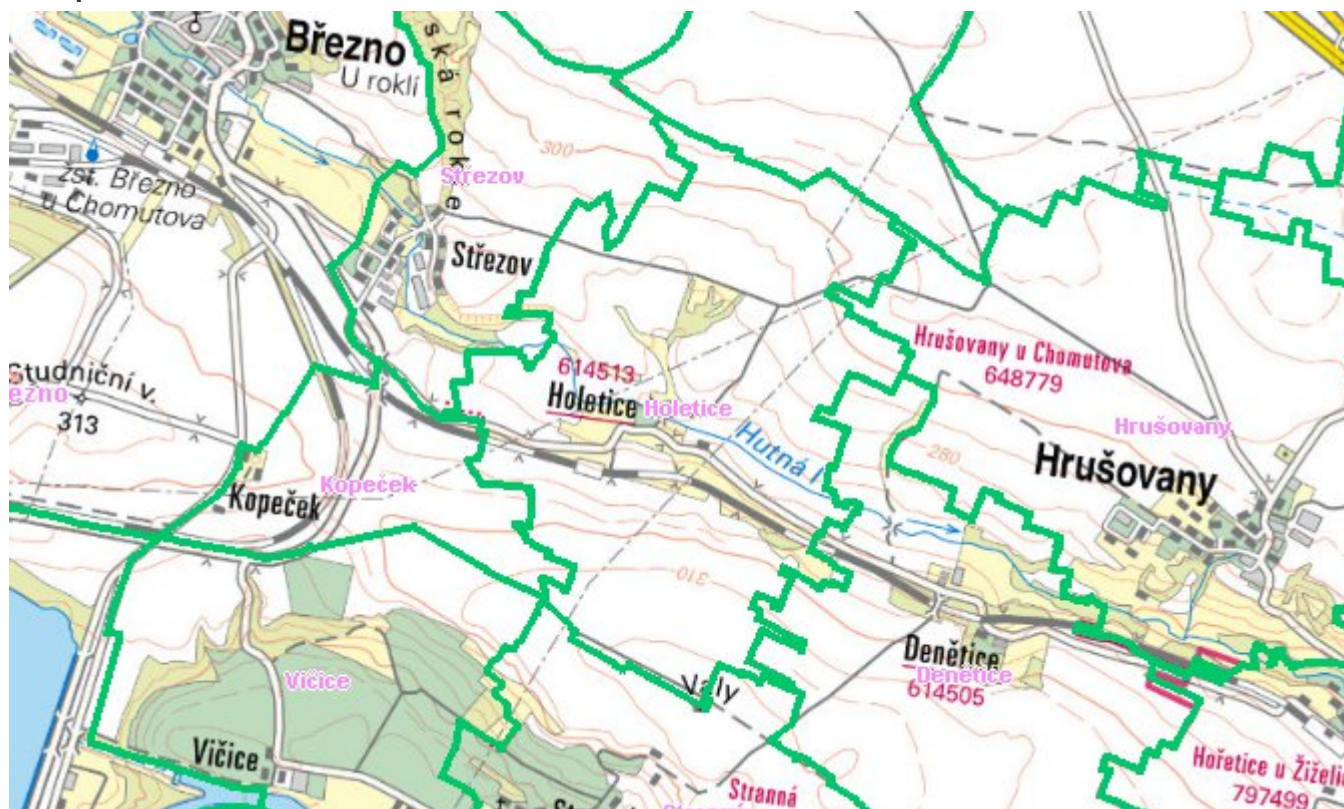

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústecký kraj	2754/ZPZ/16/A-103.1	VD Nechanice, komunikační chotba	Stavební povolení k vodním dílům	16. 8. 2016	PDF
Ústecký kraj	2889/ZPZ/16/A-104.2	VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezp. přelivu	Stavební povolení k vodním dílům	29. 9. 2016	PDF
Chomutov	MMCH/145264/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	17. 12. 2012	PDF
Ústecký kraj	3941/ZPZ/16/ZL-042.2	Klecový chov ryb na VD Nechanice	Nakládání s vodami	19. 2. 2016	PDF
Chomutov	MMCH/40287/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	10. 4. 2012	PDF
Chomutov	MMCH/40287/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	10. 4. 2012	PDF
Ústecký kraj	KUUK/097289/2020/ZPZ/Sv/A-121	VD Nechanice - HC Nechanice - spojovací kabely	Stavební povolení k vodním dílům	22. 6. 2020	PDF
Chomutov	MMCH/145264/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	17. 12. 2012	PDF
Ústecký kraj	4508/ZPZ/13/A-080.2	VD Nechanice - rekonstrukce monitoringu TBD	Stavební povolení k vodním dílům	21. 1. 2014	PDF
Ústecký kraj	3764/ZPZ/2018/A-104.I.1	VD Nechanice - rek. krajních polí bezp. přelivu - změna stavby př.dok.	Stavební povolení k vodním dílům	28. 11. 2018	PDF
Chomutov	MMCH/145264/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	17. 12. 2012	PDF
Chomutov	MMCH/145264/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	17. 12. 2012	PDF
Chomutov	MMCH/40287/2012	Ochranný val Březno II - odvodnění	Stavební povolení k vodním dílům	10. 4. 2012	PDF
Chomutov	MMCH/40287/2012	rámový propust na vodním toku	Stavební povolení k vodním dílům	10. 4. 2012	PDF