

Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.03

A. OBEC

Strupčice

Číslo obce PRVKUK	0061
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4203.0061
Kód obce	563358
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	752 (4203) Chomutov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4203.0061.03	Okořín	15718	157180

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Strupčice - Okořín leží východně od města Chomutova v nadmořských výškách 272 - 295 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel. Zemědělské objekty již neplní svou funkci. Jedná se o soustředěnou zástavbu, protéká zde potok Srpina a hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce jsou dva rybníky, které slouží jako požární nádrže. Celá část obce leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. V obci je stavební firma Kindl (10 zaměstnanců) a firma DENBACOR - truhlářství (10 zaměstnanců). Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst, hlavně bydlení venkovského typu.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	116	121	130	140	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-
celkem	116	121	130	140	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
116	121	130	140	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.25) přes vodojem Údlický vrch 1000 m³ (369,95/365,50 m n.m.). Z vodojemu vede voda potrubím DN 200 přes redukční šachtu a dále potrubím DN 125 do obce. Rozvody v obci jsou PE DN 63. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní řady v obci budou v roce 2003 rekonstruovány.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

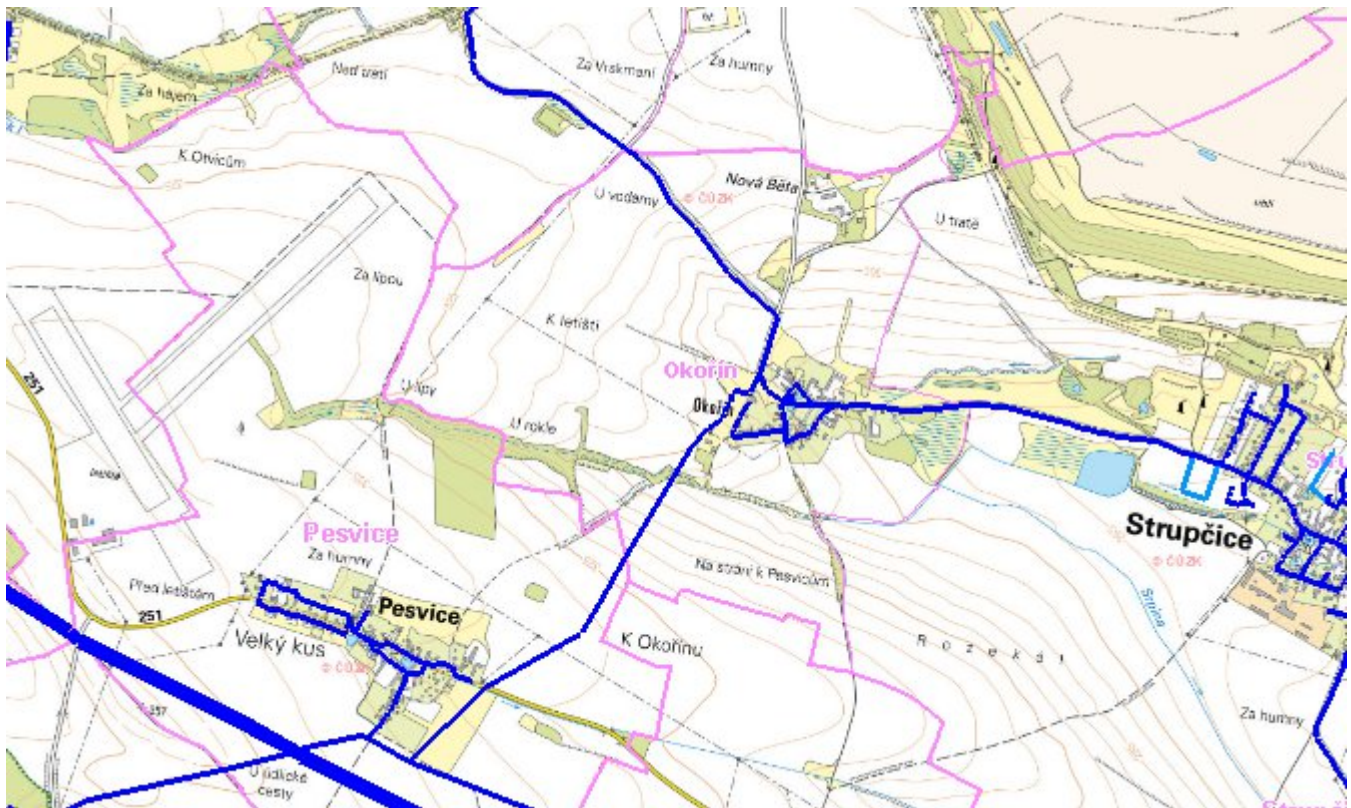

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	140	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Okořín nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septických s odtokem do povrchových vod – 66% obyvatel a bezodtokových jímkách s odvozem na pole 34%.


V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče. Kanalizace je uložena v malých hloubkách a vzhledem ke stáří a provedení není zaručena její těsnost a proto je možno uvažovat s využitím jen dílčích úseků trasy.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Urbanistická studie výhledově uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace jak pro původní, tak pro novou zástavbu. Pro čištění splaškových vod je navržena biologická čistírna odpadních vod VHS I/k, umístěná na východním okraji obce. Přepad z ČOV je zaústěn do vodoteče.

Pro odkanalizování obce je vypracován projekt s odvedením splaškových vod na ČOV Strupčice – kanalizační síť v obci DN 300 v délce 872 m a sběrač DN 300 v délce 1 636 m, který bude napojen do stávající kanalizace ve Strupčicích. V rámci tohoto projektu bude provedena rekonstrukce ČSOV. Tato varianta je finančně náročnější.

Mapa

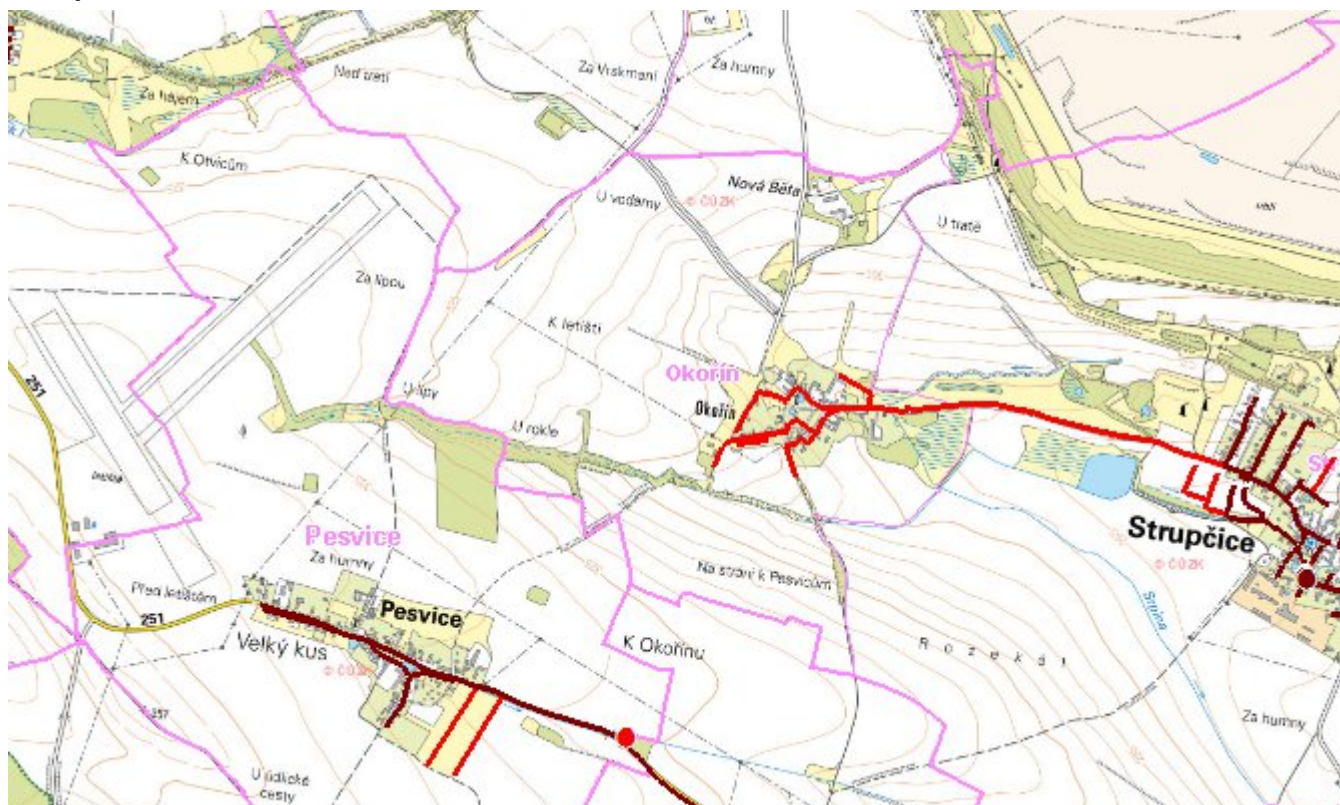

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

