

Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.01

A. OBEC

Výsluní

Číslo obce PRVKUK	0066
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4203.0066
Kód obce	563498
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	752 (4203) Chomutov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4203.0066.01	Výsluní	18781	187810

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Výsluní leží západně od města Chomutov na okraji náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce 730 - 770 m n.m.. Zástavba ulicovitého typu, do čtverce s rodinnými domy a rekreačními objekty, je soustředěná. Středem obce protéká Výslunský potok, který náleží do povodí Ohře. Obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka a území obce zcela leží v CHOPAV Krušné hory. Zároveň zájmové území zasahuje do několika chráněných území - rašelinišť. Jedná se o přírodní rezervaci Na Loučkách, o přírodní památku Na Loučkách II a o rozsáhlou přírodní rezervaci Prameniště Chomutovky. Na území obce se dále nachází ochranné pásmo vodního zdroje pro místní vodovod. Na severozápadním okraji obce je skupina retenčních nádrží: Nový rybník, Starý rybník, nová nádrž (Rybníček) cca po 0,1 ha, které vytvářejí vodohospodářskou soustavu. Zemědělská výroba téměř zanikla. Na pozemcích je chován skot - pastevní způsob chovu. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, nicméně předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	197	201	290	218	230	240
přechodně bydlící	186	186	102	120	120	120
celkem	383	387	392	338	350	360

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
197	201	209	196	213	228

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Výsluní je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Výsluní. Z prameniště Výsluní (tři studny, dva zářezy, staré jímání Výsluní - studna a pramenní jímky) je voda upravována v úpravně vody Výsluní a vedena gravitačním přivaděčem DN 100 přes VDJ Výsluní Nový - 1 x 100 m³ (791,40 / 788,20 m n.m.) a VDJ Výsluní Starý - 1 x 50 m³ (791,38 / 788,23 m n.m.) do zásobní sítě obce. Označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.021. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby.

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Výsluní předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč - vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Úpravna vody	Stav		ÚV Výsluní - UV.CV 021/1			PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav		VDJ Výsluní-starý VDJ.CV 021/1		50 m ³	PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav		VDJ Výsluní-nový VDJ.CV 021/2		100 m ³	PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 2c	ZD Výsluní - ZD.CV 021/3			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 2a	ZD Výsluní - ZD.CV 021/3			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 1b	ZD Výsluní - ZD.CV 021/2			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S4	ZD Výsluní - ZD.CV 021/2			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S2	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S3-a	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S3	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S1	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 2b	ZD Výsluní - ZD.CV 021/3			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S1-a	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní S3-b	ZD Výsluní - ZD.CV 021/1			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 1a	ZD Výsluní - ZD.CV 021/2			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Výsluní 1c	ZD Výsluní - ZD.CV 021/2			PRVK\2021
Čerpací stanice	Stav		ČS Výsluní - CS.CV 021/1			PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
112	116	120	197	208	240

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace (K-CV.013-S.C) ukončená ČOV. Potrubí je převážně z kameninových trub v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce cca 2,3 km. Ze středu a jihozápadní části obce jsou odpadní vody odváděny do čerpací stanice a přečerpávány do gravitačního kmenového sběrače. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 10%.

Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Zatrubněné odvodnění realizované v jihovýchodní části obce je zaústěno do vodoteče, která ústí do Pruněrovského potoka. Dešťová kanalizace je z betonových trub DN 300. Nová dešťová kanalizace v jihozápadní části obce je zaústěna do Zvonického potoka. Je z trub PVC DN 300, DN 400.

Kanalizace je zakončena v ČOV Výsluní. Kapacita je 42 m³/den. ČOV navržena na 300 EO, BSK₅ 18 kg/den. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Zvonického potoka.

Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizační síť dostatečná, pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

Mapa



Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav	COV.CV 013/1/K	Výsluní			PRVK\2021
Čerpací stanice	Stav	CSOV.CV 013/1	Výsluní			PRVK\2021
Výústní objekt	Stav		Výsluní ČOV			PRVK\2021

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
3 652,0	0,0	3 652,0

Mapa

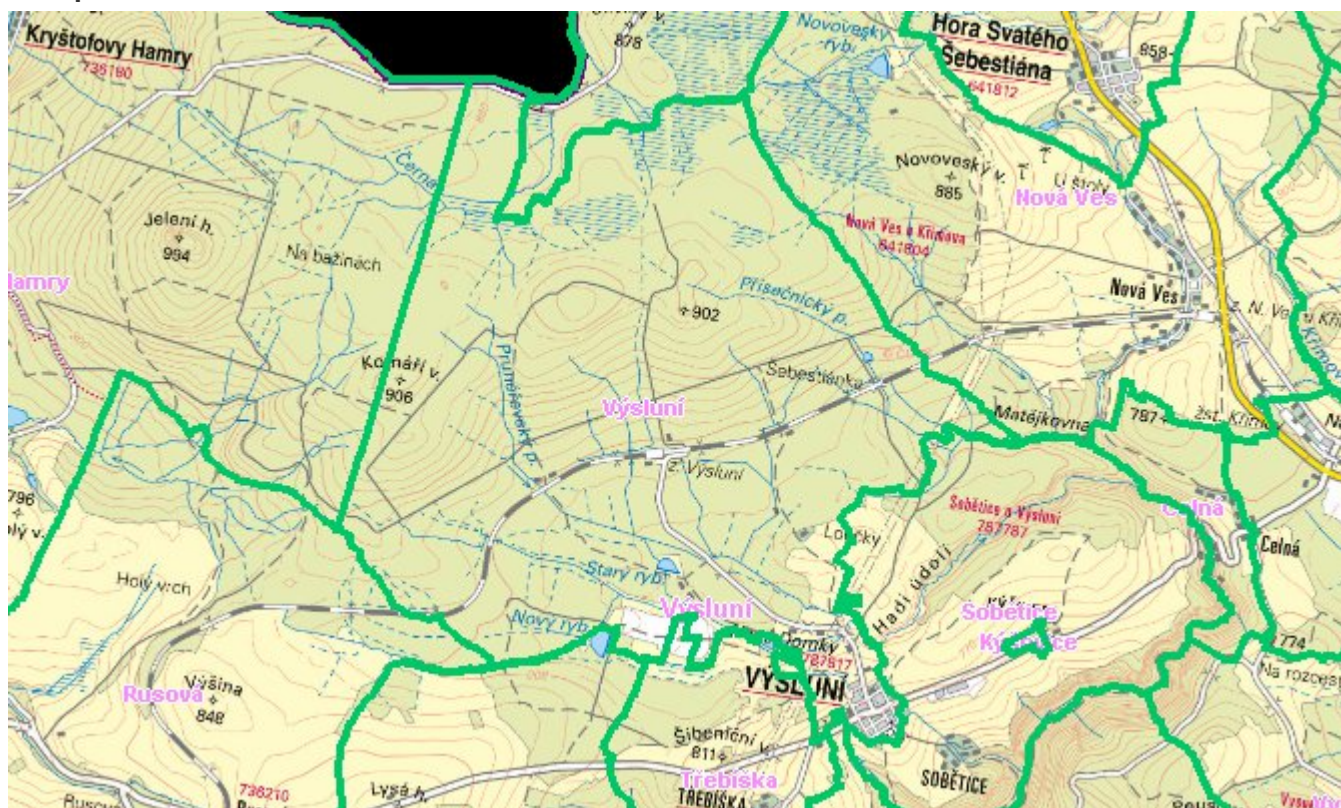

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Chomutov	CJ MMCH/02924/2010	"Havarijní plán farmy Výsluní" MM	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 1. 2010	PDF , PDF
Chomutov	MMCH/22740/2020/JHA	Manipulační řád vodního díla Nový rybník	Další opatření vodoprávního úřadu	3. 2. 2020	PDF
Chomutov	---Nezadáno---	"Manipulační a provozní řád VD Novoveská retenční nádrž"	Další opatření vodoprávního úřadu	26. 9. 2005	
Chomutov	MMCH/38535/2013	Havarijní plán farmy Výsluní	Další opatření vodoprávního úřadu	4. 4. 2013	PDF