

Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.04

A. OBEC

Výsluní

Číslo obce PRVKUK	0066
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4203.0066
Kód obce	563498
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	752 (4203) Chomutov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4203.0066.04	Třebíška	18779	187798

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Třebíška leží jihozápadně od Výsluní v nadmořské výšce 715 – 735 m n. m.. V obci se nachází rybník a obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Pruněrovského potoka. Na zájmovém území pramení Třebíšský potok, která náleží do povodí Ohře. Území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Případný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	4	3	7	1	5	9
přechodně bydlící	78	78	51	60	60	60
celkem	82	81	58	61	65	69

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

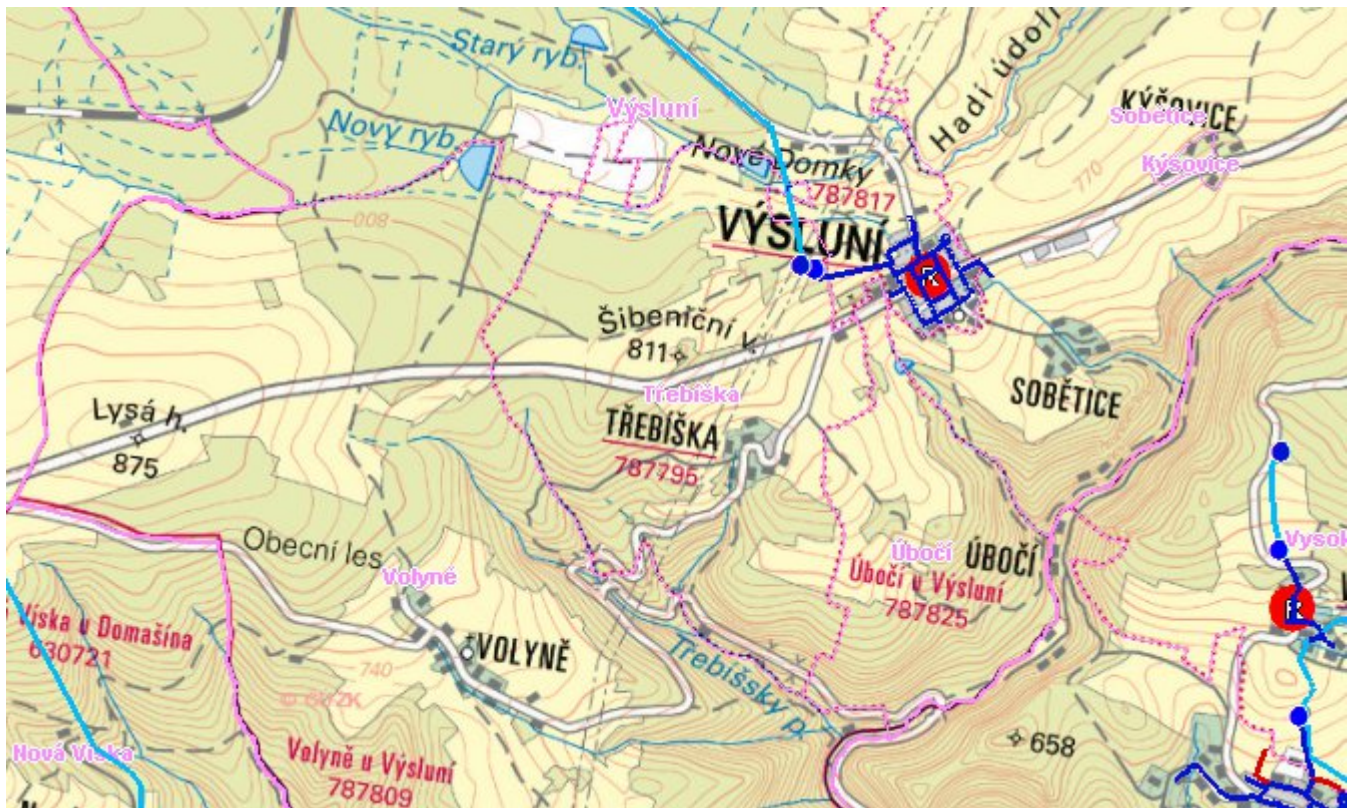

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z objektů jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (19,0 km) – 65% a v domovní mikročistírně s odtokem do povrchových vod – 35% .


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

Mapa

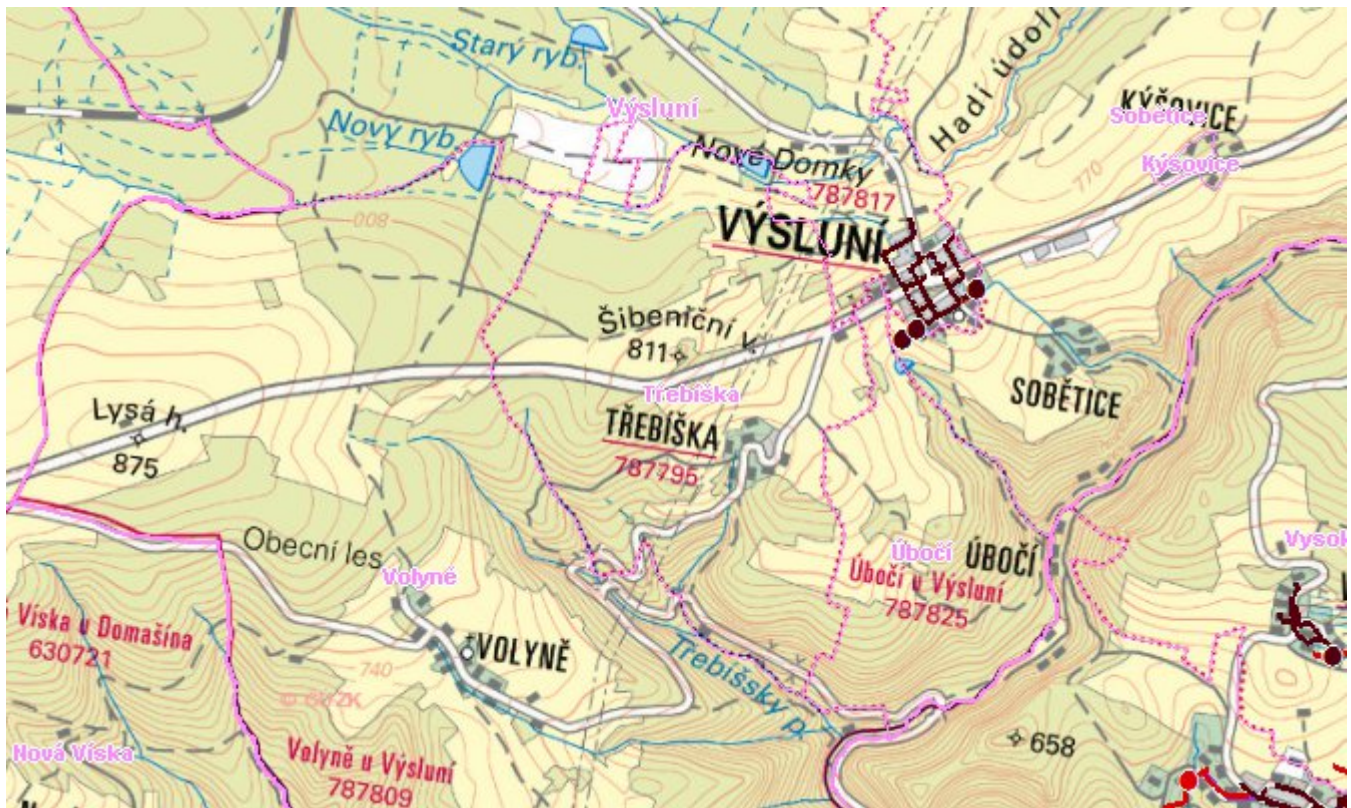

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	108,0	108,0

Mapa



F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Chomutov	CJ MMCH/02924/2010	"Havarijní plán farmy Výsluní" MM	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 1. 2010	PDF , PDF
Chomutov	MMCH/22740/2020/JHA	Manipulační řád vodního díla Nový rybník	Další opatření vodoprávního úřadu	3. 2. 2020	PDF
Chomutov	---Nezadáno---	"Manipulační a provozní řád VD Novoveská retenční nádrž"	Další opatření vodoprávního úřadu	26. 9. 2005	
Chomutov	MMCH/38535/2013	Havarijní plán farmy Výsluní	Další opatření vodoprávního úřadu	4. 4. 2013	PDF