

Chbany - CZ042.3503.4204.0069.03

A. OBEC

Chbany

Číslo obce PRVKUK	0069
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0069
Kód obce	563081
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0069.03	Malé Krhovice	12503	125032

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Chbany - Malé Krhovice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 305 - 312 m n.m. Zástavba rodinnými domky je soustředěná. Územím neprotéká žádný registrovaný potok, náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj v oblasti rekreace.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	13	14	10	12	12	13
přechodně bydlící	6	6	2	2	2	2
celkem	19	20	12	14	14	15

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
13	14	17	14	14	15

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Malé Krhovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.54. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m³ (403,12 / 399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	17	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V obci Malé Krhovice není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 9 km – 100% obyvatel.

Dešťové vody odtékají částečně systémem příkopů, struh a propustků a částečně volně po terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

Mapa

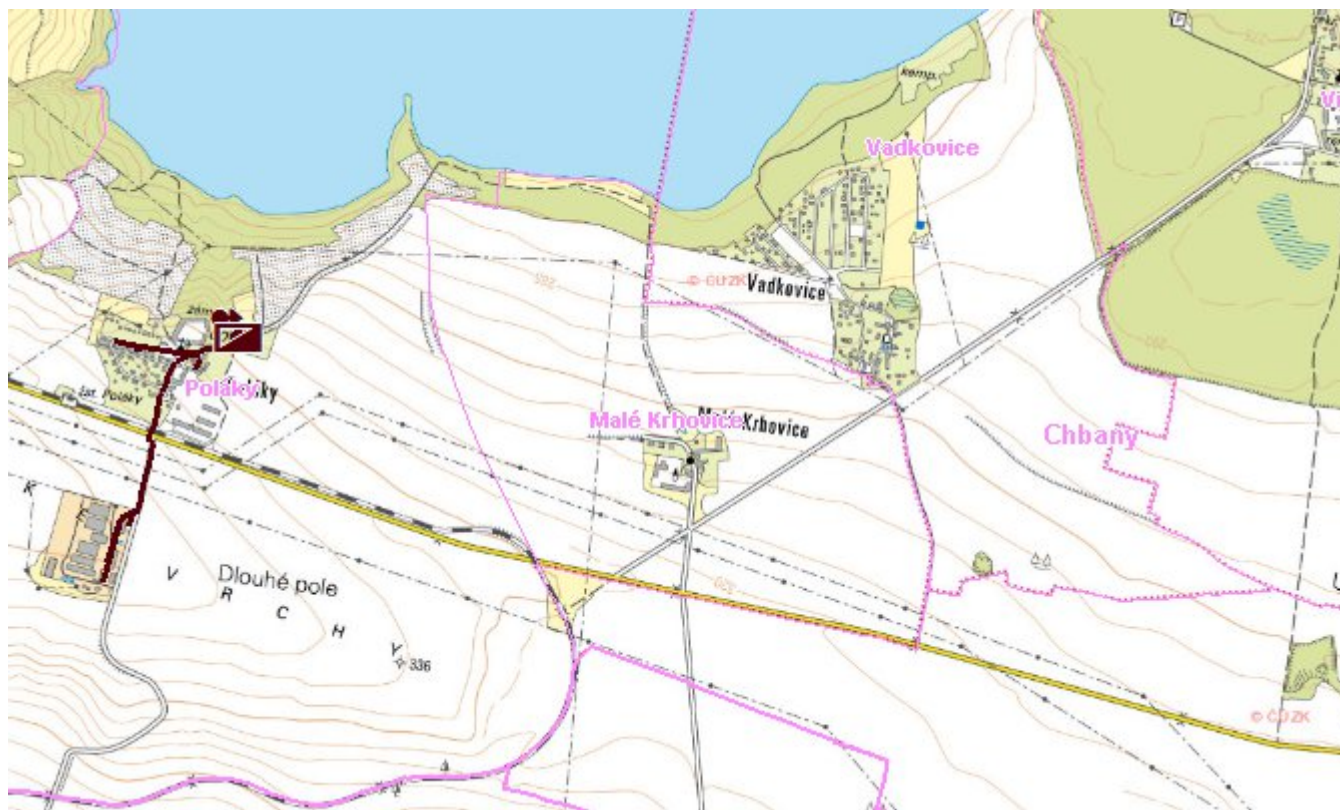

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

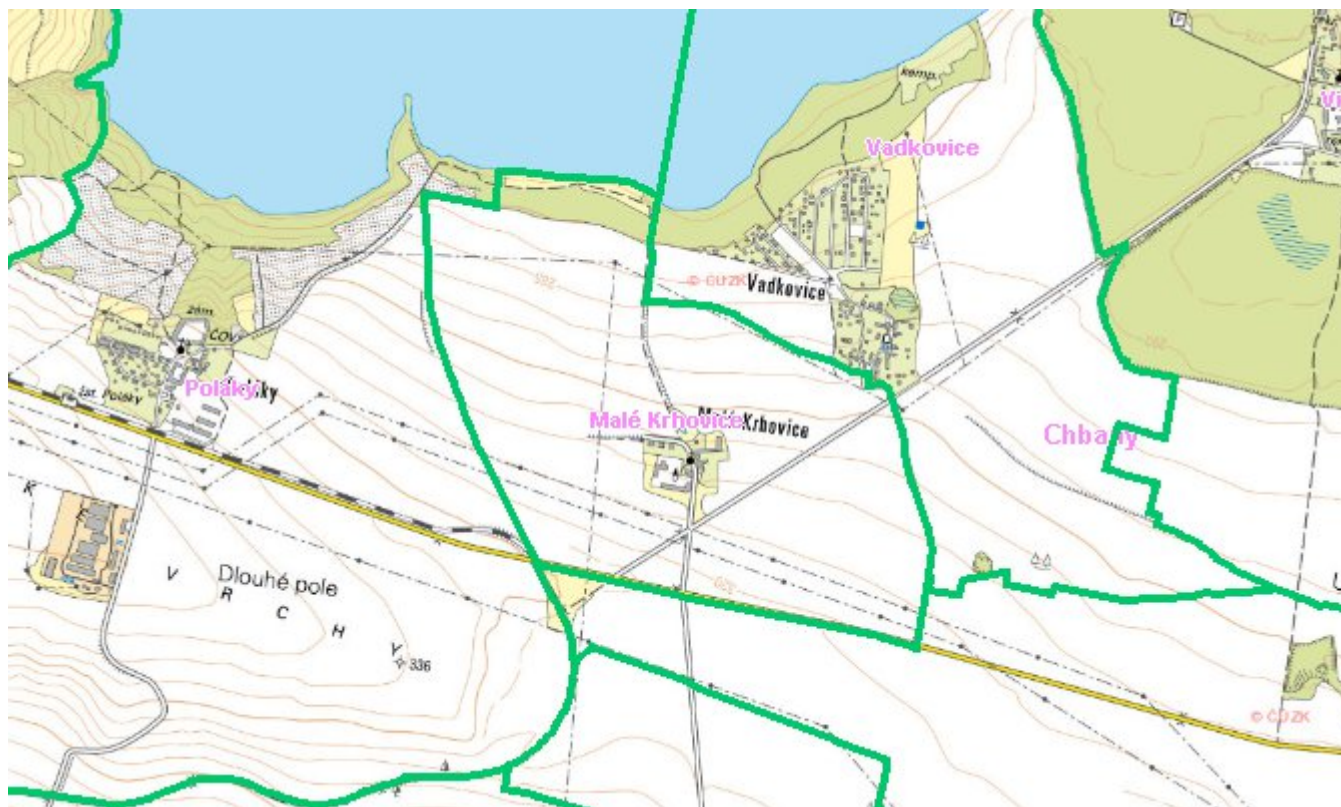

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústecký kraj	2511/ZPZ/15/A-095	VD Nechanice, povolení vzdouvání a akumulace	Nakládání s vodami	24. 8. 2015	PDF