


Chbany - CZ042.3503.4204.0069.07

A. OBEC

Chbany

| | |
|--|----------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 0069 |
| Kód obce PRVKUK | CZ042.3503.4204.0069 |
| Kód obce | 563081 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 761 (4204) Kadaň |

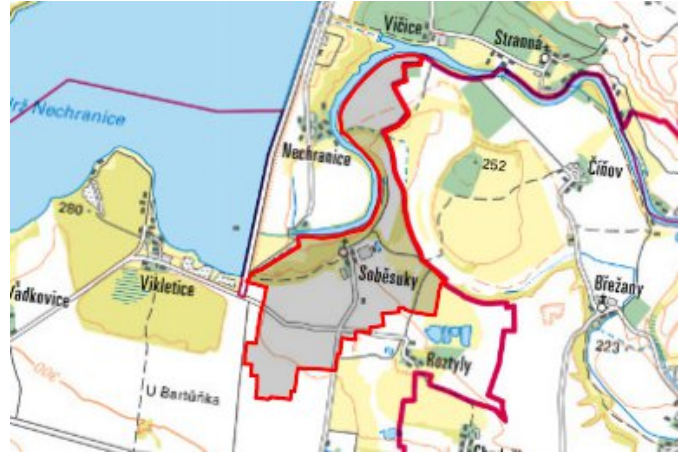

Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ042.3503.4204.0069.07 | Soběsuky | 05075 | 50750 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Chbany - Soběsuky leží jižně od Chomutova u přehrady Nechranice na pravém břehu Ohře v nadmořských výškách 250 - 267 m n.m. Zástavba rodinnými domky je soustředěná.

V obci se nachází velkovýkrmná prasat společnosti Mydlářka a.s. Benešov. Díky tomuto je obec neatraktivní pro rozvoj (zápach a doprava, zajišťující chod velkovýkrmný).

B.2 Demografický vývoj

| Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| trvale bydlící | 20 | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 |
| přechodně bydlící | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| celkem | 25 | 26 | 24 | 20 | 24 | 29 |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 20 | 20 | 20 | 17 | 21 | 26 |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Soběsuky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.58. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2x250 m³ (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
| 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Soběsuky není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 13 km – 100% obyvatel.

Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

Mapa



Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice | | |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Mapa

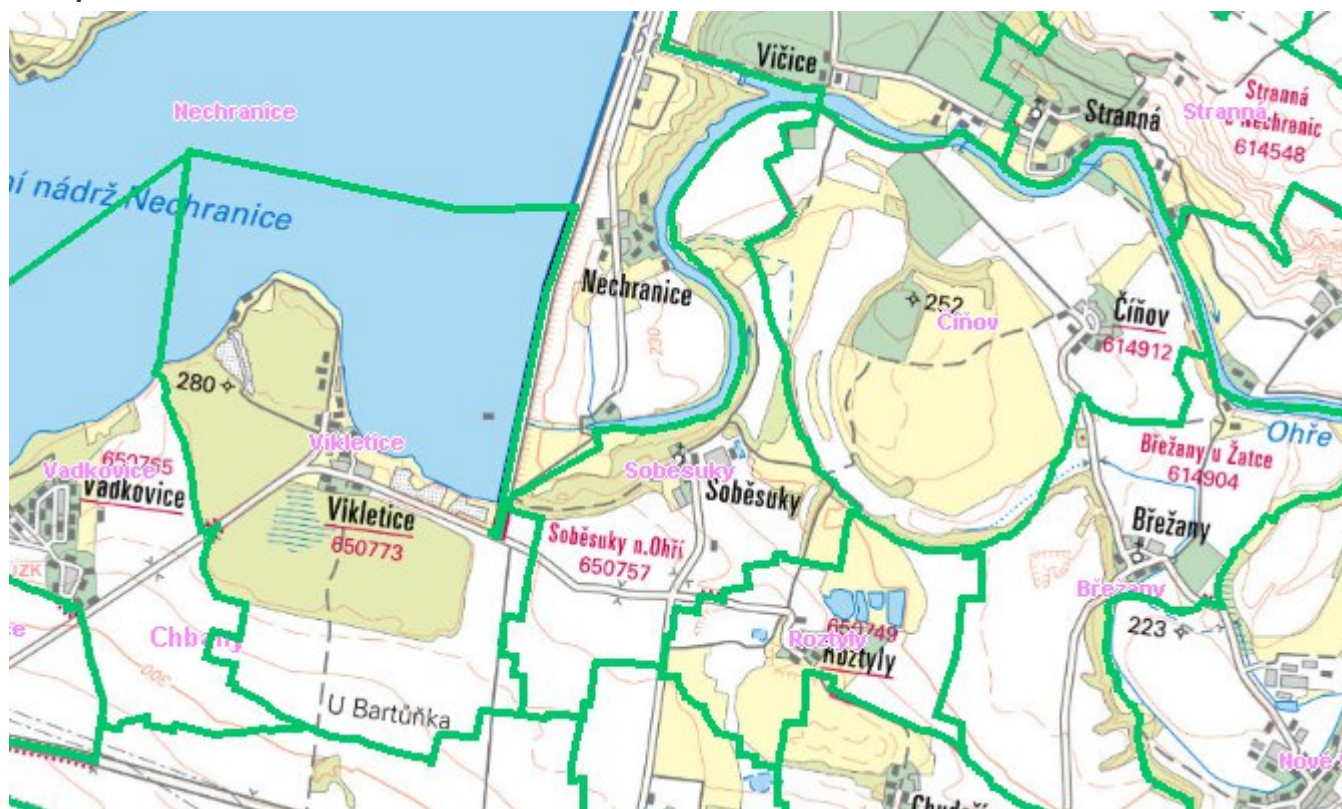

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

| Vodoprávní úřad | ČJ | Popis rozhodnutí | Výroky | Datum vydání | Soubory |
|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------|
| Ústecký kraj | 2511/ZPZ/15/A-095 | VD Nechanice, povolení vzdouvání a akumulace | Nakládání s vodami | 24. 8. 2015 | PDF |