


Rokle - CZ042.3503.4204.0083.03

A. OBEC

Rokle

Číslo obce PRVKUK	0083
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0083
Kód obce	563331
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň

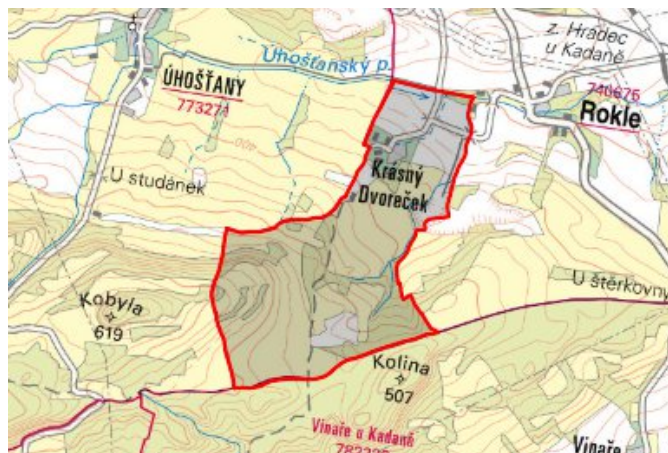

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0083.03	Krásný Dvoreček	14065	140651

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Rokle - Krásný Dvoreček se nachází na jih od Kadaň v nadmořských výškách 375 - 388 m n.m. a krajinným charakterem již zapadá do Doupovských hor. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu. Obcí protéká místní potok, nově je napuštěn rybník (0,3 ha), hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO Střední Poohří. Do katastrálního území zasahuje I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Krásný Dvoreček.

Obec má charakter zemědělský (jedna zemědělská farma) a rekreační.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	8	7	11	11	10	10
přechodně bydlící	12	12	2	2	2	2
celkem	20	19	13	13	12	12

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
8	7	6	13	12	12

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Krásný Dvoreček je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.51. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x 650m³ (403,12/399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

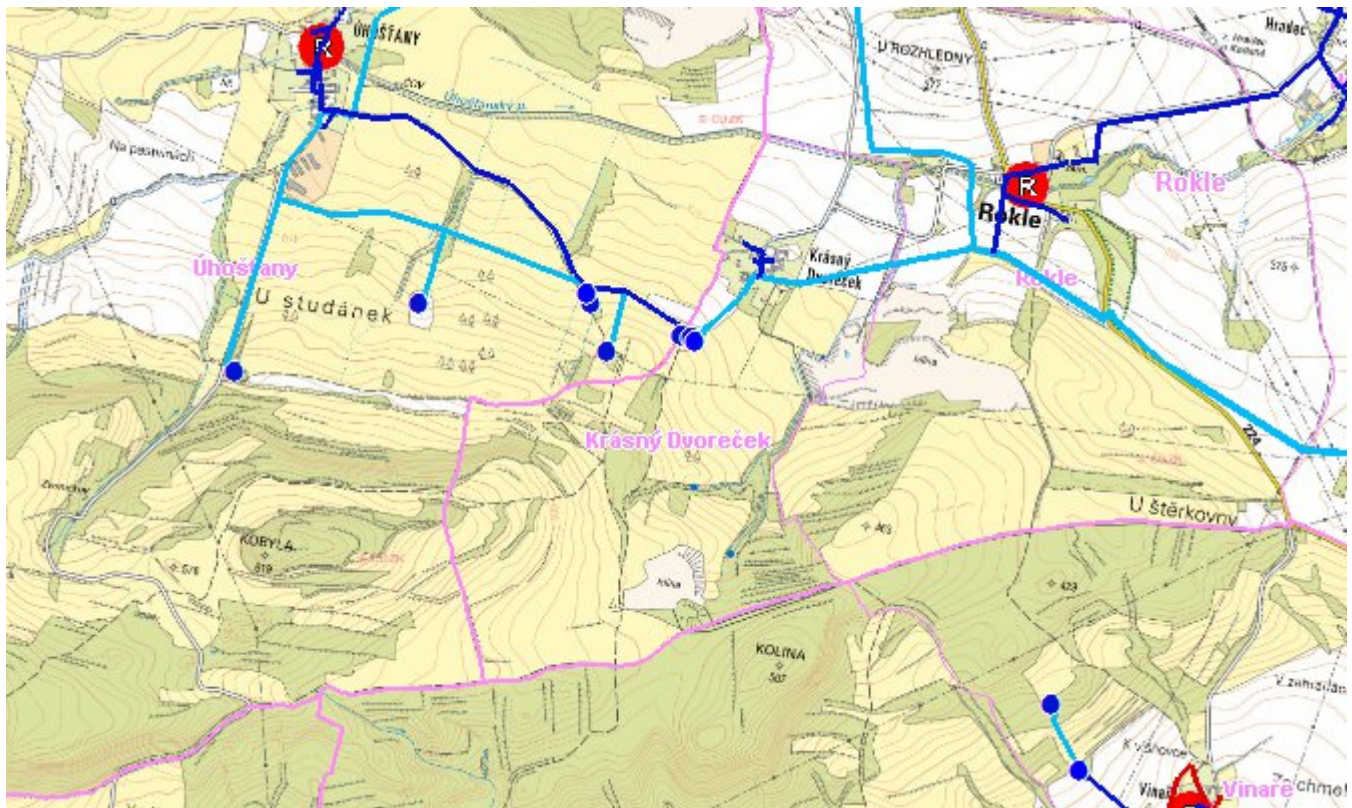

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodnjem zemní	Stav	VDJ.CV 001/40	VDJ Krásný Dvoreček VDJ.CV 001/40		2x650 m3	PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Krásný Dvoreček 1a	ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Krásný Dvoreček HV3	ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Krásný Dvoreček HV1	ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav	Krásný Dvoreček HV2	ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26			PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Krásný Dvoreček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel.


Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Krásný Dvoreček se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.

V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

Mapa

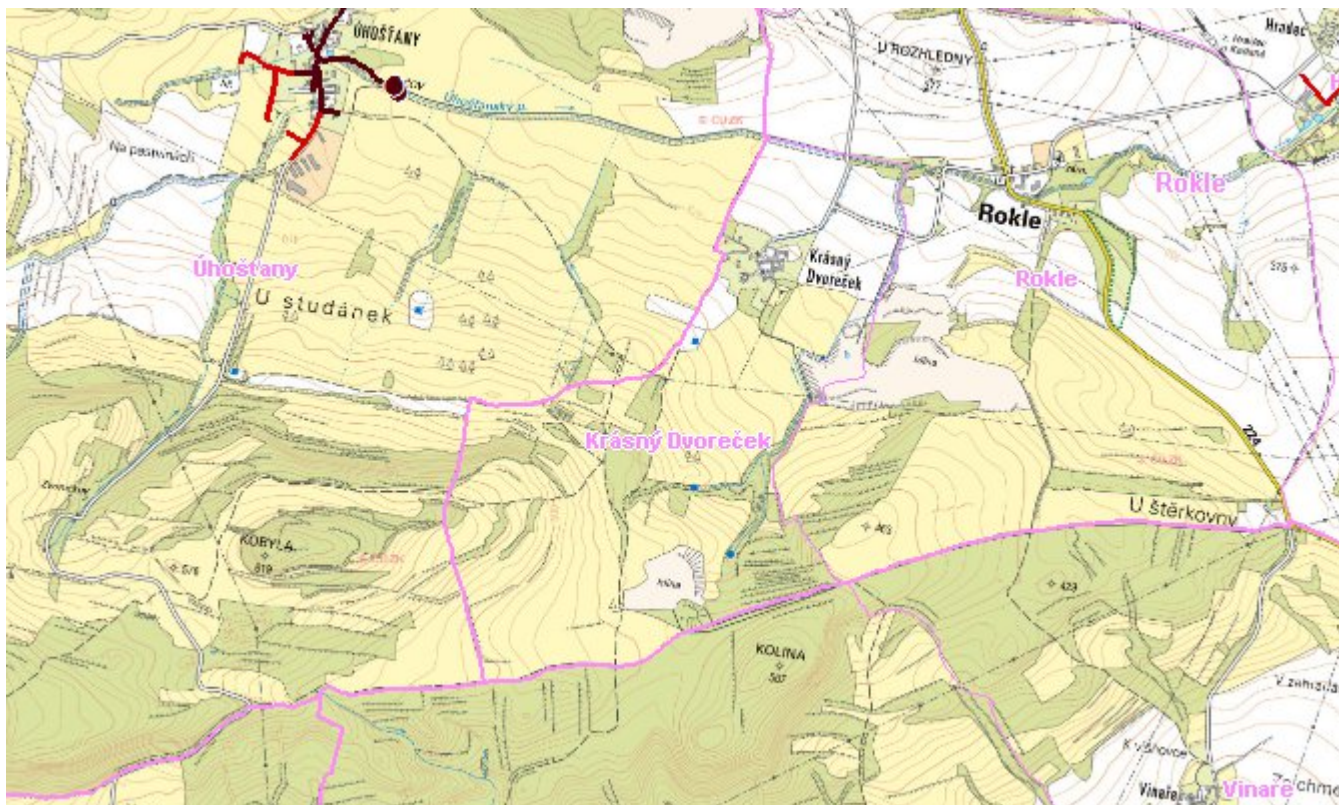

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

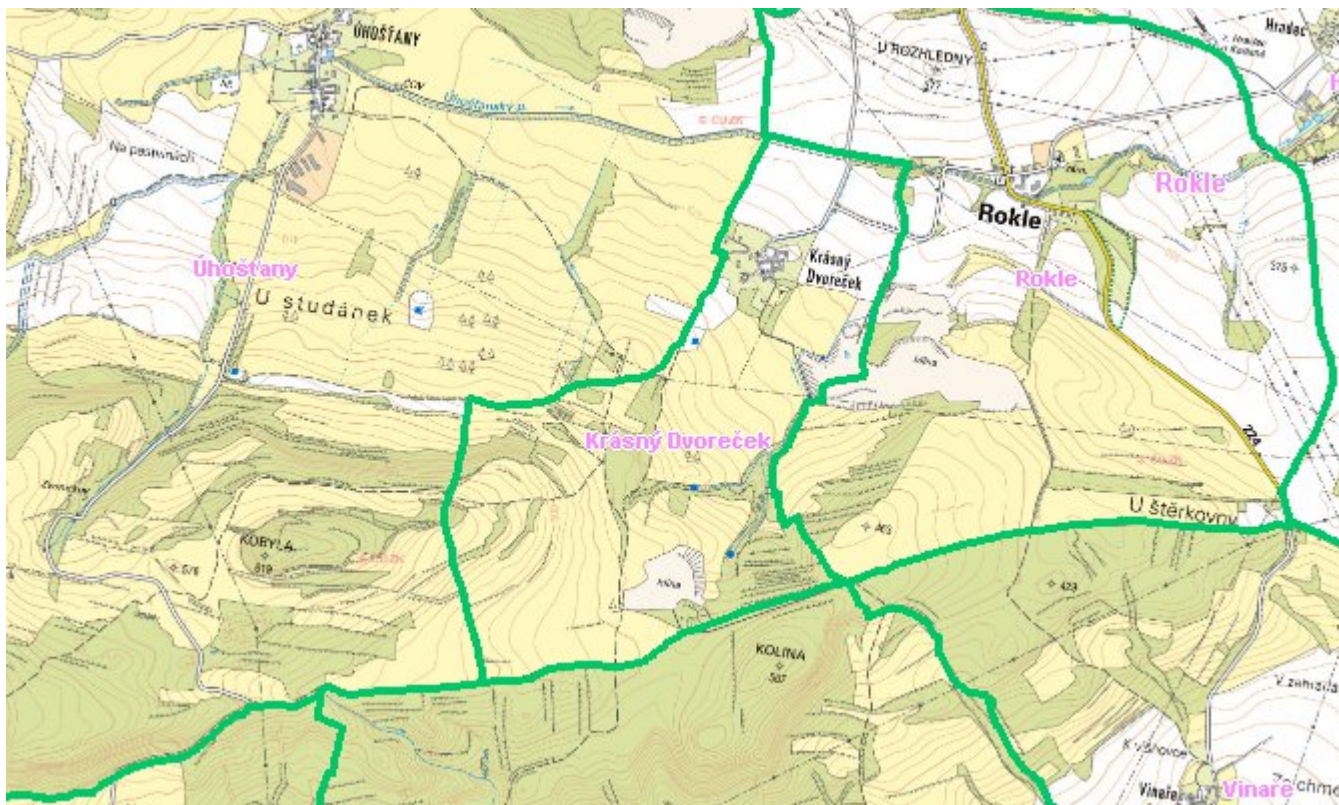

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Kadaň	MUKK/58628/2010	Stavební povolení, nakládání	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům , Stavební povolení k vodním dílům	4. 10. 2010	PDF
Ústecký kraj	1656/ZPZ/16/SC-39.2	TR Hradec u Kadaně - změna povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod	Nakládání s vodami	21. 6. 2016	PDF
Ústecký kraj	2976/ZPZ/14/B-033	MVE Želina	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	10. 9. 2014	PDF