

Vejprty - CZ042.3503.4204.0084.03

A. OBEC

Vejprty

Číslo obce PRVKUK	0084
Kód obce PRVKUK	CZ042.3503.4204.0084
Kód obce	563404
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	761 (4204) Kadaň



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3503.4204.0084.03	Výsada	40805	408051

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Vejprty - Výsada leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou republikou Německo v nadmořských výškách 790 - 800 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hraniční potok (Polava), hydrologicky náleží do povodí Flöhy a zasahuje do CHOPAV Krušné hory.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	13	10	6	6	6	6
přechodně bydlící	10	10	0	0	0	0
celkem	23	20	6	6	6	6

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
13	10	6	6	6	6

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Výsada je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vejprty SK-CV.012 vodovodem SK-CV.012/3. Zdrojem vody je VDJ V České Hamry 2 x 150 m³ (798,19 / 795,39 m n.m.), který je zásobován vodou z prameniště Háj u Loučné.

Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je VAK, a.s. Karlovy Vary.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod se nachází v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem zemní	Stav	VDJ.CV 012/5	VDJ V. České Hamry VDJ.CV 012/5		2x150 m3	PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vysada nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 6,5 km. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a nízký počet stálých obyvatel.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Výsada se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tematikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

Mapa

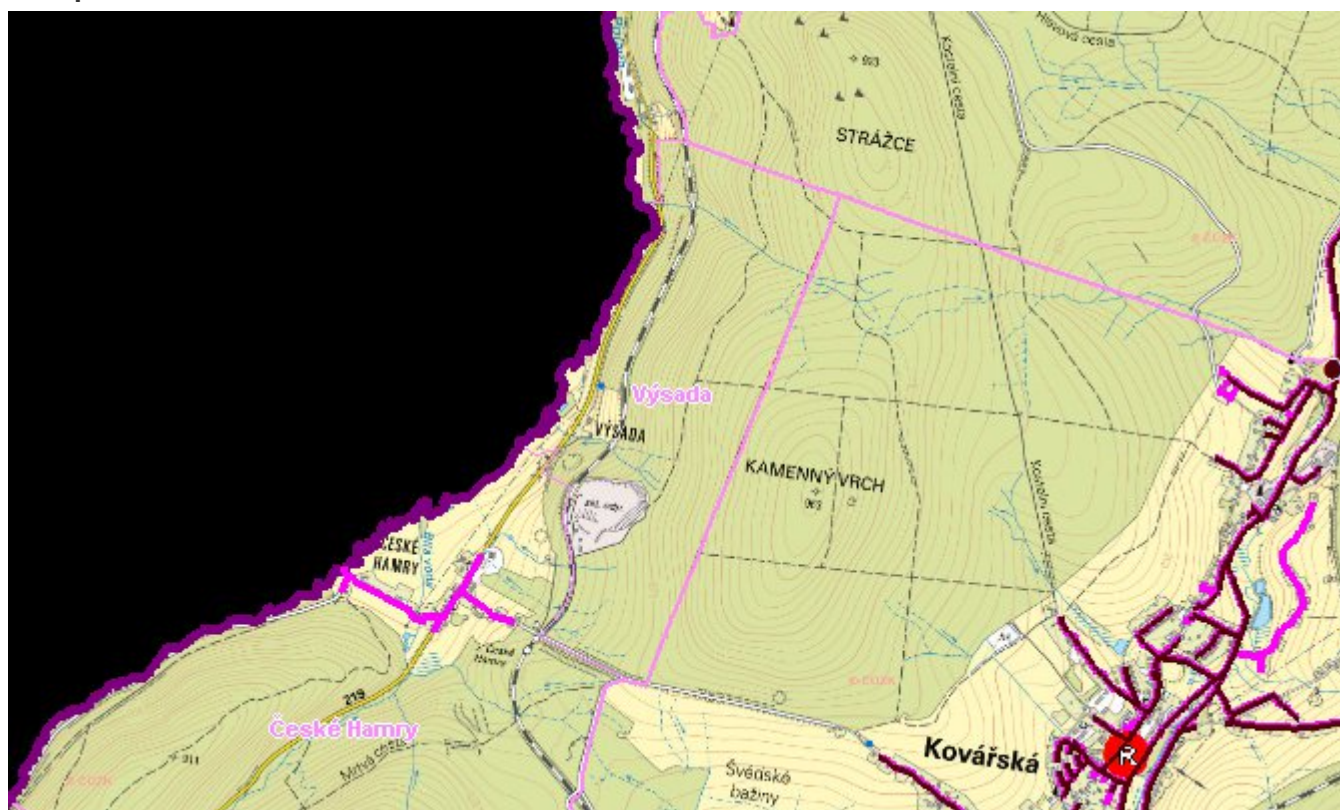

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

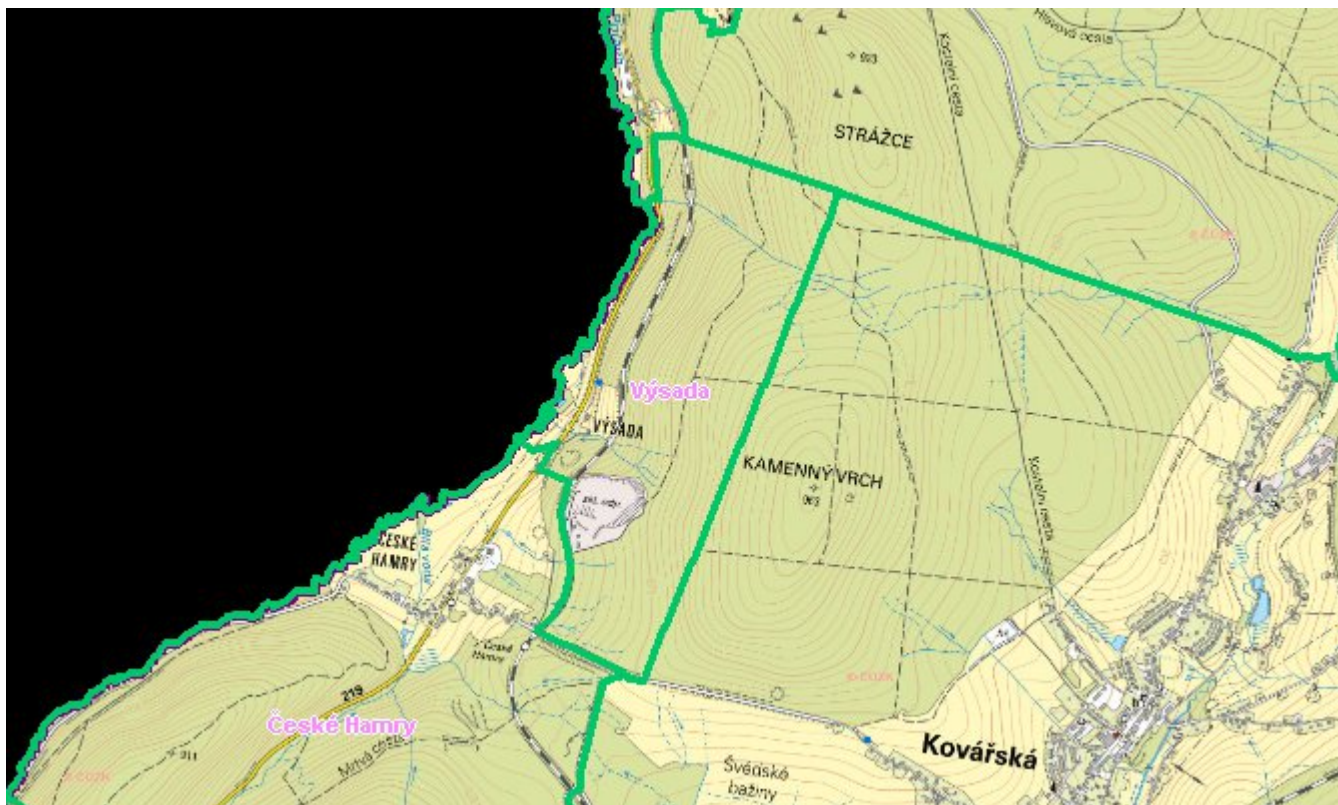

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústecký kraj	1301/ZPZ/13/D-03.3	Vejprty - společné náměstí - opevnění břehu Polavy	Stavební povolení k vodním dílům	2. 9. 2013	PDF