

# Býčkovice - CZ042.3506.4205.0090.02

## A. OBEC

### Býčkovice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0090
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3506.4205.0090
<b>Kód obce</b>	546780
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	825 (4205) Litoměřice



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3506.4205.0090.02	Velký Újezd	01643	16438

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Býčkovice - Velký Újezd leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 178 - 215 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok, Ploskovický a Široký. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Obec je charakterizována zemědělskou výrobou a nachází se zde provozovna na výrobu nábytku a betonárka.

Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze nárůst obyvatel.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	101	112	124	90	88	88
přechodně bydlící	45	48	17	19	17	16
<b>celkem</b>	<b>146</b>	<b>160</b>	<b>141</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>104</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
1	24	72	93	91	91

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd je místní vodovod (M-LT.052). Vodovod je napojen na oblastní vodovod OB 4.1 Žernoseky. Vodovod je postaven z polyethylenu D90, celková délka cca 3 km.

Z místního vodovodu je zásobena většina obyvatel žijící v obci.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době se nenavrhují žádné investiční záměry.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

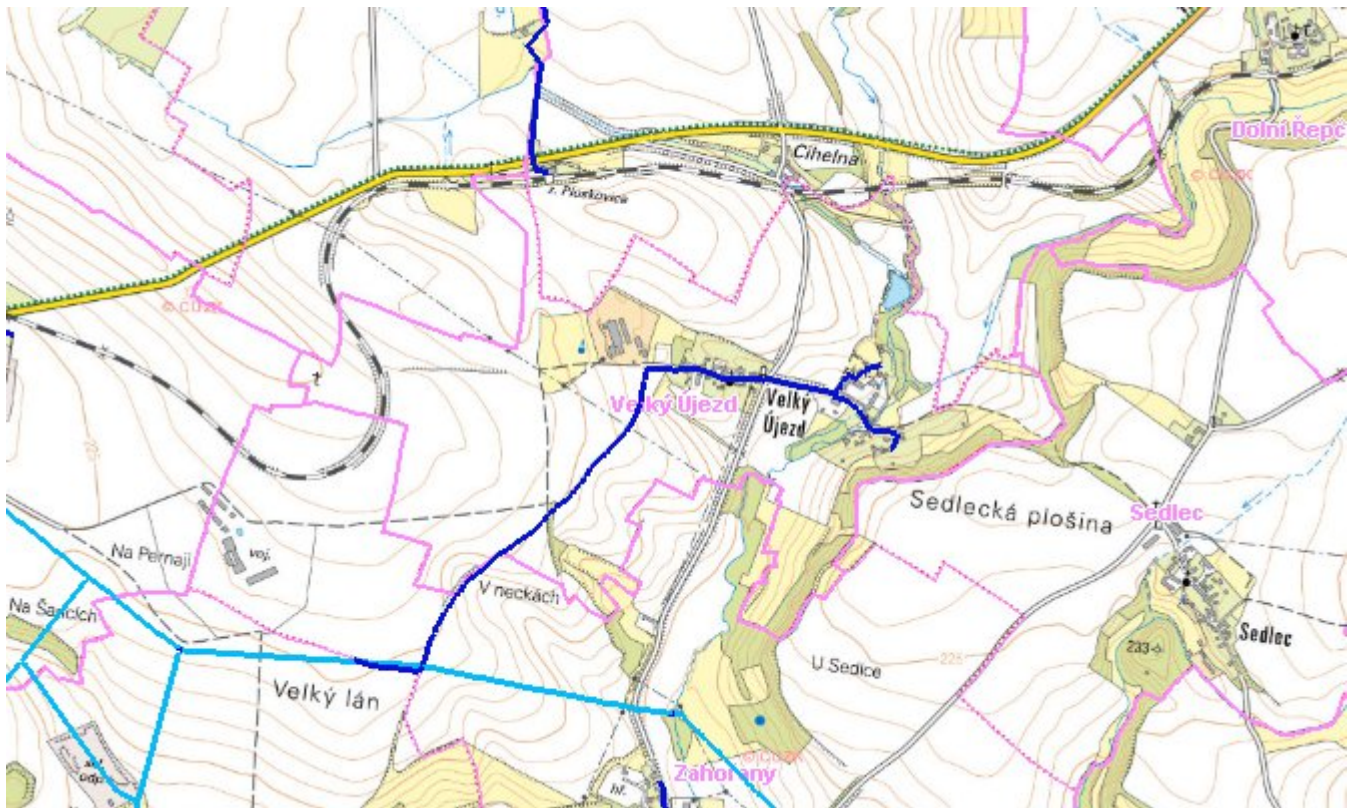

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem ČOV Litoměřice do vzdálenosti 6 km.


V obci je jedna částečně zatrubněná vodoteč, slouží zároveň jako dešťová kanalizace. Kanalizace je zaústěna do Lučního potoka, je majetkem obce a pro odvádění dešťových vod vyhovuje. V současné době jsou do ní zaústěny odpadní vody od obou výše zmíněných firem. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části Velký Újezd není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod . navržena je výstavba kanalizace s přečerpáním na ČOV Záhořany.

V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

### Mapa

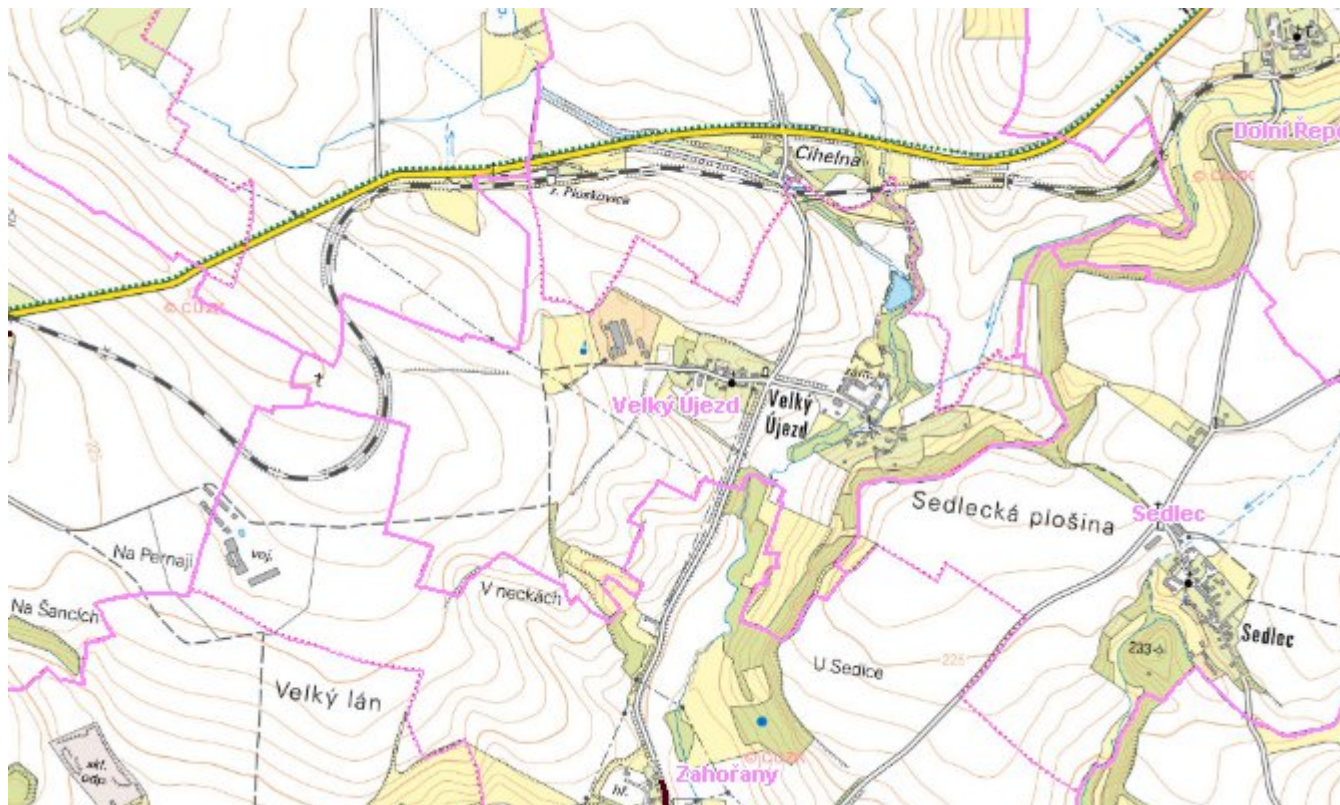

### Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

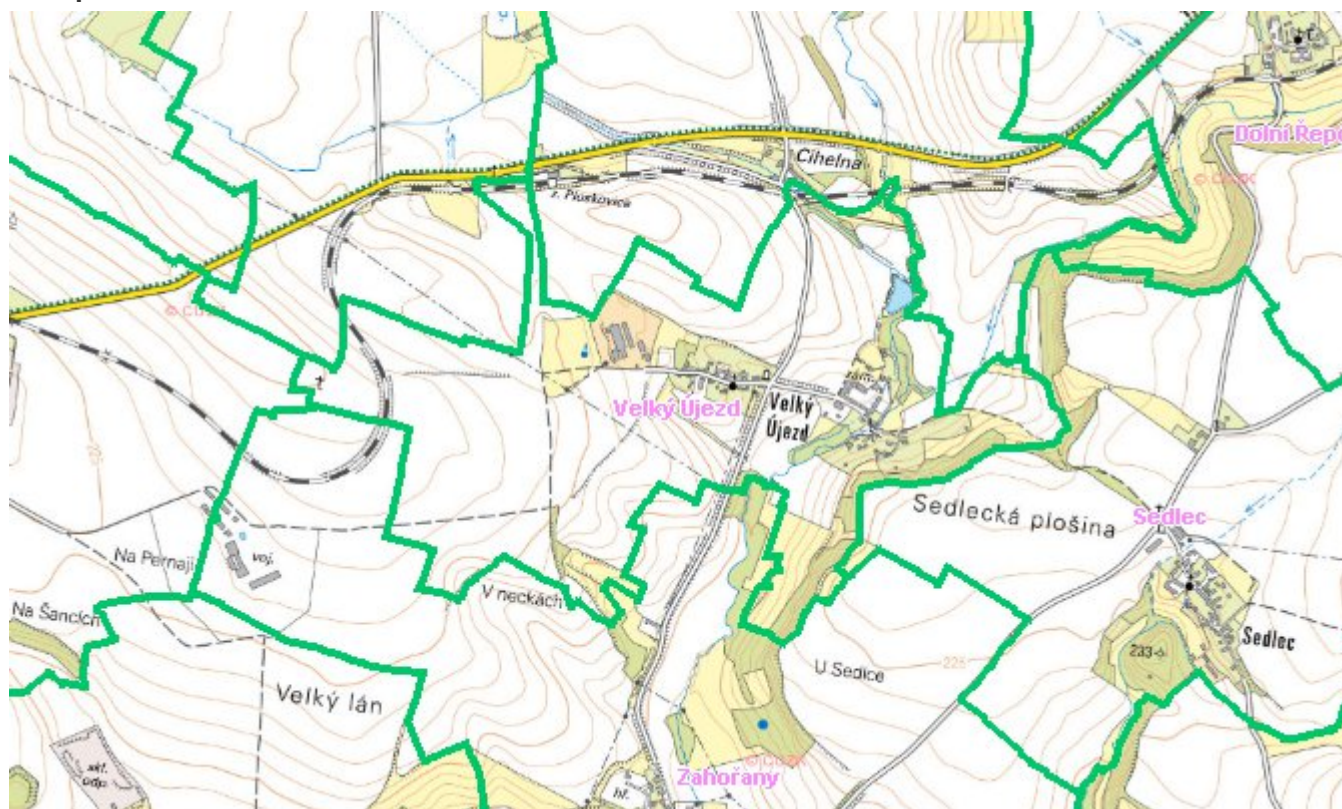

## F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Litoměřice	0083163/13/ŽP/BHo	Schválení manipulačního řádu VD Býčkovice	Další opatření vodoprávního úřadu	17. 12. 2013	<a href="#">PDF</a>