


Bílina - CZ042.3509.4201.0001.02

A. OBEC

Bílina

Číslo obce PRVKUK	0001
Kód obce PRVKUK	CZ042.3509.4201.0001
Kód obce	567451
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	906 (4201) Bílina

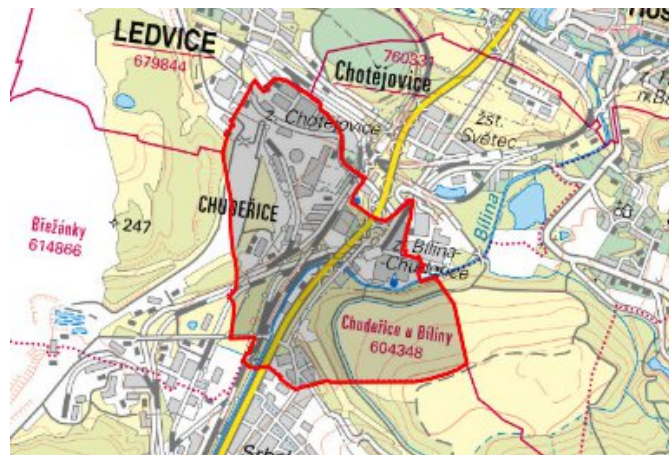

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3509.4201.0001.02	Chudeřice	00434	4341

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Chudeřice leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena převážně průmyslovými závody, s větším počtem zaměstnanců. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 205 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B a Teplice - stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	4	4	4	4	4	4
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
celkem	4	4	4	4	4	4

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
4	4	4	1	1	1

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chudeřice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Chudeřice OP-M-TP.008. Zdrojem vody je přírodní řad DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ Hudcov Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chudeřice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány lokality Staré Fláje a Dubí štola. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou. Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Elektrárna Ledvice je zásobována užitkovou vodou z Labského průmyslového přivaděče.

Mapa

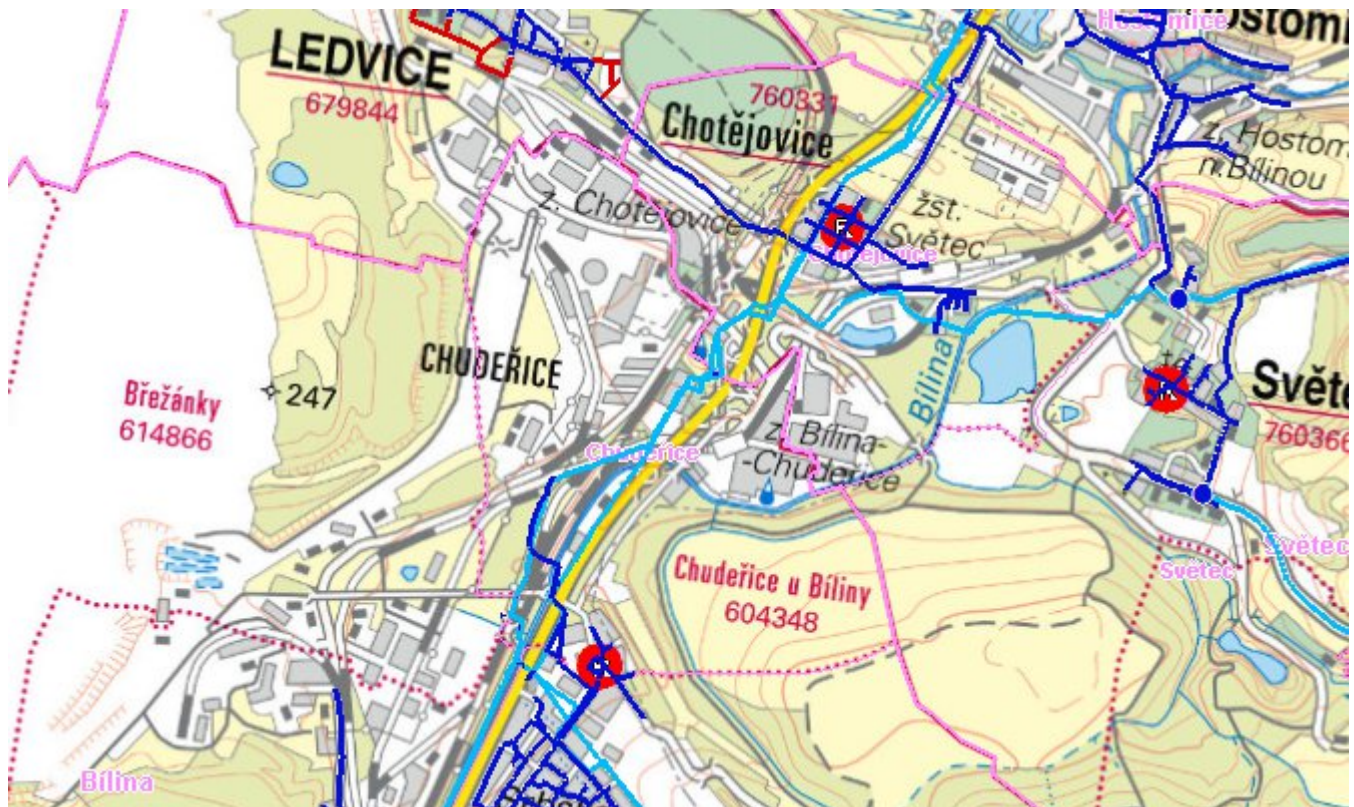

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
4	4	4	4	4	4

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Místní část Chudeřice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-TP.001.1-J.C) ukončenou na ČOV Bílina. Kanalizační síť je napojena na kanalizační síť Bílina.

Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizační síť dostatečná do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

Mapa

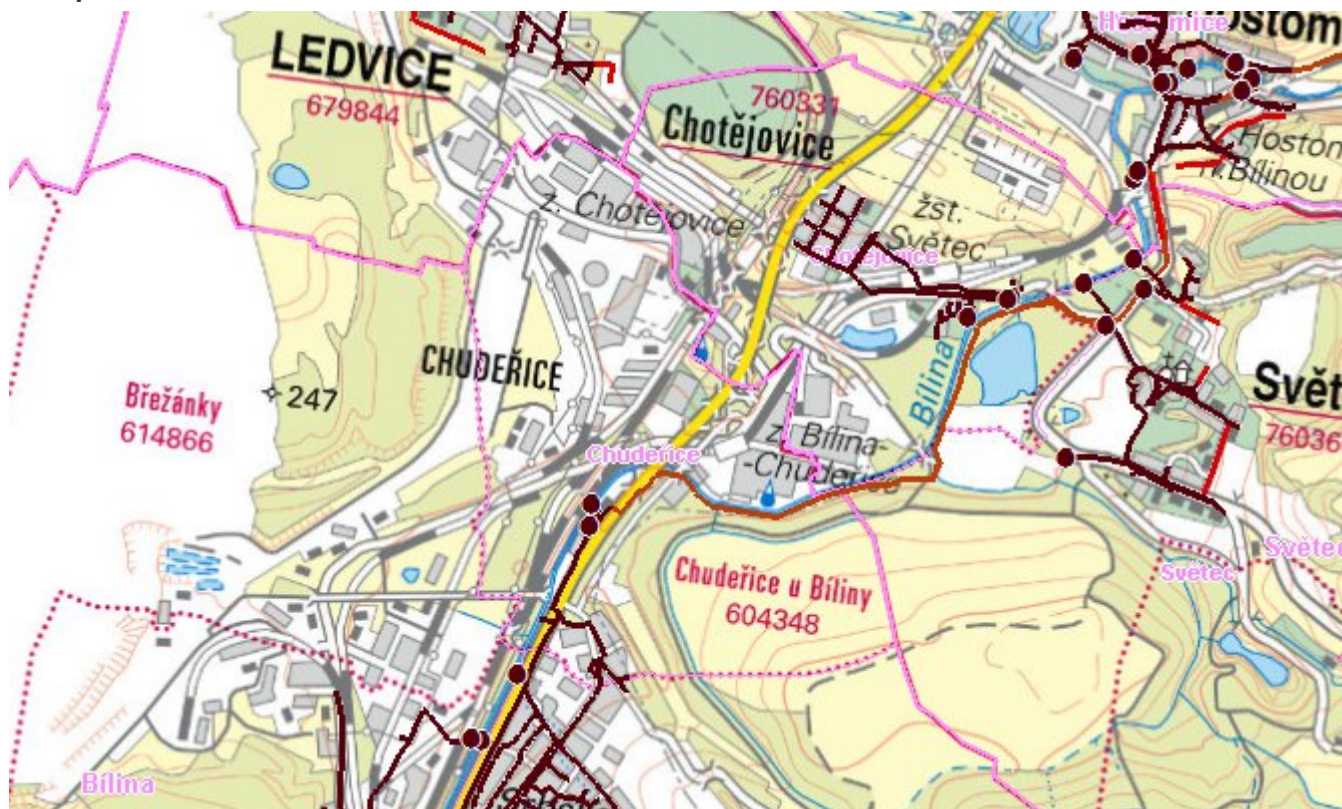

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
12 644,0	0,0	12 644,0

Mapa

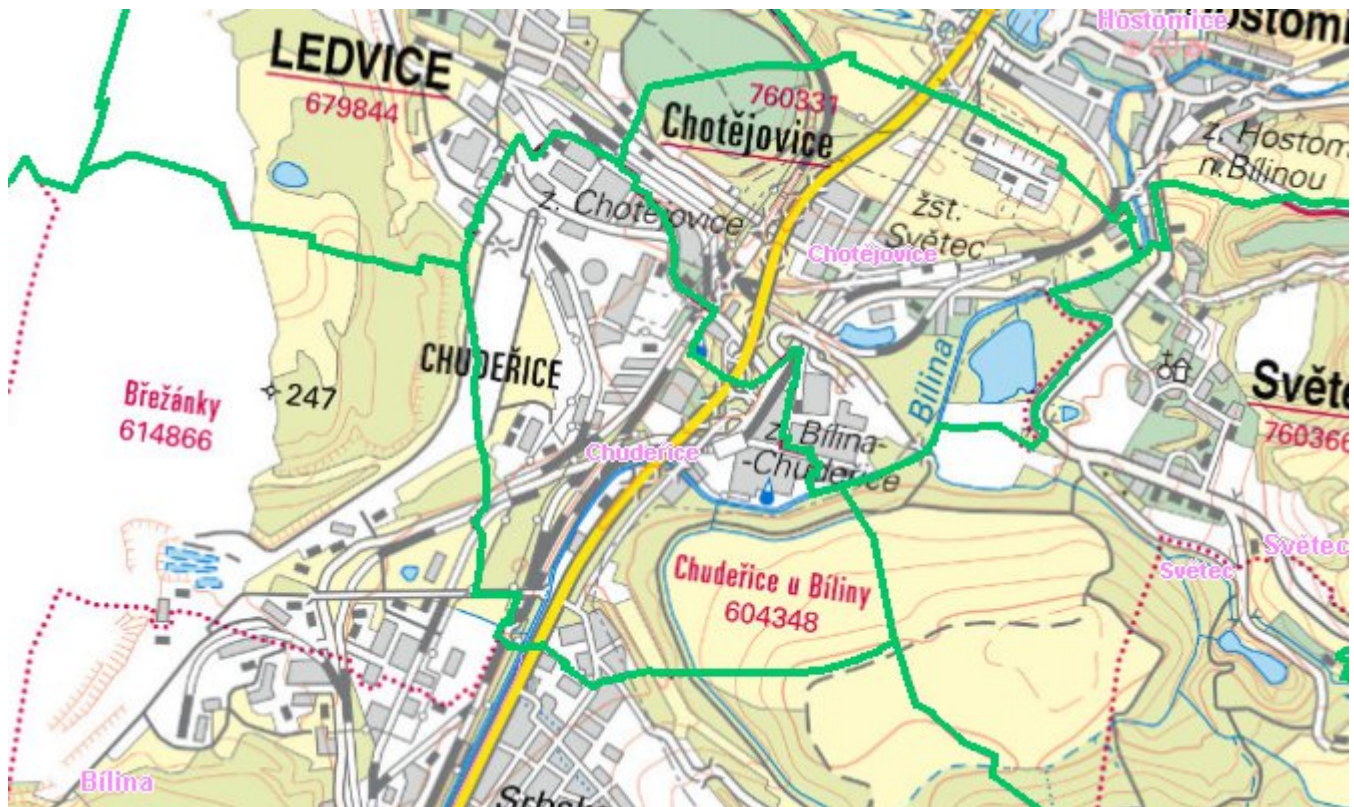

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	Čj	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Bílina	OŽP/3901/231.2/H-99/Pa/2013	AGC Automotive Czech a.s. - nakládání s podzemními vodami.	Nakládání s vodami	5. 2. 2013	PDF
Bílina	OŽP/22138/231.2/PŘ-06/Pa/09	Provozně manipulační řád ČOV Aktibent SC 12.	Další opatření vodoprávního úřadu	8. 7. 2009	PDF
Bílina	OŽP/14288/231.2/MaPŘ-08/Pa/2014	Revitrans, a.s. - PaMŘ ČOV Aktibent SC1	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 4. 2014	PDF , PDF
Bílina	OŽP/86.1.87.1/231.2/J-20,J-21/Pa/05	Provozně-manipulační řády ČOV AKTIBENT SD 10 a ČOV AKTIBENT SC 12.	Další opatření vodoprávního úřadu	30. 9. 2005	