

Polepy - CZ042.3506.4205.0112.02

A. OBEC

Polepy

Číslo obce PRVKUK	0112
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4205.0112
Kód obce	565431
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	825 (4205) Litoměřice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4205.0112.02	Encovany	03437	34371

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Polepy - Encovany včetně Dolních Encovan se nachází východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel a je zde 12 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 216 - 240 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká Blatenský potok. Svým územím Encovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	157	155	152	146	140	137
přechodně bydlící	60	60	30	35	35	35
celkem	217	215	182	181	175	172

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
132	134	138	181	175	172

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Polepy - Encovany je zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.3). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m³ (275,07/269,25) je voda potrubím DN 150 vedena do obce. Zásobní síť zásobuje většinu obyvatel. Množství vody ve studních je z části dostatečné.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Polepy-Encovany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem zemní	Stav		Křešice			PRVK\2021
Vodojem zemní	Stav		Zahořany			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav		Encovany pozorovací			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav		Encovany pozorovací			PRVK\2021
Vodní zdroj	Stav		Encovany pozorovací			PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	116	112	137

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Místní části obce Polepy – Encovanech je odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací v celkové délce 3,815 km je z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.

Odpadní vody jsou z místní části odváděny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 2,310 km a dvěma ČSOV Encovany 1 a 2 do kmenové stoky vedoucí z místní části Hrušovany a odtud pak odváděny, společně s odpadními vodami místní části Hrušovany, do kanalizační sítě obce Polepy a k likvidaci na centrální ČOV Polepy.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě tak aby byli zásobeni všichni obyvatelé obce.

Mapa

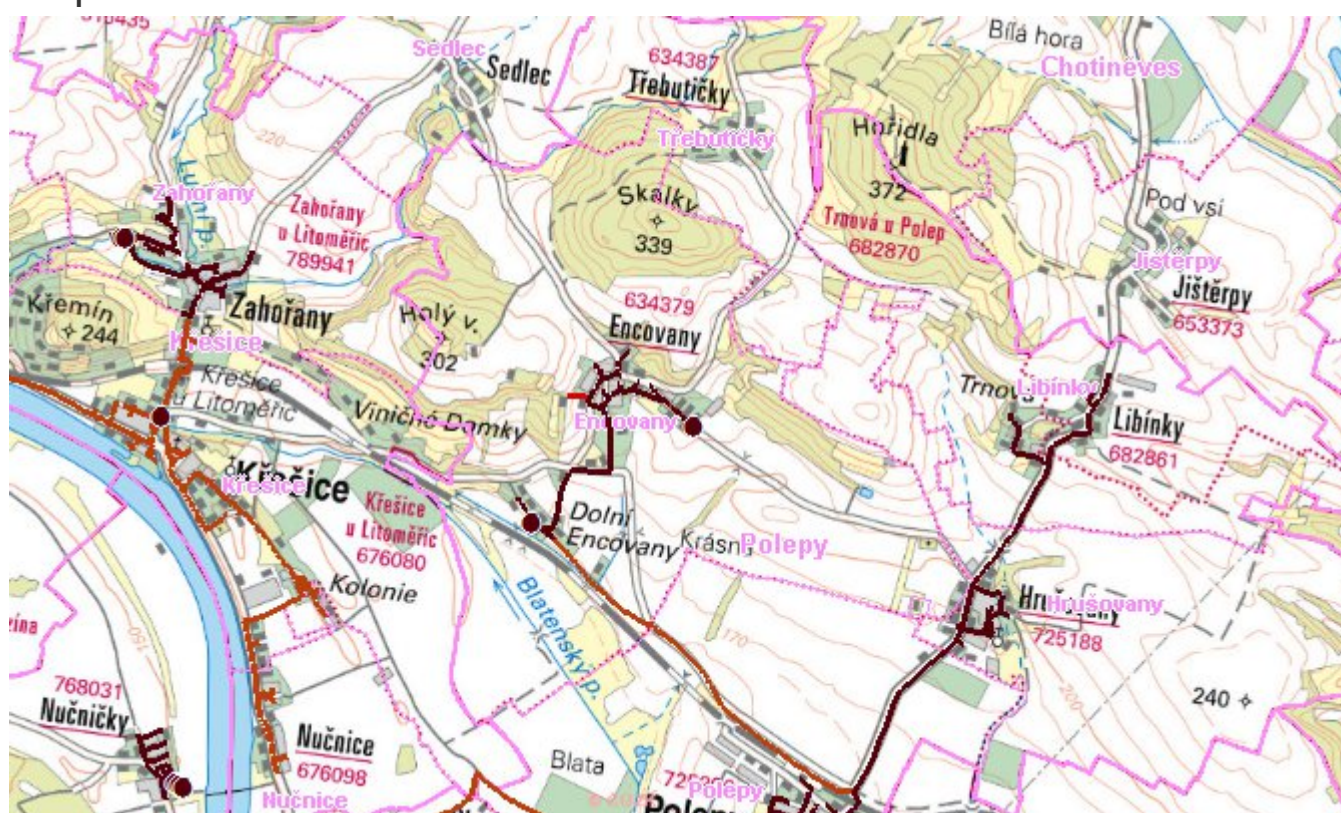

Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		ČS Encovany 1			PRVK\2021
Čerpací stanice	Stav		ČS Encovany 2			PRVK\2021

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
7 128,0	0,0	7 128,0

Mapa

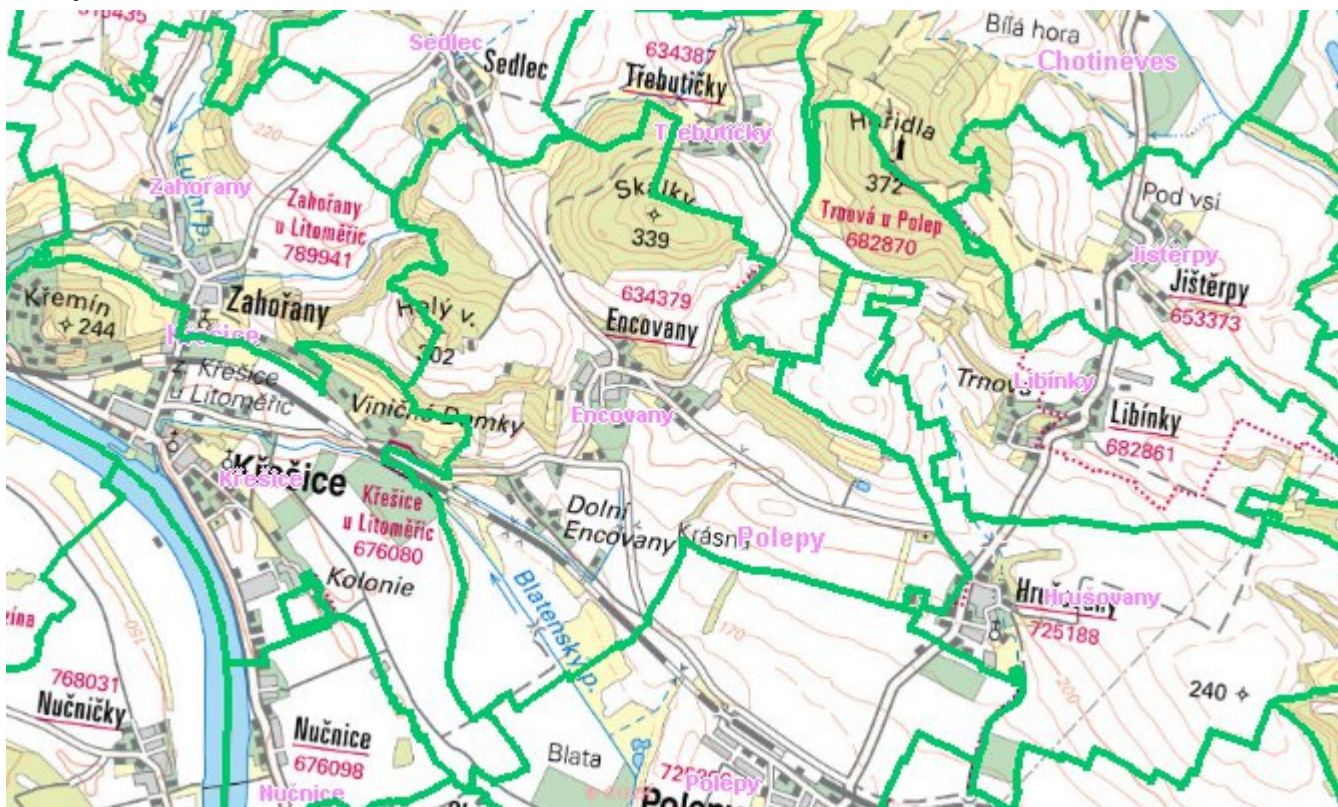

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
-----------------	----	------------------	--------	--------------	---------