

# Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.04

## A. OBEC

### Úštěk

Číslo obce PRVKUK	0122
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4205.0122
Kód obce	565814
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	825 (4205) Litoměřice



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4205.0122.04	Držovice	03276	32760

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Úštěk - Držovice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, nachází se zde 23 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 298 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Držovický potok. Držovice svým územím plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	29	26	21	16	-	-
přechodně bydlící	69	69	69	69	-	-
<b>celkem</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
29	26	21	16	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Úštěk – Držovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.3), konkrétně jeho provozní části Starý Týn, která je pod tlakem vodojemu Starý Týn - Držovice 50 m<sup>3</sup> (355,80/354,09), zásobující Starý Týn a Držovice. Do vodojemu je voda jímána ze zářezu, z vodojemu je vedena řadem DN 80 do Starého Týna a odtud řadem PVC 100 do Držovic. Část vody pro Starý Týn a Držovice je doplňována přes čerpací stanici ze zářezů.

Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení Držovic se nebude v budoucnosti měnit.

Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

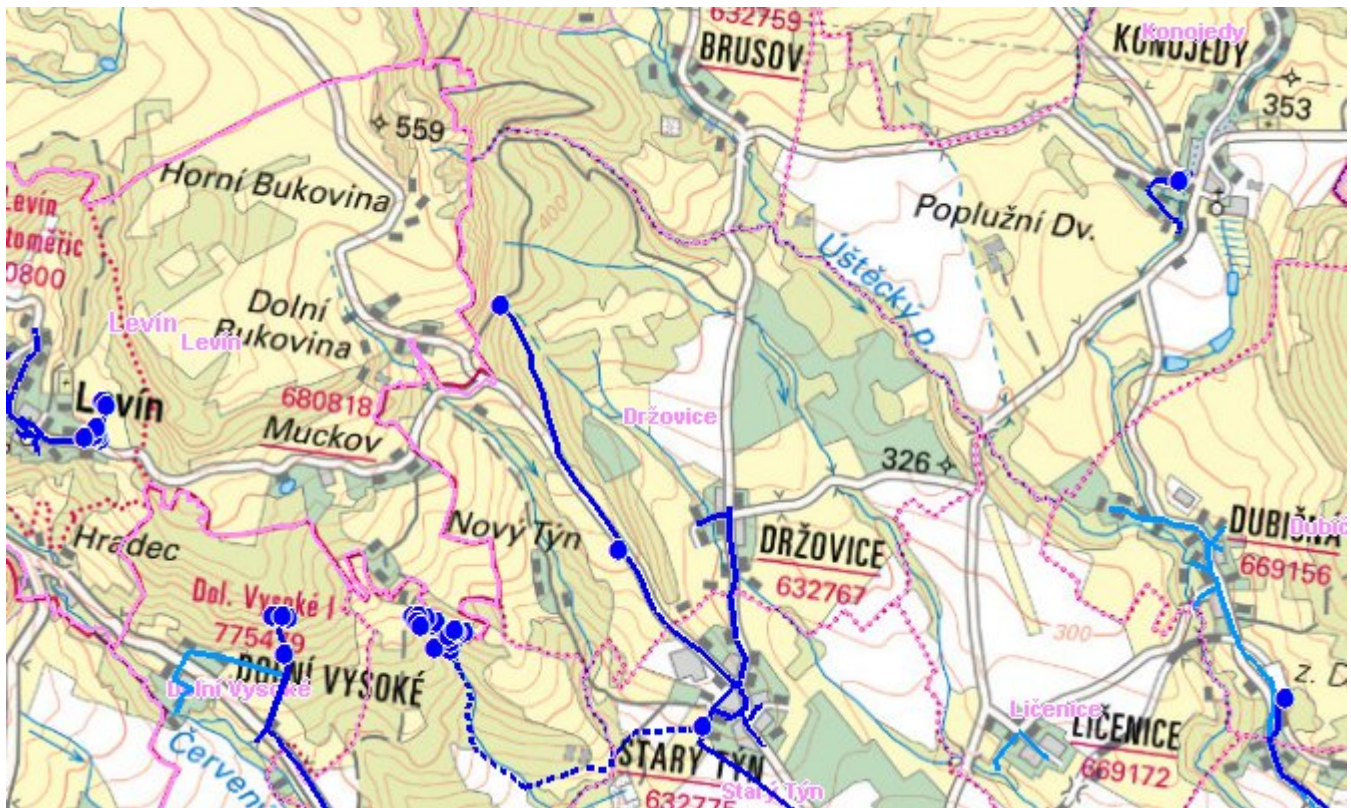

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Držovice				PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Ústěck – Držovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreatantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na pole.

Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu (100 %).




## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až po roce 2015. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV Litoměřice.

Je možné zvážit i variantu uvažující s odvedením splaškových vod na nově navrženou čistírnu odpadních vod Starého Týna, jejíž návrhovou kapacitu by bylo nutno zvýšit.

### Mapa

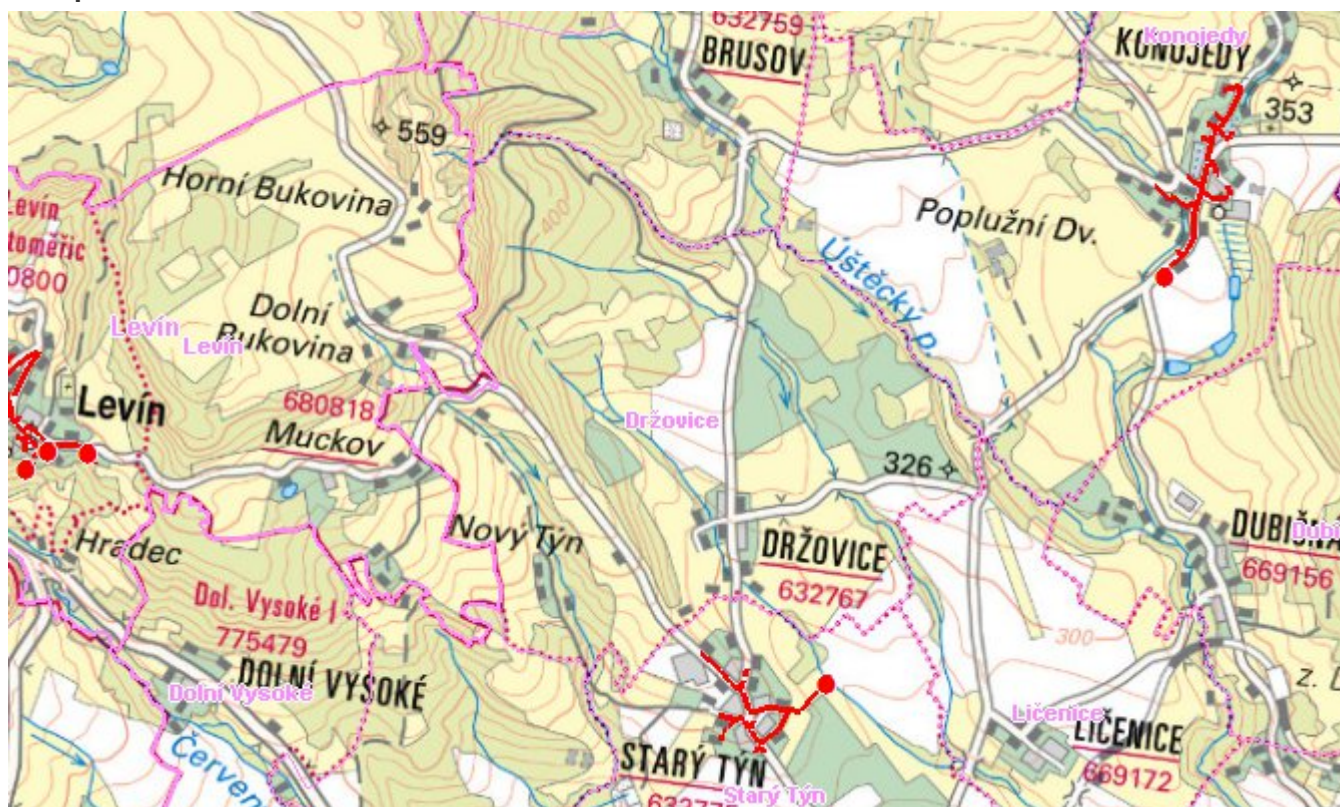

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

