

Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.10

A. OBEC

Úštěk

Číslo obce PRVKUK	0122
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4205.0122
Kód obce	565814
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	825 (4205) Litoměřice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4205.0122.10	Lhota	17549	175498

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Úštěk - Lhota leží severovýchodním směrem od Litoměřic, 0,9 km od Úštěka. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 303 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe a cca 300 m jižně od zástavby protéká Trnobranský potok. Svým územím Lhota plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnějšího 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje Úštěcký potok vrt. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	6	6	5	12	11	11
přechodně bydlící	40	40	16	18	19	20
celkem	46	46	21	30	30	31

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
6	6	8	11	12	13

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Úštěk – Lhota je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.5), který zásobuje obce Úštěk, Starý Týn, Držovice, Svododná Ves, Ostrá, Lhota. Obec Lhota je zásobována řadem PVC 100 z vodojemu Lhota Úštěk- nový a Lhota Úštěk, do kterého je voda čerpána ze studny Lhota. Tento zdroj je také záložním zdrojem města Úštěk, do něhož byl vodovod prodloužen řadem PVC 150.

Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 160, 90, 63, PVC De 160, 90 v celkové délce 2,105 km.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Úštěk-Lhota předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.


Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontakory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

Mapa

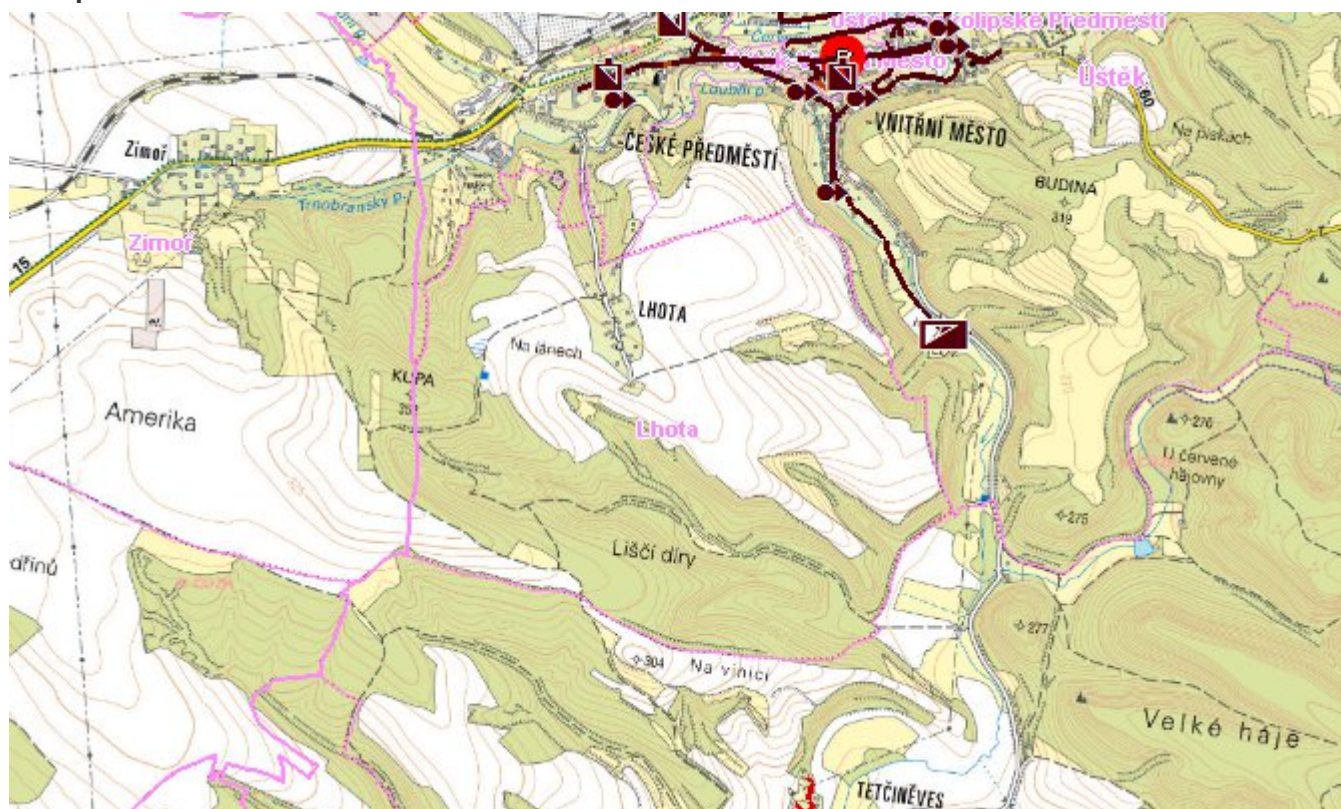

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
12 880,0	0,0	12 880,0

Mapa

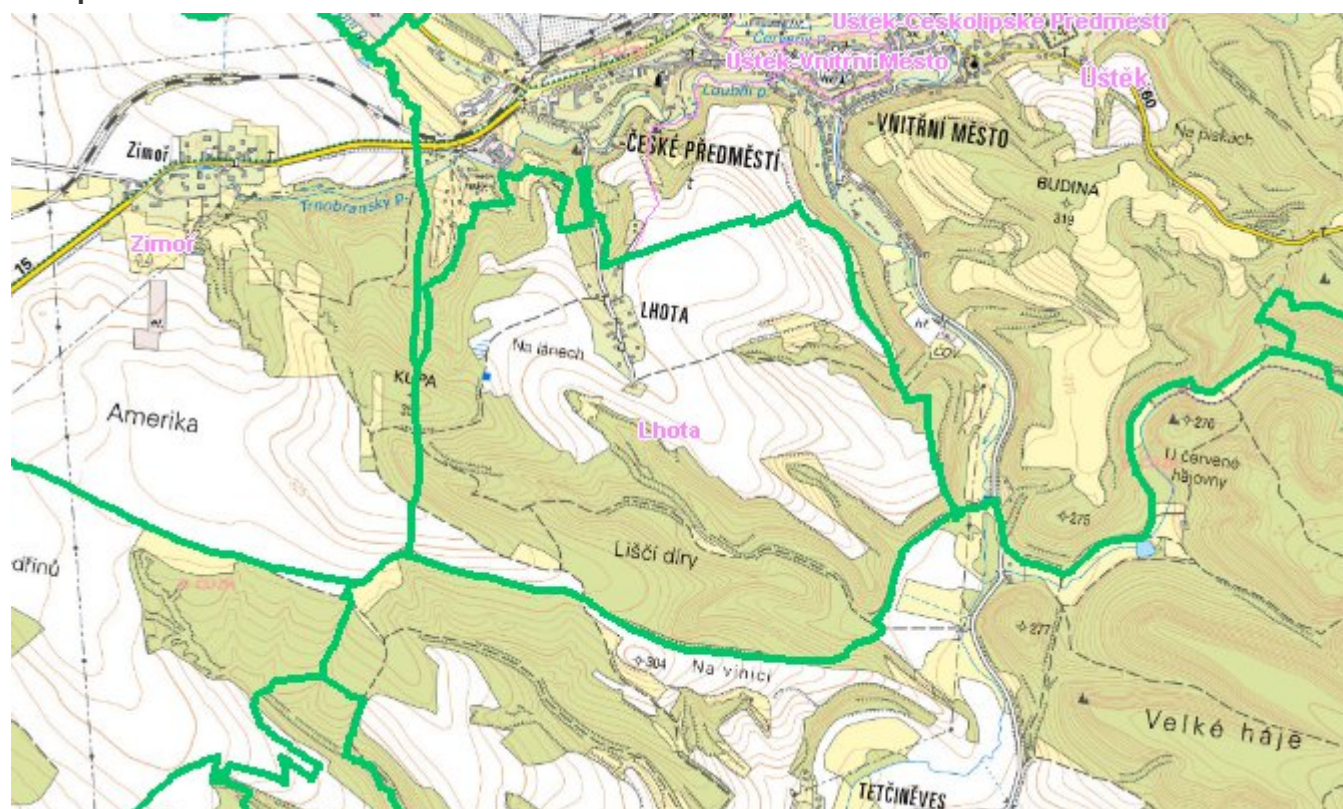

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Litoměřice	0034634/14/ŽP/MTr	P-37	Povolení k některým činnostem	27. 5. 2014	PDF