


# Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.03

## A. OBEC

### Horní Jiřetín

Číslo obce PRVKUK	0130
Kód obce PRVKUK	CZ042.3508.4206.0130
Kód obce	567175
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	884 (4206) Litvínov

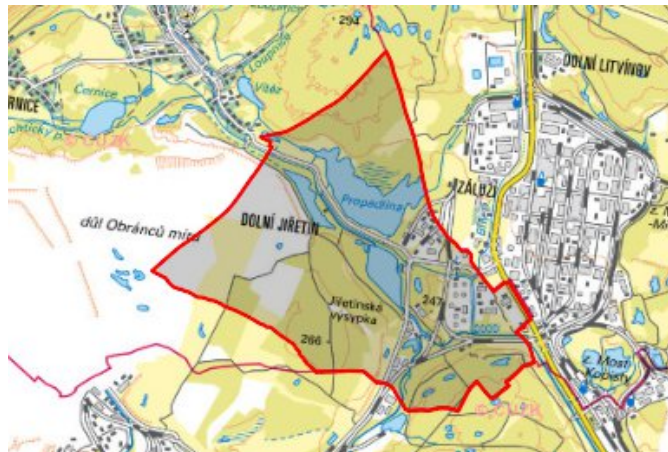

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3508.4206.0130.03	Dolní Jiřetín	02926	29262

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Dolní Jiřetín je obec položená na úpatí Krušných hor. Zástavba je souvislá průmyslovými objekty. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 250 m n. m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Jiřetínský potok a Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. Obec je průmyslovou zónou.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	0	0	1	1	1	1
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# C. VODOVODY

## C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	1	1	1

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Jiřetín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.2. Zdrojem vody je ÚV Litvínov přes řad „G“ DN 600. Zásobování je též možné přes Hněvín IV přes řad „G“, zde je pak zdrojem ÚV Hradiště, Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


## C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

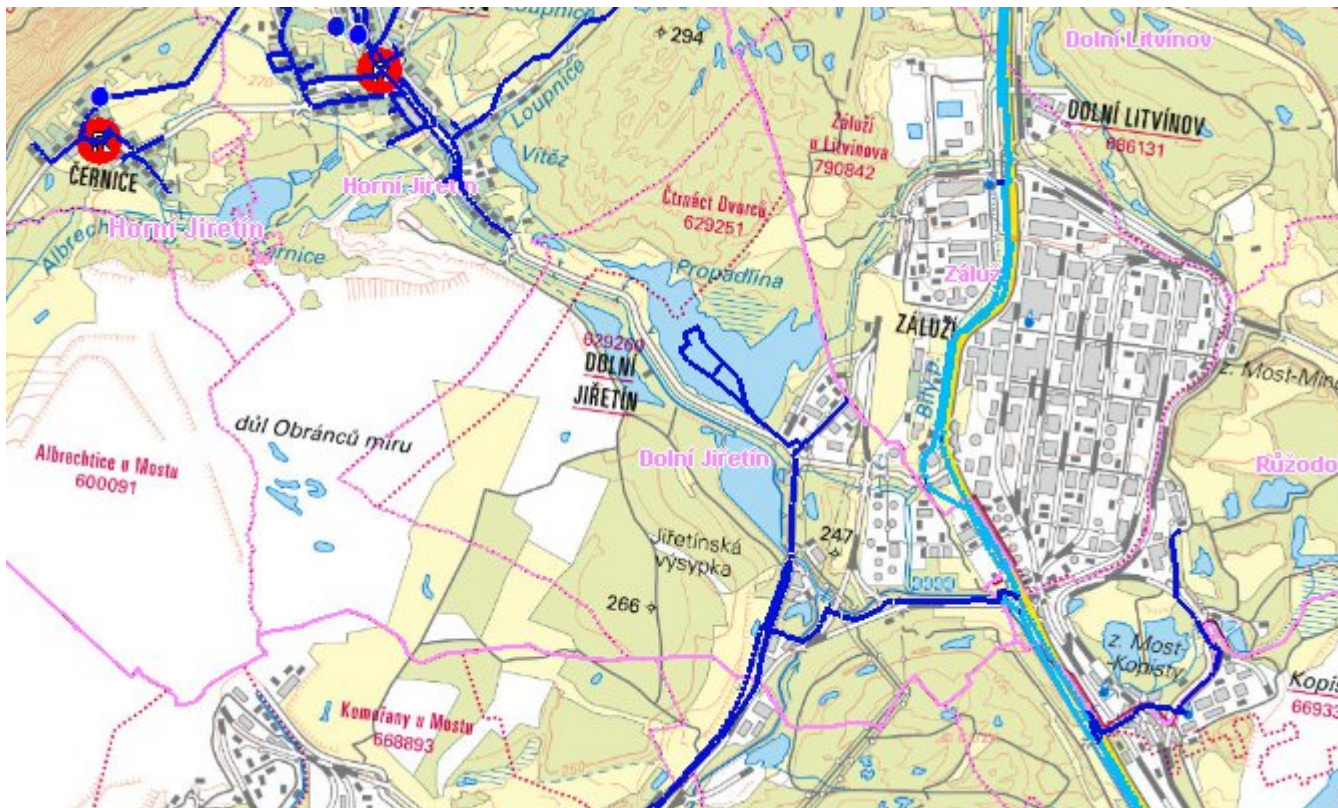

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0


### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizační systém, nejsou zde trvale bydlící obyvatelé.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Není důvod řešit odkanalizování obce, nepředpokládá se nárůst obyvatel v obci.

## Mapa

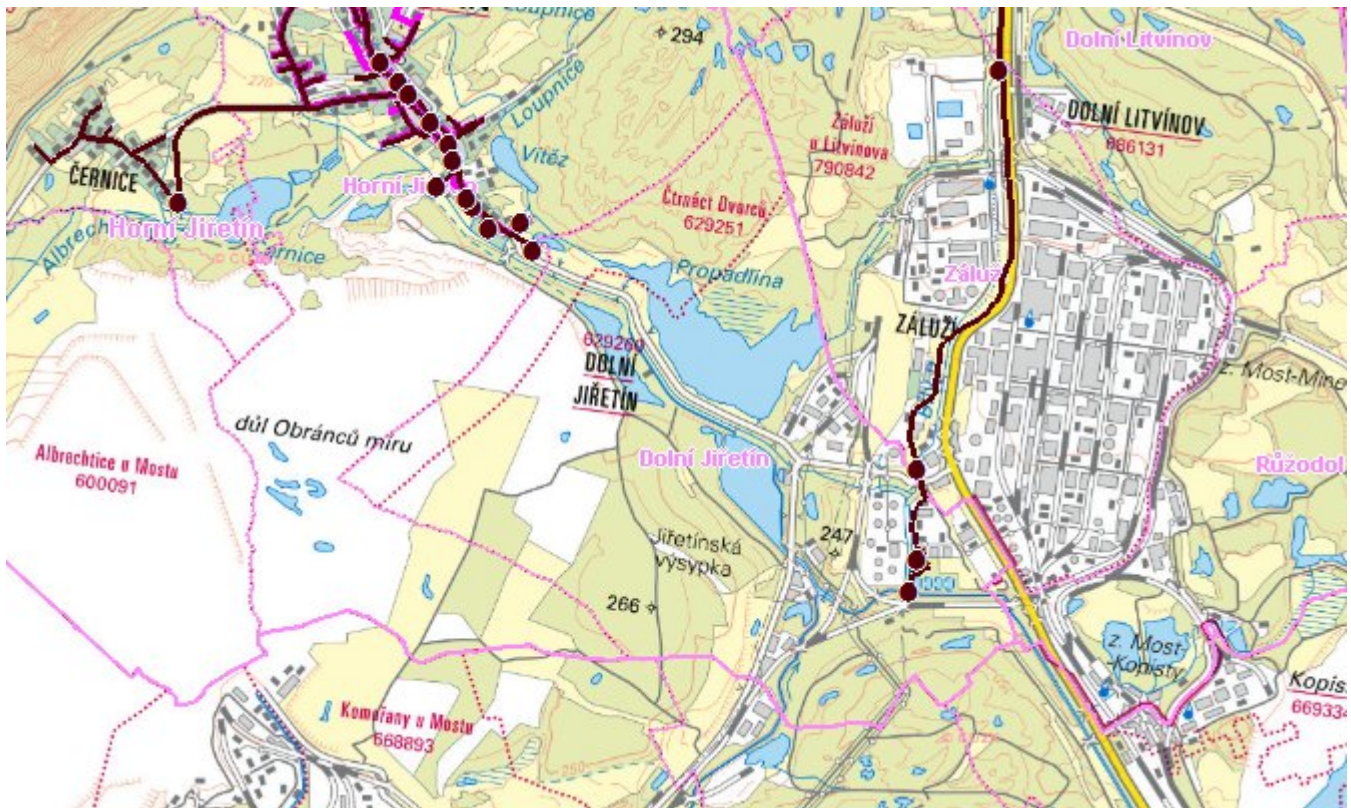

## Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

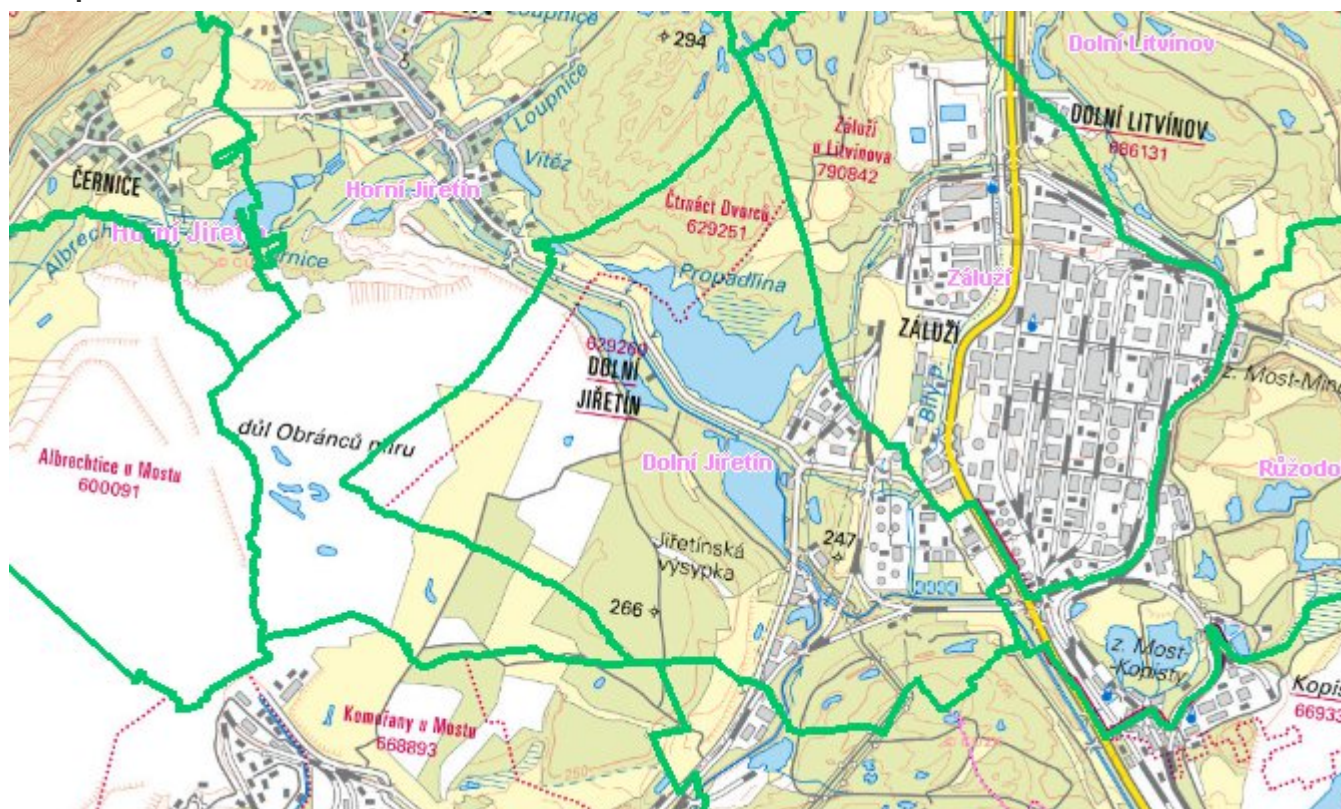

# F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Ústecký kraj	3468/ZPZ/2014/SC-34	povolení k sanačnímu čerpání včetně stavebního povolení	Povolení k některým činnostem , Změna a zrušení povolení	23. 10. 2014	<a href="#">PDF_PDF</a>
Litvínov	OŽP/4855/2014/MAJ/231.2/D-2173	akumulace-Štěrková přehrážka na Jiřetínském potoce-Povodí Ohře, státní podnik	Nakládání s vodami	28. 1. 2014	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	KUUK/121563/2020/ZPZ/Sv/A-102.II	VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dok.	Stavební povolení k vodním dílům	4. 8. 2020	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	KUUK/98409/2019/ZPZ	změna povolení k sanačnímu čerpání	Povolení k některým činnostem	24. 7. 2019	<a href="#">PDF</a>
Litvínov	MELT 23134/2012/OŽP/MAJ/231.2/J-2550	nakládání s vodami - stavba ČOV čerp. podz.vody za účelem sníž.hl.	Nakládání s vodami	25. 7. 2012	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	2556/ZPZ/16/A-102.2	VD Jezeří - rekonstrukce	Stavební povolení k vodním dílům	19. 9. 2016	<a href="#">PDF</a>
Litvínov	OŽP/12059/2014/MAJ/231.2/D-72.3	akumulace-štěrková přehrážka na Černickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik	Nakládání s vodami	10. 3. 2014	<a href="#">PDF</a>
Litvínov	OŽP/12366/2014/MAJ/231.2/D-72.3	akumulace-štěrková přehrážka na Šramnickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik	Nakládání s vodami	12. 3. 2014	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	2556/ZPZ/16/A-102.I.2	VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dokončením	Stavební povolení k vodním dílům	8. 11. 2017	<a href="#">PDF</a>
Litvínov	MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ	MŘ - Wagner - H.Jiřetín	Další opatření vodoprávního úřadu	2. 6. 2010	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	2686/zpz/2017/sc-41	Chempark Záluží sanační čerpání u PTS	Povolení k některým činnostem	14. 7. 2017	<a href="#">PDF</a>