

# Dobroměřice - CZ042.3507.4207.0143.01

## A. OBEC

### Dobroměřice

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>                   | 0143                 |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>                     | CZ042.3507.4207.0143 |
| <b>Kód obce</b>                            | 546861               |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)</b><br><b>Název ORP</b> | 850 (4207)<br>Louny  |



### Členění obce

| <b>Úplný kód části obce PRVKUK</b> | <b>Název části obce</b> | <b>Kód části obce PRVKUK</b> | <b>Kód části obce RÚIAN</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ042.3507.4207.0143.01            | Dobroměřice             | 02735                        | 27359                       |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Dobroměřice leží asi 2 km severně od města Louny v nadmořské výšce 175 - 185 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 1292 trvale bydlících obyvatel ve 460 trvale obydlených domech, v obci je rovněž 8 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. Obcí protéká Dobroměřický potok a cca 1,5 km od obce protéká řeka Ohře, v obci se nachází požární nádrž „U Pešuly“ a rybník „Pod Červeňákem“. Předpokládá se mírný vzestup počtu trvale bydlících obyvatel i rekreatantů.

### B.2 Demografický vývoj

| <b>Bydlící obyvatelé</b> | <b>Počet bydlících obyvatel</b> |              |              |              |             |             |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                          | <b>2002</b>                     | <b>2005</b>  | <b>2011</b>  | <b>2018</b>  | <b>2025</b> | <b>2030</b> |
| trvale bydlící           | 1 292                           | 1 316        | 1 358        | 1 400        | -           | -           |
| přechodně bydlící        | 16                              | 16           | 16           | 16           | -           | -           |
| <b>celkem</b>            | <b>1 308</b>                    | <b>1 332</b> | <b>1 374</b> | <b>1 416</b> | -           | -           |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Počet připojených obyvatel |       |       |       |      |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2002                       | 2005  | 2011  | 2018  | 2025 | 2030 |
| 1 148                      | 1 195 | 1 278 | 1 372 | -    | -    |

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dobroměřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.19. Zdrojem vody je VDJ Louny – Čtyrlístek – 4 x 1750 m<sup>3</sup> (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přisečnice. Na vodovod je napojeno 89 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 11 % je zásobováno individuálně. V obci je ČS, která slouží k čerpání vody do obce Nečichy. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

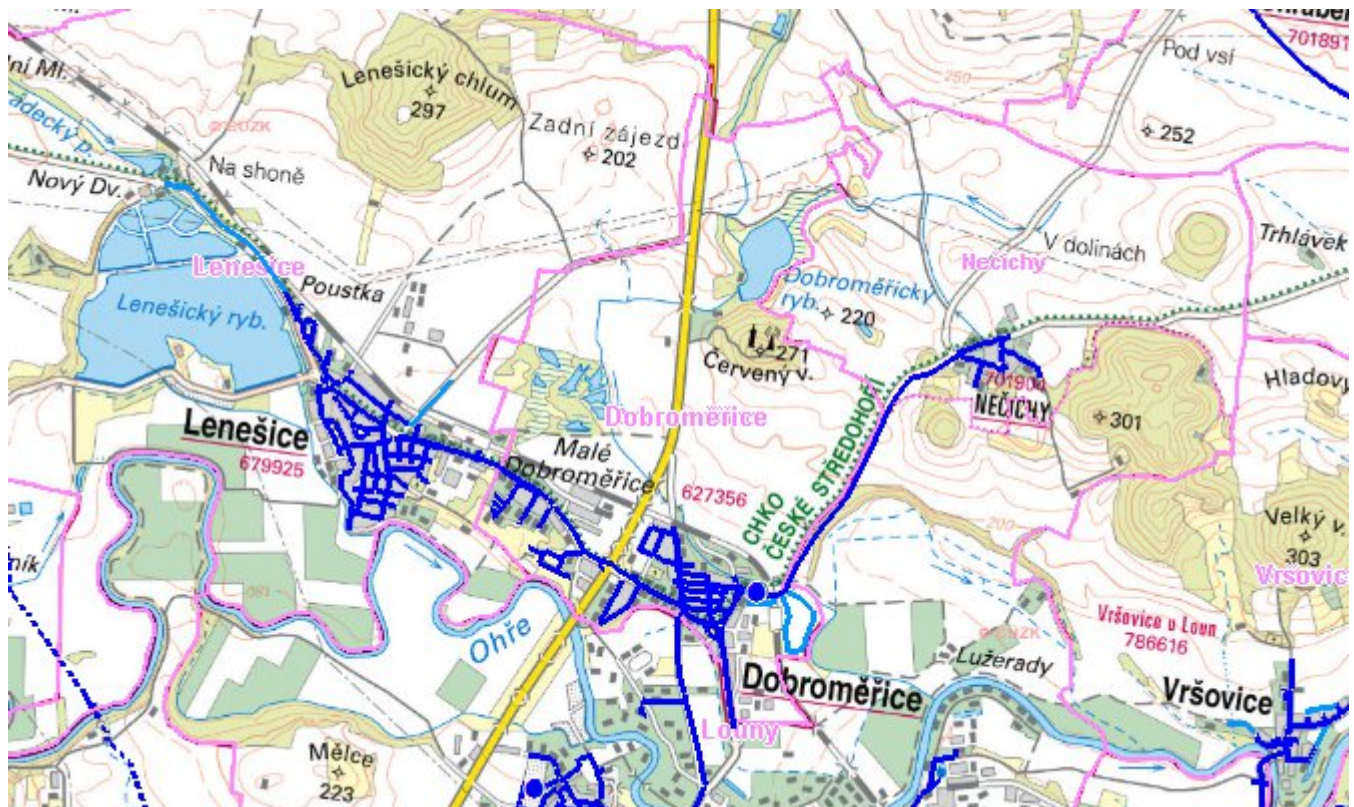

## Bodové objekty

| Typ             | Stav | Identifikátor | Popis                        | Objem | Objem - popis | Usnesení  |
|-----------------|------|---------------|------------------------------|-------|---------------|-----------|
| Čerpací stanice | Stav |               | ČS Dobroměřice - CS.LN 039/2 |       |               | PRVK/2020 |

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Počet připojených obyvatel |       |       |       |      |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2002                       | 2005  | 2011  | 2018  | 2025 | 2030 |
| 1 227                      | 1 251 | 1 291 | 1 330 | -    | -    |

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dobroměřice má splaškovou kanalizační síť K-LN.042.4-S.C. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Louny. Délka stávající kanalizační sítě je cca 11,5 km. Na kanalizačním systému je osazeno 5 ČS. ČOV Louny je podrobně popsána v kartě 0156.01.


Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Louny, od 3 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 2 % vyváží bezodtokové jímky na ČOV Louny

Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na vysokou poruchovost kanalizačního systému a jeho stáří navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci. Při rekonstrukci kanalizace budou přepojeny všechny bezodtoké jímky na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Louny.

## Mapa

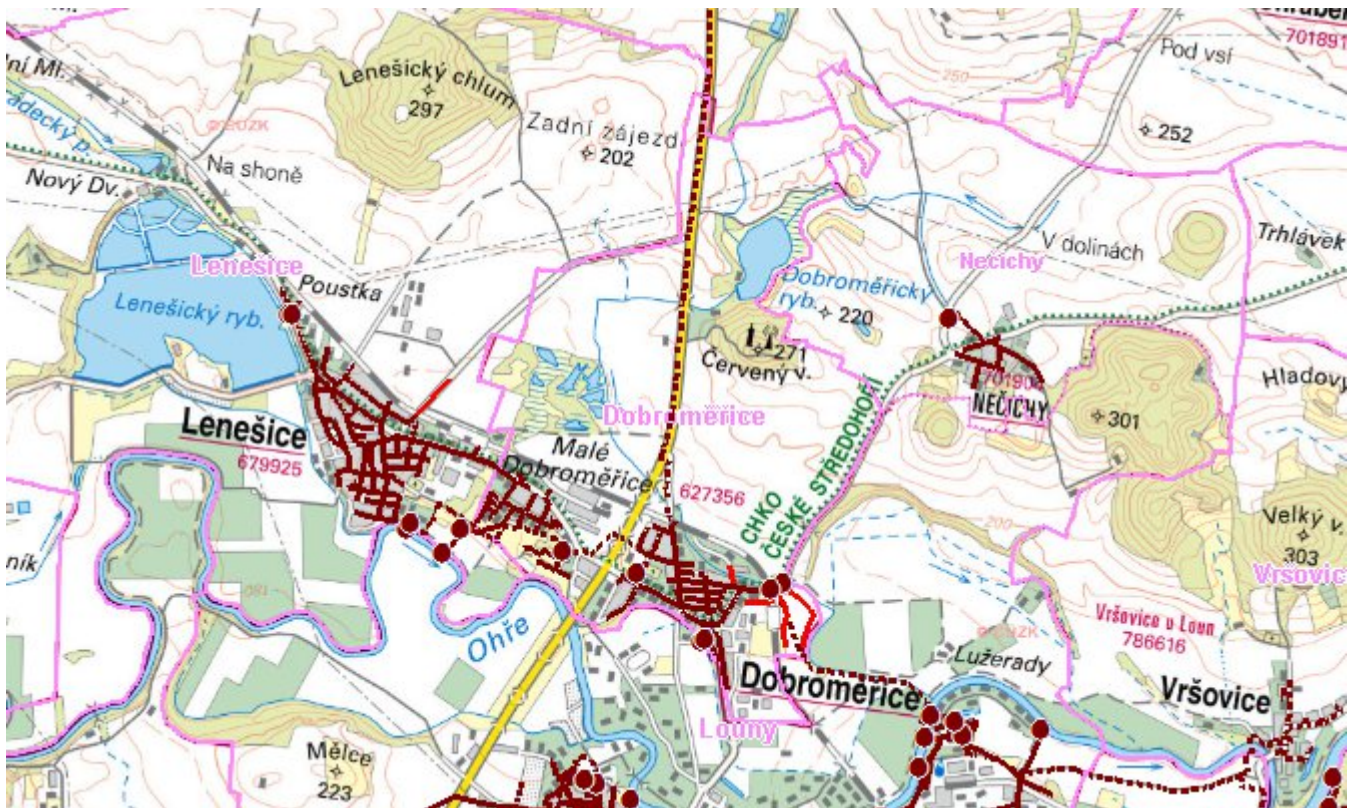

## Bodové objekty

| Typ             | Stav | Identifikátor | Popis                      | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení  |
|-----------------|------|---------------|----------------------------|----------|------------------|-----------|
| Čerpací stanice | Stav |               | Dobroměřice 4 - u hřiště   |          |                  | PRVK/2020 |
| Čerpací stanice | Stav |               | Dobroměřice 3 - u rybníka  |          |                  | PRVK/2020 |
| Čerpací stanice | Stav |               | Dobroměřice 2 - u viaduktu |          |                  | PRVK/2020 |
| Čerpací stanice | Stav |               | Dobroměřice 5 - RD         |          |                  | PRVK/2020 |
| Výústní objekt  | Stav |               |                            |          |                  | PRVK/2020 |

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

| Typ investice |            |        |
|---------------|------------|--------|
| Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| 0,0           | 0,0        | 0,0    |

# Mapa

