


Košťice - CZ042.3507.4207.0151.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

A. OBEC

Košťice

Číslo obce PRVKUK	0151
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0151
Kód obce	566284
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

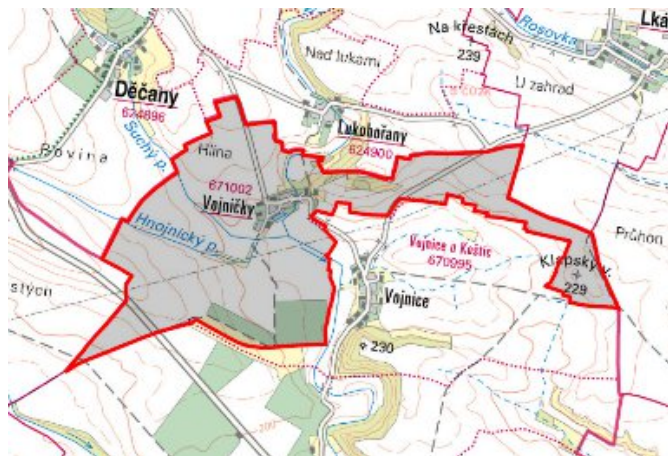

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0151.03	Vojničky	07100	71005

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Vojničky leží na severovýchodě od Loun v nadmořské výšce 188 – 203 m n. m.. Zástavba v obci je soustředěná podél hlavní komunikace a je tvořena převážně rodinnými domy. Územím obce protékají tři potoky - Hnojnický potok, Suchý potok a Žejdlík, který protéká přímo zástavbou. Zmíněné potoky se do sebe vlévají a území obce opouští jen Žejdlík, který je levostranným přítokem řeky Ohře. Pro požární účely je v obci rybník. Zájmové území náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	49	51	50	48	46	45
přechodně bydlící	40	42	0	0	0	0
celkem	89	93	50	48	46	45

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
49	51	55	46	46	45

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vojničky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves II OP-SK-LT.016 přes rozvodné sítě obcí Třebívlice a Lukohořany. Zdrojem vody je VDJ Šepetely – 2 x 150 m³, do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vojničky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

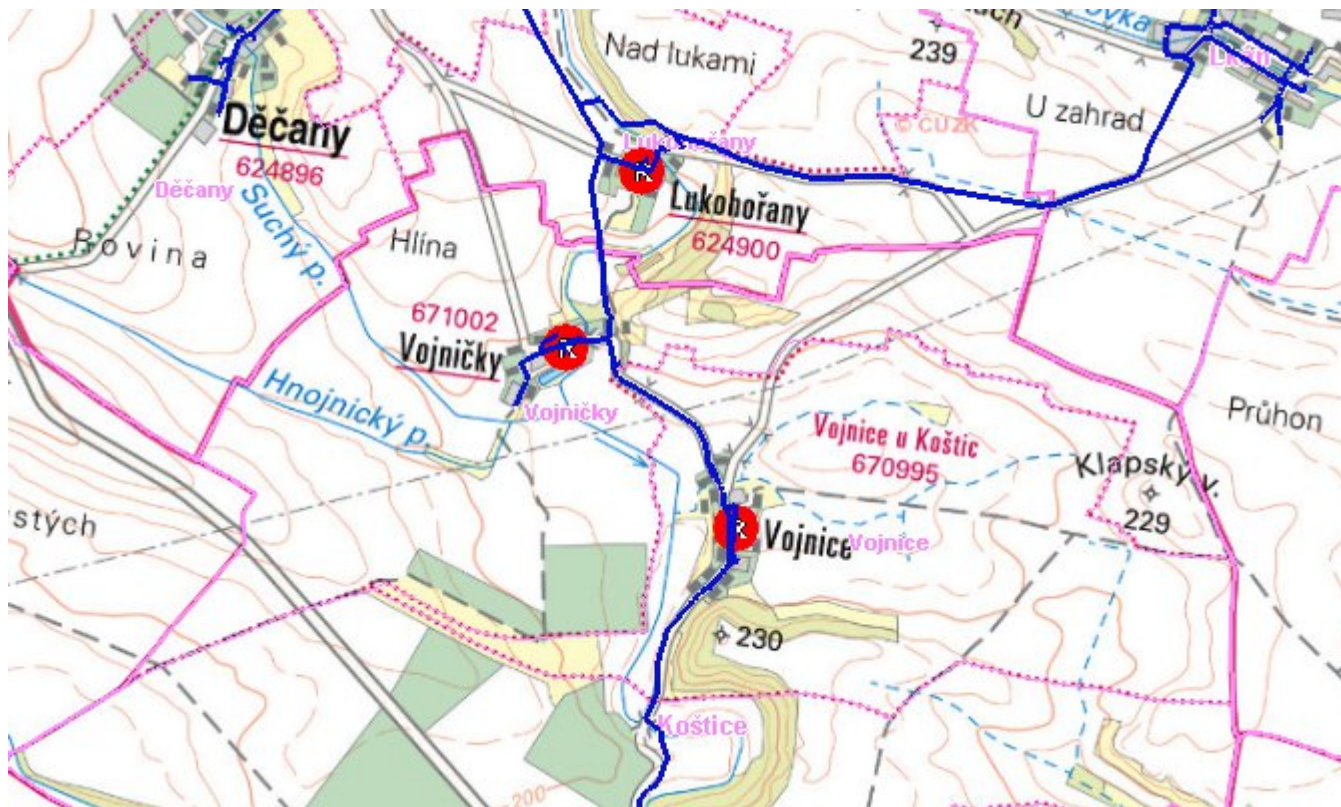

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Vojničky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

Mapa

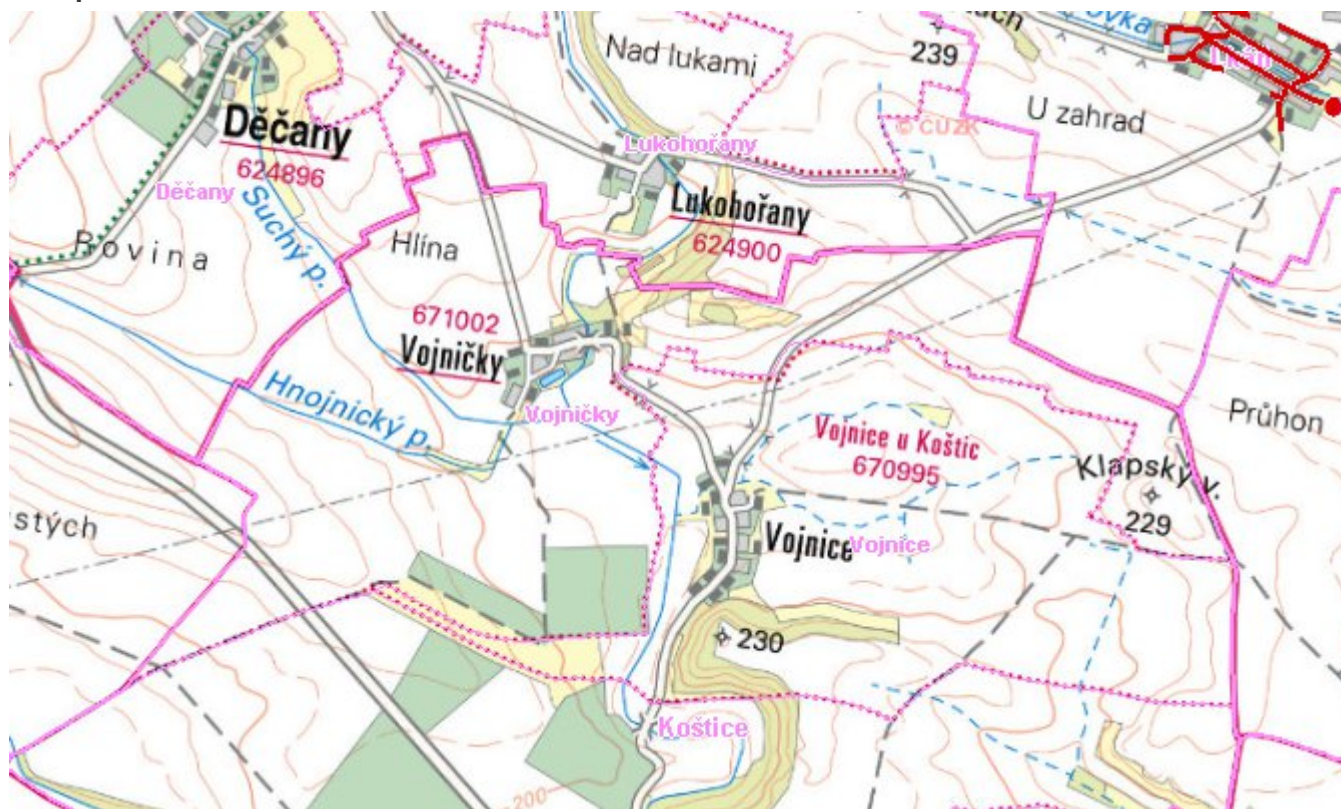

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
3 400,0	0,0	3 400,0

Mapa

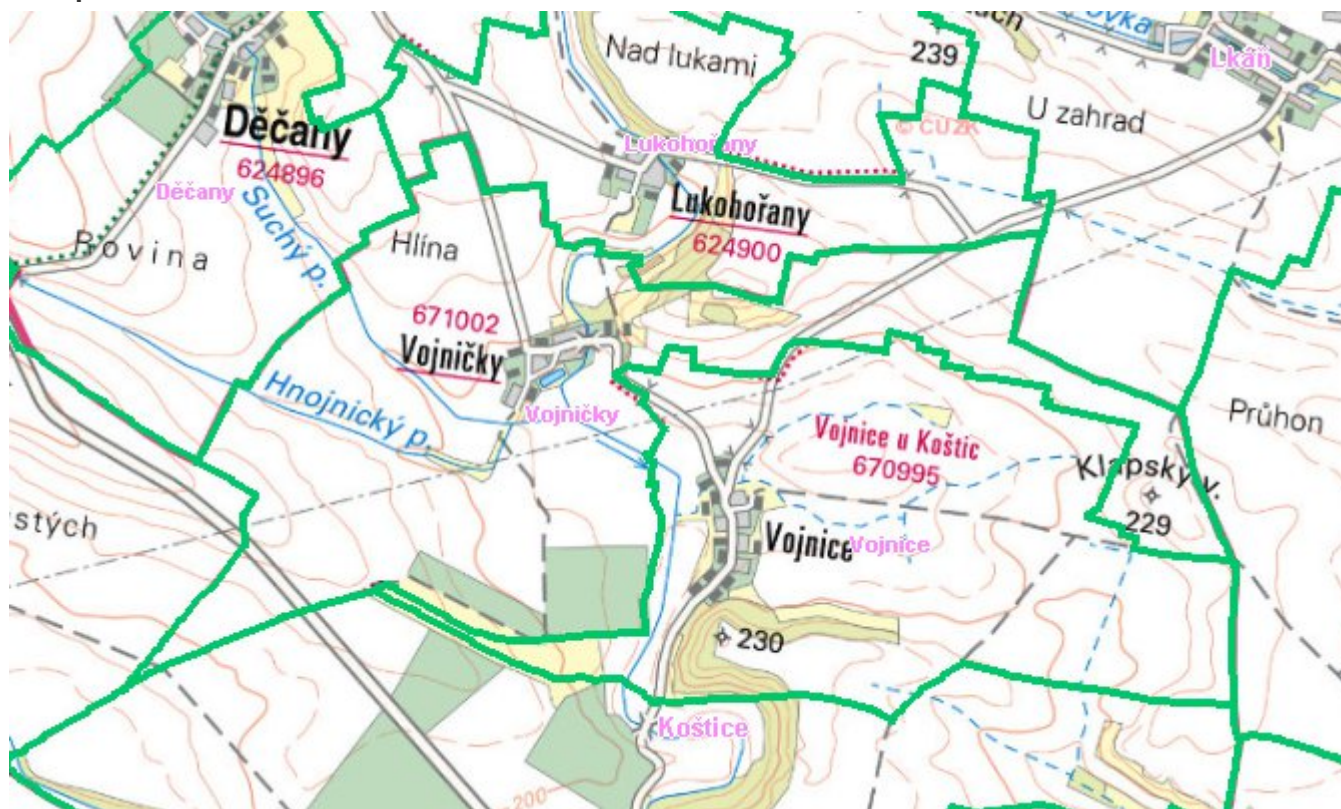

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Louny	Null	"Domovní ČOV"	Další opatření vodoprávního úřadu	10. 9. 2007	PDF , PDF , PDF , PDF , PDF
Louny	---Nezadáno---	R-Koštic - souhlas v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	2. 10. 2006	