


# Louny - CZ042.3507.4207.0156.03

## A. OBEC

### Louny

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	0156
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ042.3507.4207.0156
<b>Kód obce</b>	565971
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	850 (4207) Louny

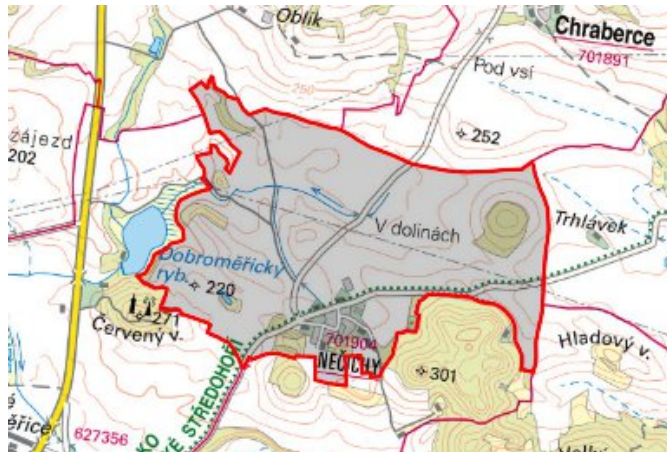

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ042.3507.4207.0156.03	Nečichy	10190	101907

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Louny - Nečichy se nachází severně od Loun v nadmořské výšce 220 - 250 m n. m.. Zástavba v obci je soustředěná podél místní komunikace a v obci je požární nádrž. Na území Nečich pramení Dobroměřický potok. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

<b>Bydlící obyvatelé</b>	<b>Počet bydlících obyvatel</b>					
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
trvale bydlící	77	86	74	100	101	103
přechodně bydlící	30	30	41	48	49	50
<b>celkem</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>153</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
67	75	90	95	96	99

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nečichy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodné sítě obce Dobroměřice a města Louny z VDJ Louny – Čtyřlístek – 4 x 1750 m<sup>3</sup> (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přisečnice. Napojení na zmíněnou rozvodnou síť je pomocí čerpací stanice umístěné na území obce Dobroměřice, která čerpá vodu potrubím DN 100 do obce Nečichy. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v dobrém stavu a bez větších provozních problémů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa

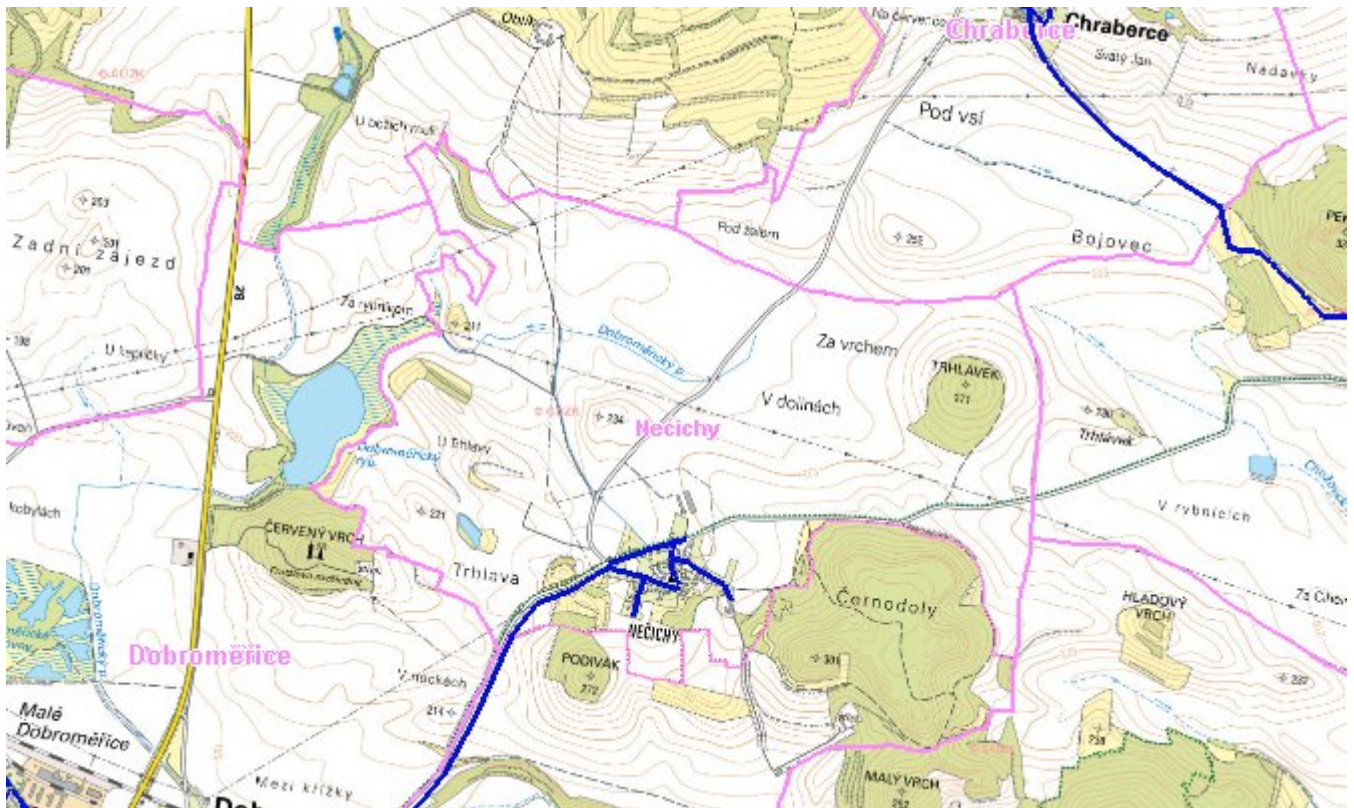

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	101	103	105



## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Nečichy je vybudována jednotná kanalizace K-LN.029-J.N ukončená ČOV. Potrubí je z betonových a PVC trub profilech DN 200 až DN 500, v celková délce 1,2 km.

Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70 % obyvatel, 30 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

Majitelem kanalizace a ČOV je město Louny, provozovatelem Dekonta a.s.

Kanalizace je zakončena v ČOV Nečichy. Kapacita je 19,2 m<sup>3</sup>/den. ČOV navržena na 120 EO, BSK<sub>5</sub> 7,2 kg/den. Čistírna odpadních vod je kořenová ČOV II. generace - zdvojený septik s čerpací jímkou na vertikální kořenový filtr a biologická část o sestavě horizontální kořenový filtr a sorpční filtr se sorbentem na sloučeniny fosforu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Dobroměřického potoka.


Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod vydal MÚ Louny pod č.j.

MULNCJ/10632/2017/OZP/NM

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do dosud neodkanalizovaných částí obce. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

### Mapa

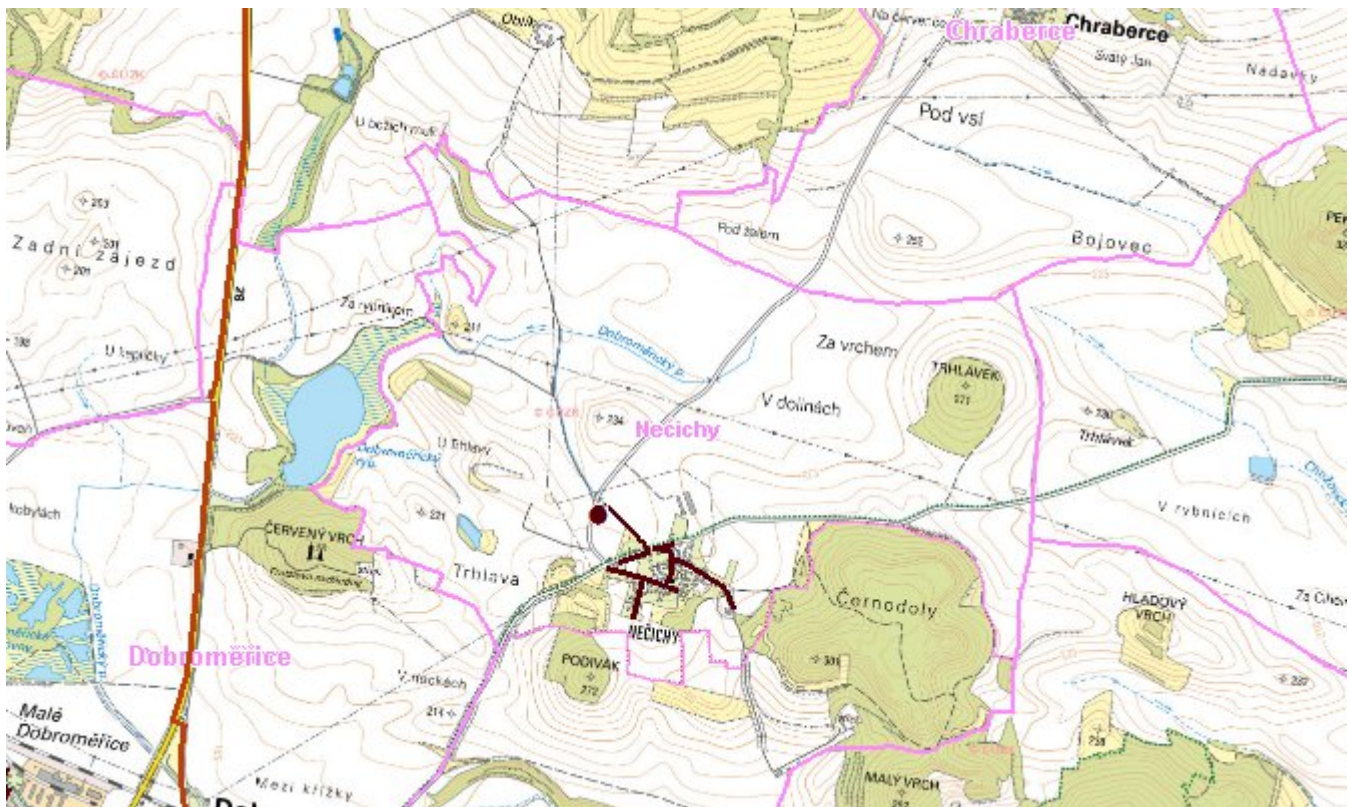

## Bodové objekty


Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav		ČOV Nečichy			PRVK\2021

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

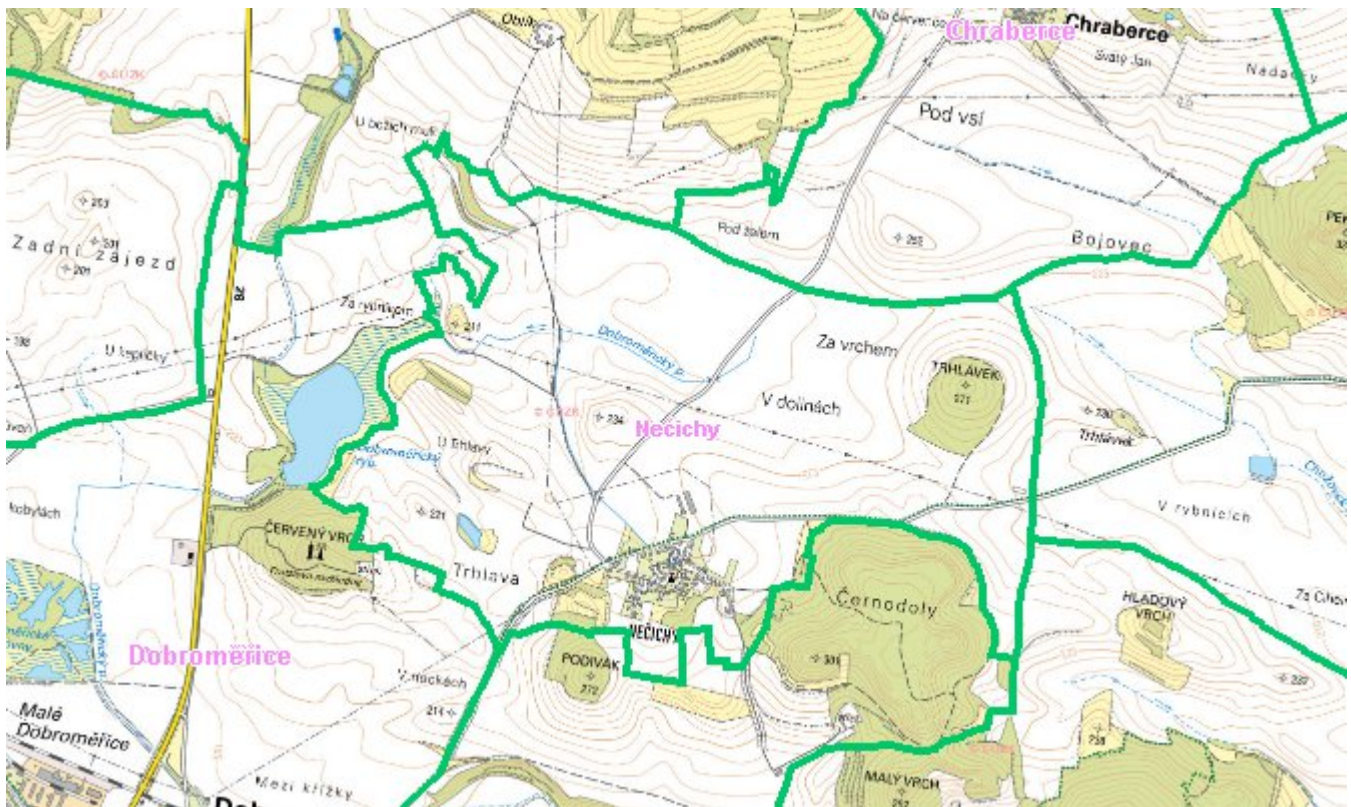

# F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Louny	Null	Domovní studna	Další opatření vodoprávního úřadu	29. 4. 2009	<a href="#">PDF, PDF, PDF</a>
Louny	MULNCJ 22485/2010	Louny-souhlas záv.látky	Další opatření vodoprávního úřadu	24. 3. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 29306/2010	Louny-akumulace pchv	Nakládání s vodami	9. 4. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 53563/2013	Čistírna odpadních vod Louny	Další opatření vodoprávního úřadu	17. 7. 2013	<a href="#">PDF</a>
Louny	---Nezadáno---	Louny - příruční sklad PHM	Další opatření vodoprávního úřadu	25. 1. 2008	
Louny	MULNCJ 23349/2013	Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot v areálu Policie České republiky - provozovna Louny	Další opatření vodoprávního úřadu	29. 3. 2013	<a href="#">PDF</a>
Louny	---Nezadáno---	Louny-činnosti v zú	Povolení k některým činnostem	31. 1. 2008	
Louny	---Nezadáno---	Louny - souhlas sklad barev	Další opatření vodoprávního úřadu	22. 4. 2008	
Louny	Null	Brlloh-prodloužení vyp.ov do pchv	Další opatření vodoprávního úřadu	18. 3. 2013	
Louny	MULNCJ 8214/2013	Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny	Další opatření vodoprávního úřadu	5. 2. 2013	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 52642/2009	Louny-souhlas zú MM	Další opatření vodoprávního úřadu	31. 7. 2009	<a href="#">PDF, PDF</a>
Louny	MULNCJ 104429/2010	Brlloh-akumulace,manipulační řád	Další opatření vodoprávního úřadu	19. 11. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	Null	Vodovodní přípojka	Další opatření vodoprávního úřadu	9. 4. 2013	
Louny	Null	Vodovodní přípojka a žumpa	Další opatření vodoprávního úřadu	22. 3. 2013	
Louny	MULNCJ 104429/2010	Brlloh-akumulace,manipulační řád	Nakládání s vodami , Další opatření vodoprávního úřadu	19. 11. 2010	<a href="#">PDF</a>
Ústecký kraj	KUUK/173240/2019/ZPZ	Nečichy havarijní čerpání	Povolení k některým činnostem	17. 12. 2019	<a href="#">PDF, PDF, PDF</a>
Louny	MULNCJ 60833/2010	Louny - povolení k jinému nakládání s podzemními vodami p.	Nakládání s vodami	29. 6. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 106850/2010	Louny-souhlas sklad zl	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 12. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 67392/2010	Louny-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	10. 8. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	MULNCJ 67084/2010	Louny-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	10. 8. 2010	<a href="#">PDF</a>
Louny	Null	Vodovodní přípojka a žumpa	Další opatření vodoprávního úřadu	22. 3. 2013	
Louny	MULNCJ 54810/2014	Brlloh - stavební povolení - povodňový val	Stavební povolení k vodním dílům	2. 9. 2014	<a href="#">PDF</a>
Louny	---Nezadáno---	zahradní chataMM	Další opatření vodoprávního úřadu	25. 4. 2006	
Louny	---Nezadáno---	Louny - prodloužení odběru pchv	Další opatření vodoprávního úřadu	31. 10. 2007	
Louny	MULNCJ 66825/2009	Louny-souhlas zú MM	Další opatření vodoprávního úřadu	23. 9. 2009	<a href="#">PDF, PDF</a>
Louny	Null	Domovní studna	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 8. 2009	<a href="#">PDF, PDF, PDF</a>
Louny	Null	Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona - uložení sítí technické infrastruktury v k.ú. Louny	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 11. 2012	
Louny	Null	Nečichy-prodloužení vyp.ov do pchv	Další opatření vodoprávního úřadu	13. 3. 2013	
Ústecký kraj	3982/ZPZ/2015/SC-38	sanační vrty, sanační čerpání, použití závadných látek	Povolení k některým činnostem , Změna a zrušení povolení , Užívání staveb	10. 12. 2015	<a href="#">PDF</a>
Louny	---Nezadáno---	Louny-činnosti v zú	Povolení k některým činnostem	31. 1. 2008	
Louny	Null	Kopaná domovní studna	Další opatření vodoprávního úřadu	16. 7. 2008	<a href="#">PDF, PDF, PDF</a>