

# Počedělice - CZ042.3507.4207.0163.02

## A. OBEC

### Počedělice

Číslo obce PRVKUK	0163
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0163
Kód obce	566586
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0163.02	Orasice	12309	123099

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Orasice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 170 - 180 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 61 rekreačních objektů, v chatách a chalupách bydlí přibližně 230 rekreačních obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, která protéká obcí. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	87	85	82	80	-	-
přechodně bydlící	230	232	236	240	-	-
<b>celkem</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>320</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
78	78	78	78	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Orasice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.28. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m<sup>3</sup> (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 10 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

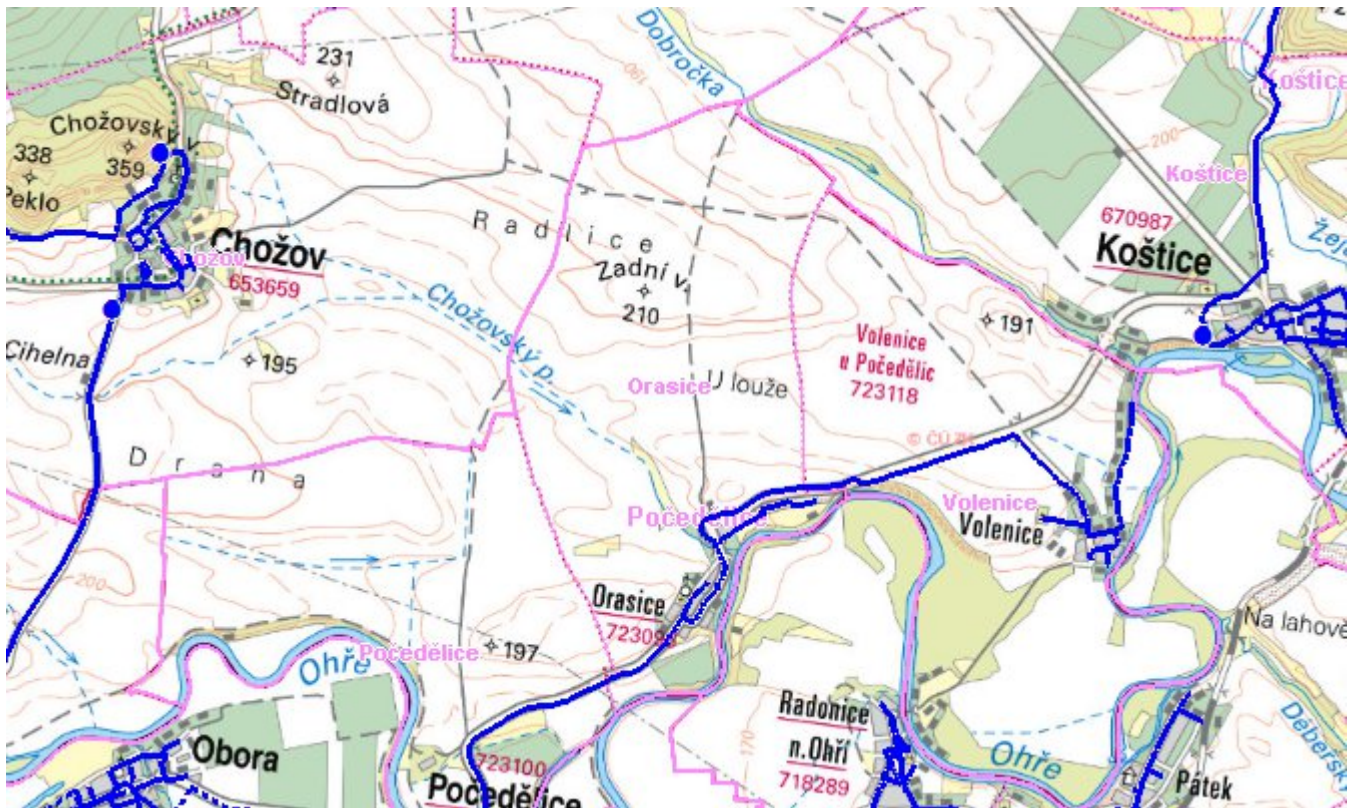

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Orasice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole.

### D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Orasice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

## Mapa

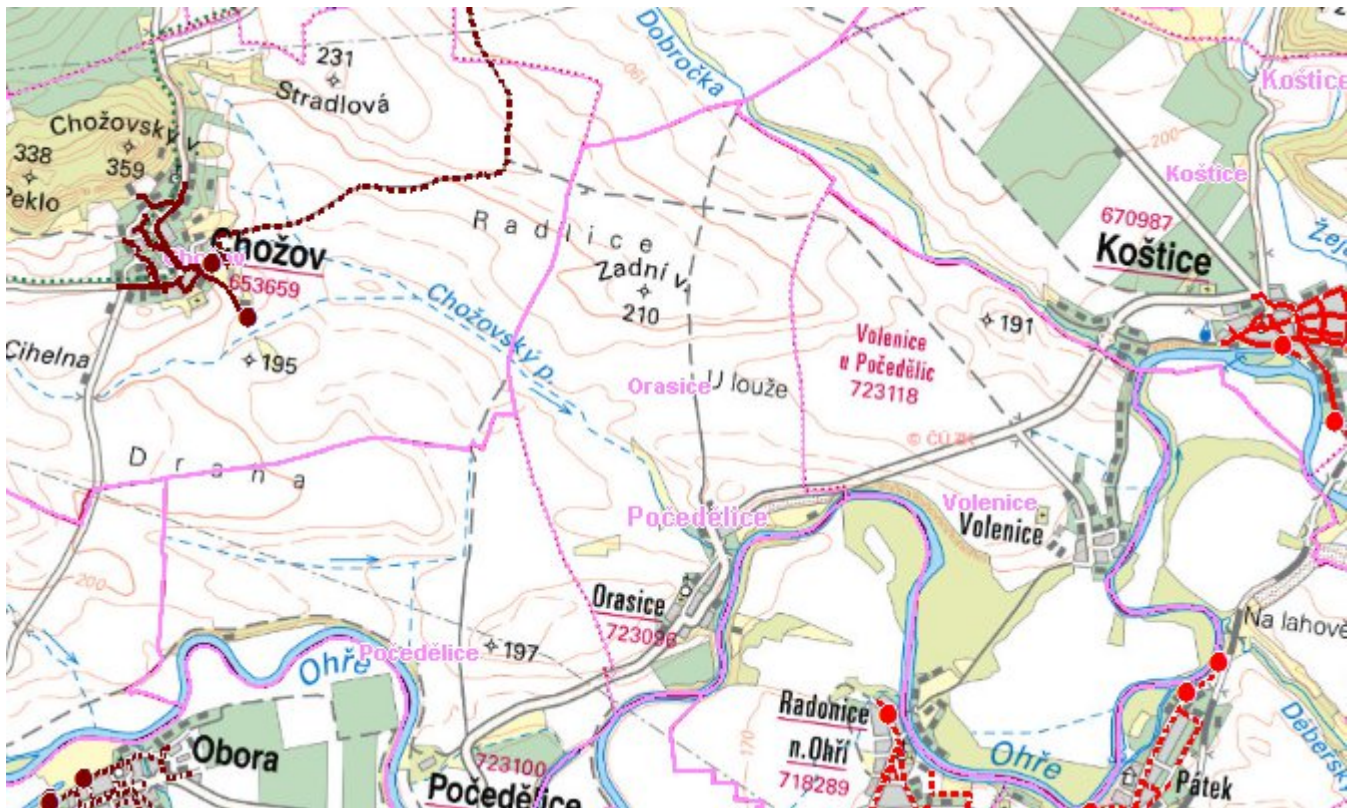

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	2 094,0	2 094,0

# Mapa

