

# Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.02

## A. OBEC

### Postoloprty

Číslo obce PRVKUK	0164
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0164
Kód obce	566624
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0164.02	Březno	01457	14575

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Březno leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 180 - 200 m n. m. Jde o obec do 280 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreatantů v chatách a chalupách se pohybuje do 80. Obec je vesnického charakteru se zástavbou kolem silnice. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný pokles trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	273	267	258	250	-	-
přechodně bydlící	72	72	72	72	-	-
<b>celkem</b>	<b>345</b>	<b>339</b>	<b>330</b>	<b>322</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
273	267	258	250	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Březno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.11. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m<sup>3</sup> (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Vodojem je zásobován přivaděčem LT DN 200 z oblastního vodovodu Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme v průběhu let 2005 – 2015 její postupnou rekonstrukci.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

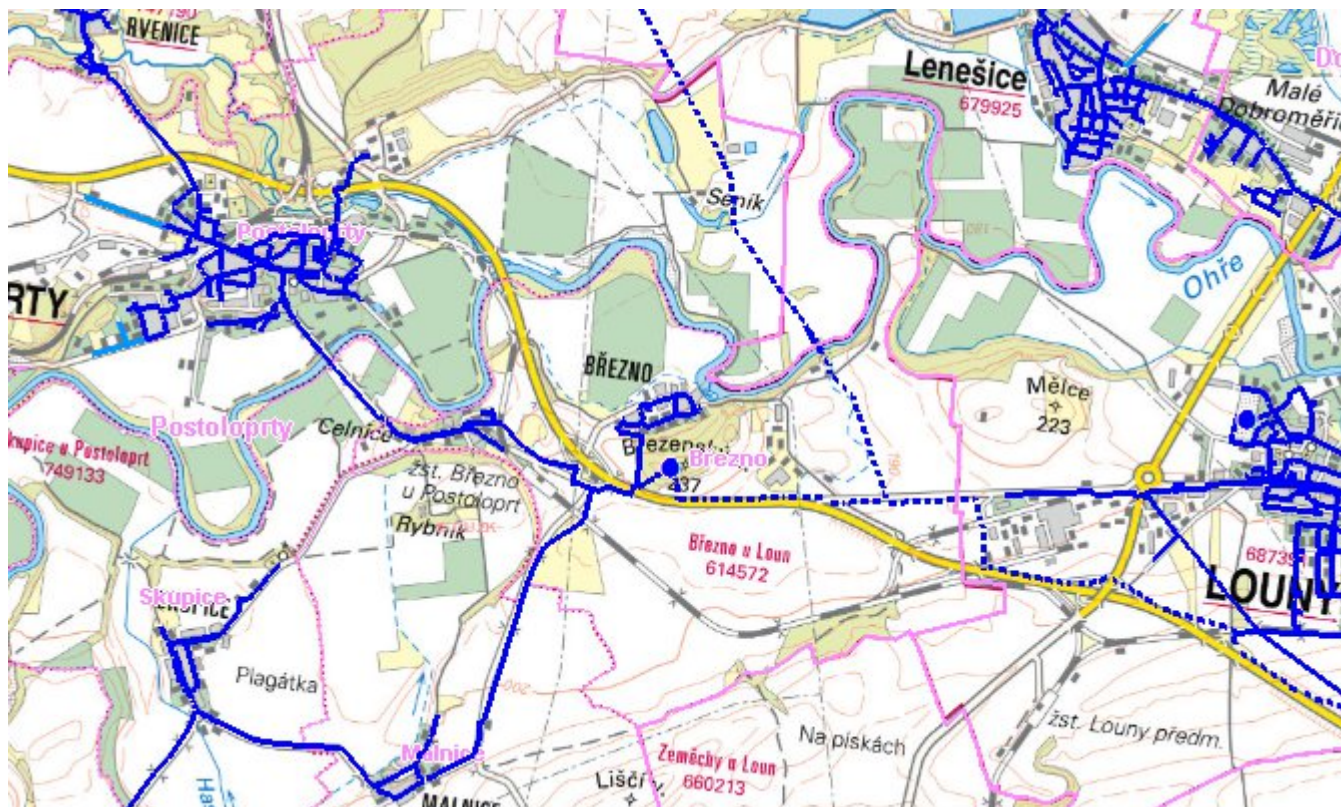

## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav		vodojem Postoloprty - VD.J.LN 039/4		800 m <sup>3</sup>	PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Březno nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážení na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Březno není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

### Mapa

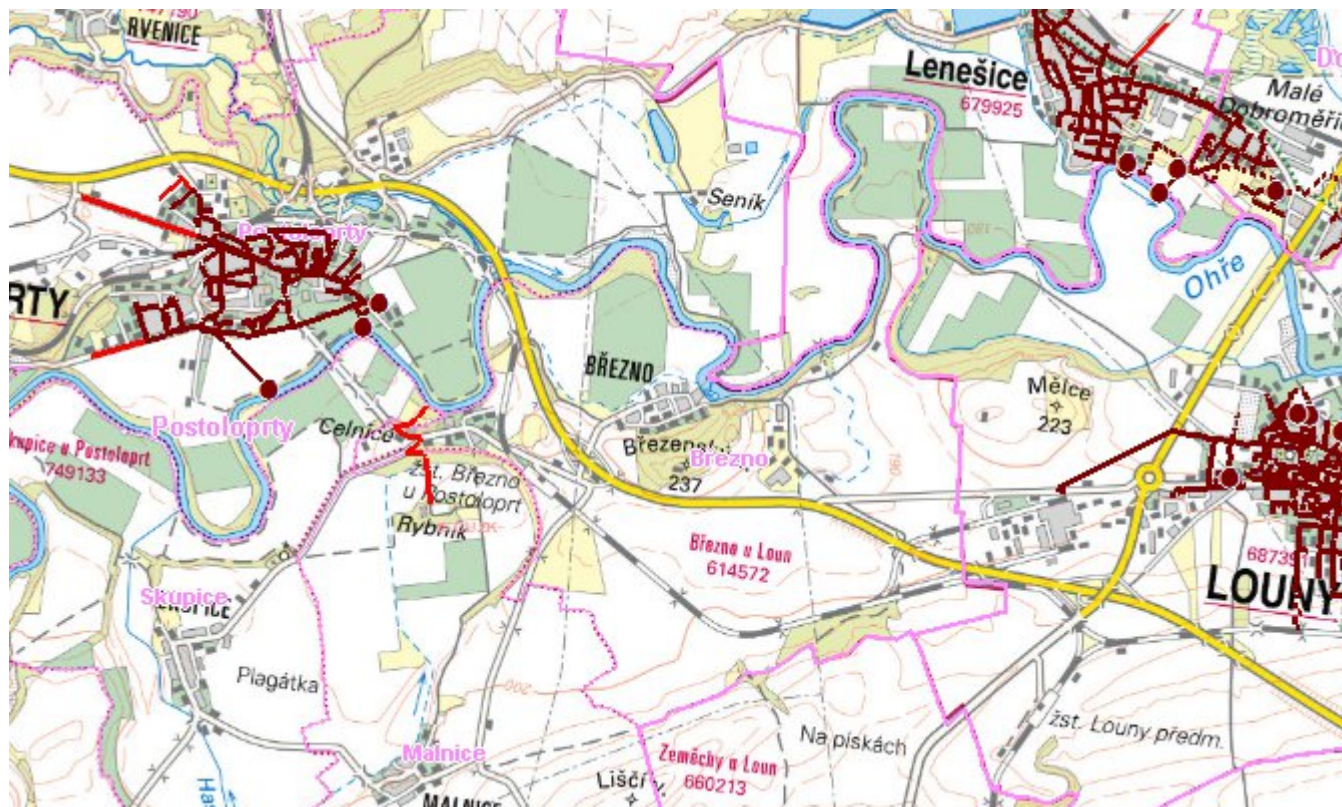

### Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	6 666,0	6 666,0

# Mapa

