


Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.09

A. OBEC

Postoloprty

Číslo obce PRVKUK	0164
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0164
Kód obce	566624
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

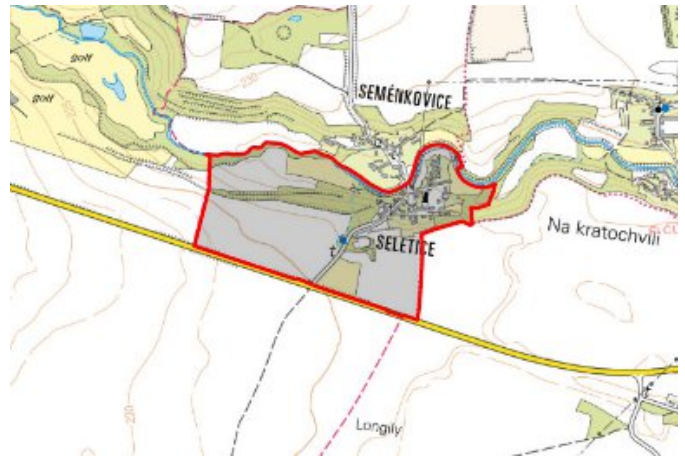

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0164.09	Seletice	31146	311464

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Seletice leží mezi městy Louny a Žatec na pravém břehu řeky Chomutovky v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m.. Území obce náleží do povodí Ohře. Obec se nenachází ve státem chráněném území. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	54	54	56	37	35	34
přechodně bydlící	32	32	4	0	0	0
celkem	86	86	60	37	35	34

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
32	35	39	37	35	34

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Seletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozváděcí řad obce Výškov, následně obce Rvenice a přes rozvodnou síť obce Semánkovice. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m³ (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Ve VDJ Břvany je umístěno dávkovací čerpadlo NaClO, které zajišťuje dochlorování vody pro obce zásobované z tohoto vodojemu. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

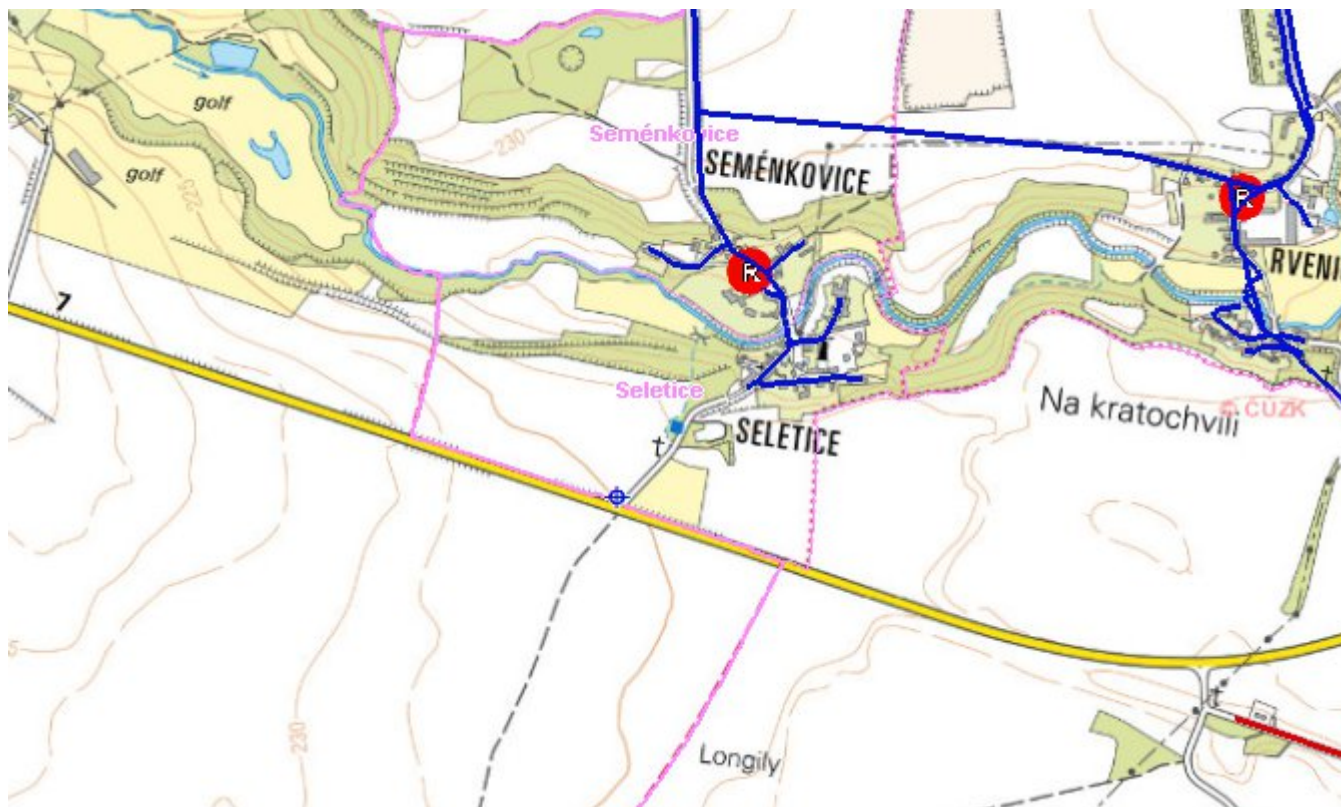

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav	Seménkovice studna	ZD Seménkovice			PRVK\2021

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Seletice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a 10 % obyvatel čistí své odpadní vody v domovních mikročistírnách se vsakováním.


Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod v bezodtokových jímkách případně v domovních mikročistiřnách.

Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

Mapa

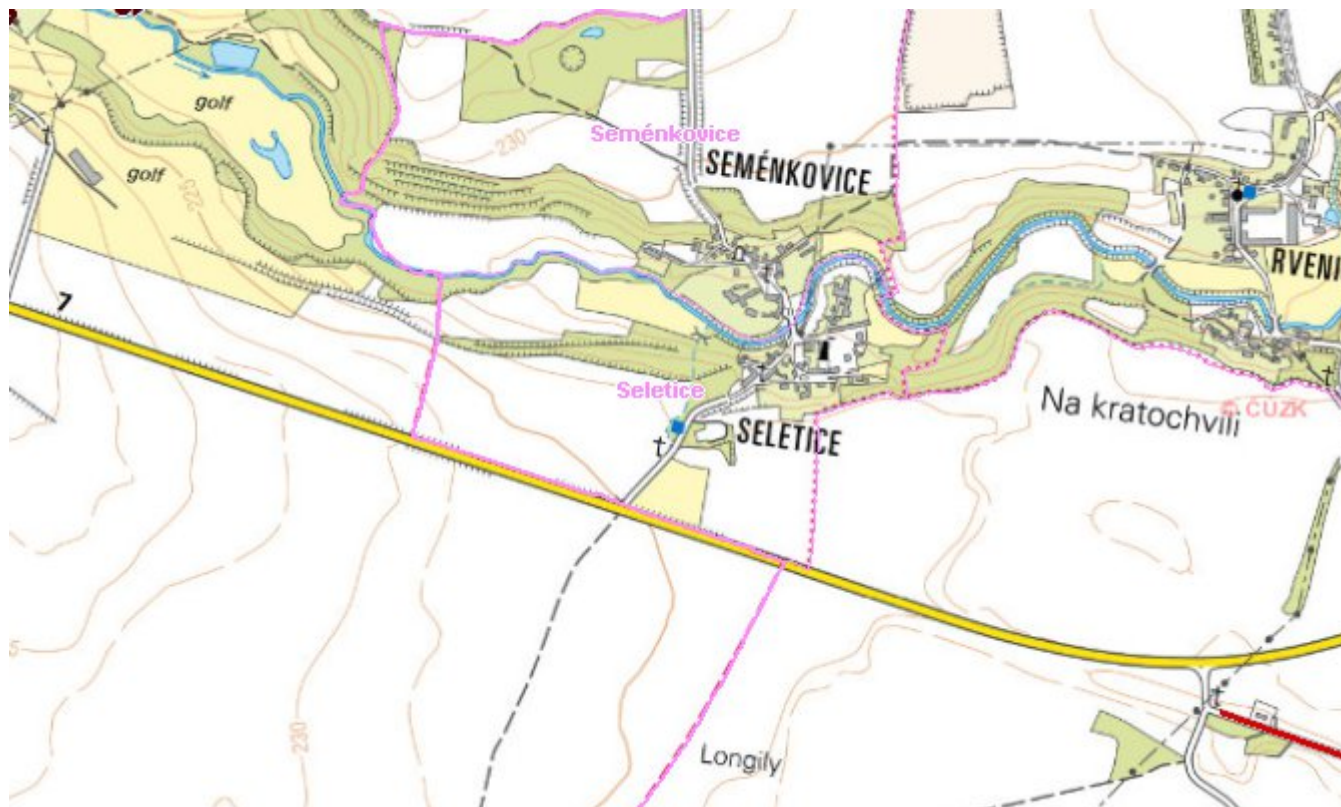

Bodové objekty


Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

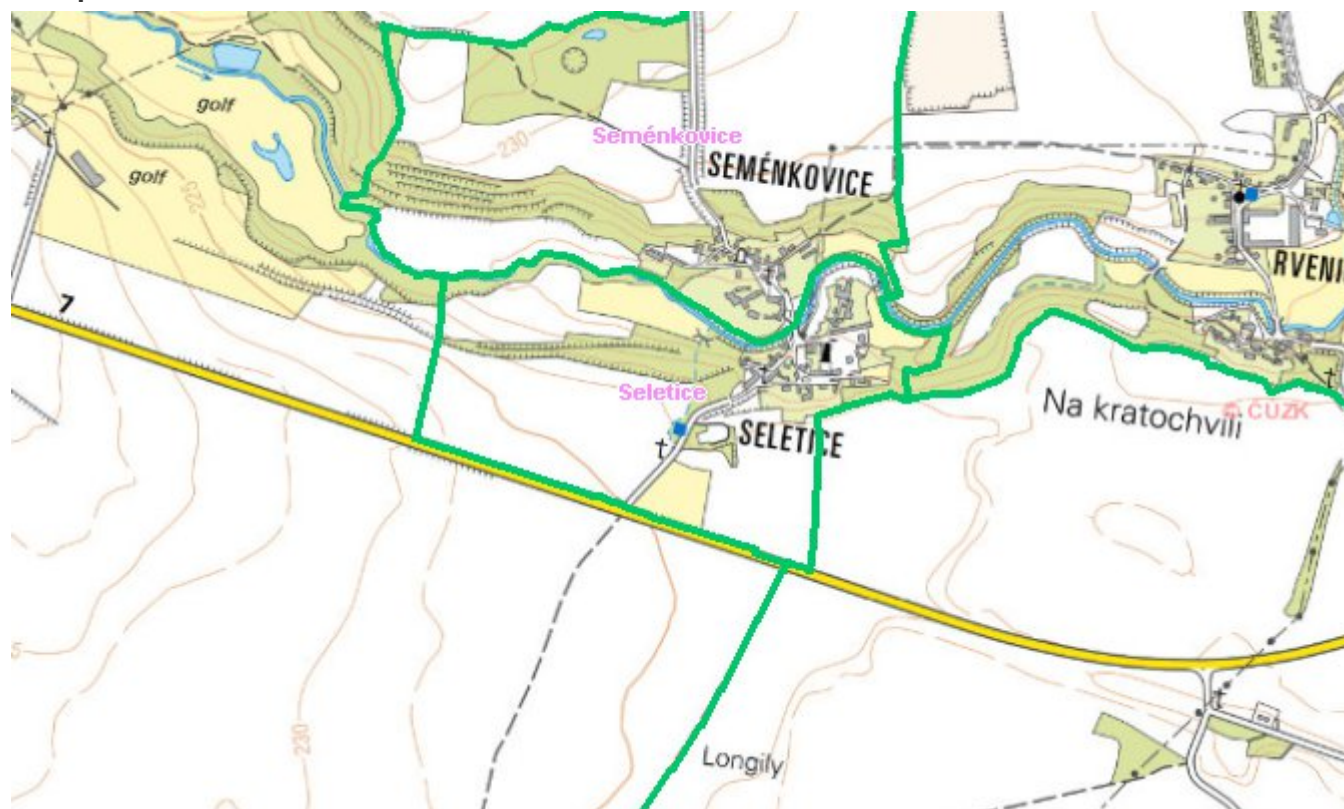

F. VODOPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Vodoprávní úřad	ČJ	Popis rozhodnutí	Výroky	Datum vydání	Soubory
Louny	MULNCJ 84671/2010	Březno-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 83699/2018	Malnice-manipulační řád	Další opatření vodoprávního úřadu	6. 11. 2018	PDF
Louny	---Nezadáno---	Březno-prodl.vypouštění odp.vod ČS PHM	Další opatření vodoprávního úřadu	30. 10. 2007	
Louny	MULNCJ 10714/2010	Strkovice-souhlas záv.látky	Další opatření vodoprávního úřadu	12. 2. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 84627/2010	Seménkovice-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 84671/2010	Březno-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 50231/2013	Čistírna odpadních vod Postoloprty	Další opatření vodoprávního úřadu	3. 7. 2013	PDF
Louny	MULNCJ 18515/2018	Mradice-nakládání s vodami, stavební povolení	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	14. 3. 2018	PDF
Louny	MULNCJ 84671/2010	Březno-stavba v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	1. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 50231/2013	Čistírna odpadních vod Postoloprty	Další opatření vodoprávního úřadu	3. 7. 2013	PDF
Louny	MULNCJ 83970/2018	Mradice-manipulační řád	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 11. 2018	PDF
Louny	MULNCJ 18436/2018	Malnice-nakládání s vodami, stavební povolení	Nakládání s vodami , Nakládání s vodami , Stavební povolení k vodním dílům	14. 3. 2018	PDF
Louny	MULNCJ 46618/2010	Postoloprty-souhlas zú	Další opatření vodoprávního úřadu	12. 5. 2010	PDF
Louny	---Nezadáno---	Postoloprty - souhlas čs phm	Další opatření vodoprávního úřadu	4. 2. 2008	
Louny	---Nezadáno---	Lenešice-prodloužení odběru pchv	Další opatření vodoprávního úřadu	31. 10. 2007	
Louny	MULNCJ 95250/2010	Postoloprty-souhlas záv.látky	Další opatření vodoprávního úřadu	22. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 96516/2010	Postoloprty-sklad zl	Další opatření vodoprávního úřadu	25. 10. 2010	PDF
Louny	MULNCJ 38399/2012	Vrbka-havarijní plán	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 5. 2012	PDF
Louny	---Nezadáno---	R-Postoloprty - souhlas v zú	Další opatření vodoprávního úřadu	7. 2. 2007	