

Toužetín - CZ042.3507.4207.0169.03

A. OBEC

Toužetín

Číslo obce PRVKUK	0169
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0169
Kód obce	566829
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0169.03	Sulec	16790	167908

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Sulec leží jižně od Toužetína mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m. Jde o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se s mírný úbytkem obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	60	58	55	52	-	-
přechodně bydlící	7	7	7	7	-	-
celkem	67	65	62	59	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
57	57	55	52	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sulec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.45. Zdrojem vody je VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m³ (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu


Stávající vodovod je 5 let starý bez provozních problémů.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11. Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa

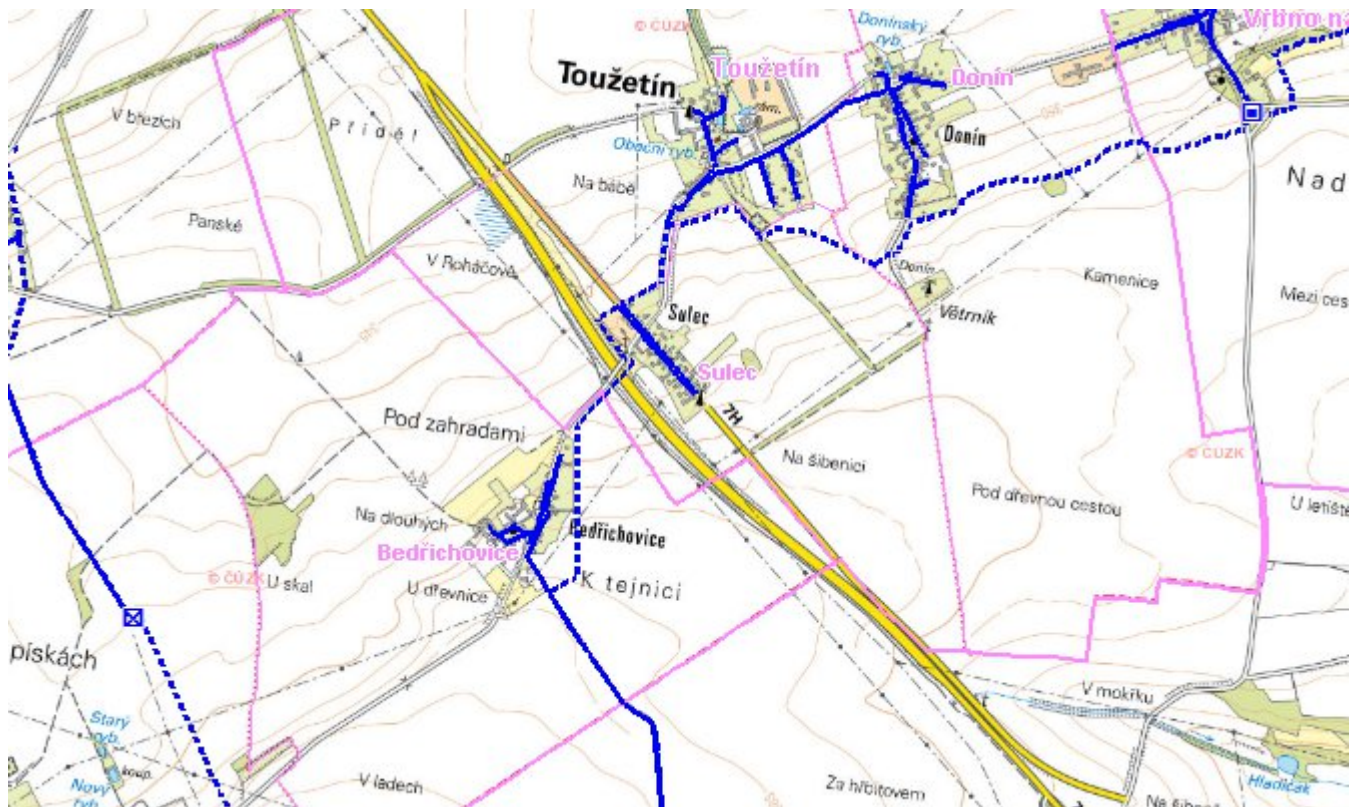

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-


D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Sulec nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace a od 5 % obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vsakovány.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování obce pomocí výtlačného řadu z HDPE 90 a 63 v délce 1,7 km, který odvádí odpadní vody společně s odpadními vodami z výše položené místní části Toužetín na ČOV pro 400 EO v místní části Donín. Tento výtlačný řad je páteřní stokou celého kanalizačního systému v obci Toužetín a jejích místních částech.

Mapa

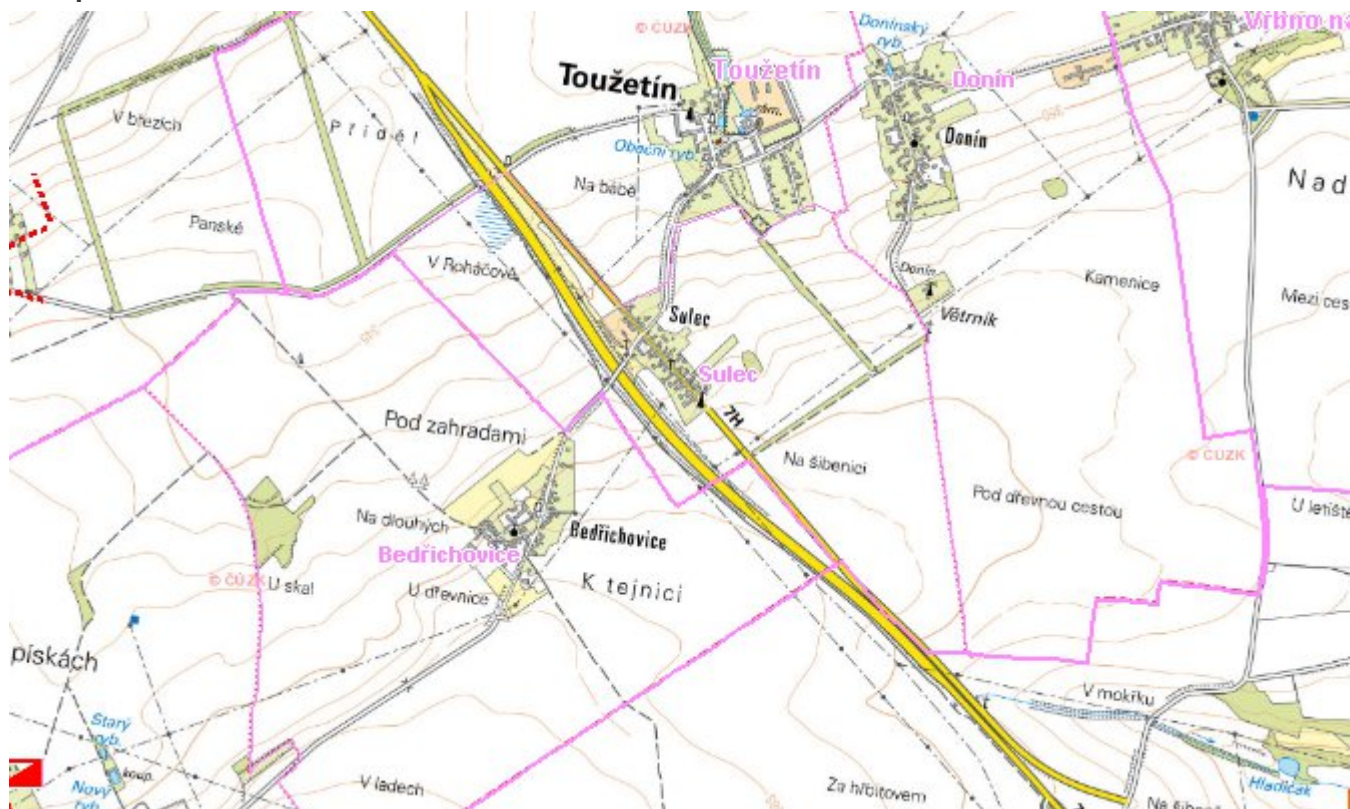

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	507,0	507,0

