


Dobrná - CZ042.3502.4202.0015.01

A. OBEC

Dobrná

Číslo obce PRVKUK	0015
Kód obce PRVKUK	CZ042.3502.4202.0015
Kód obce	545783
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	728 (4202) Děčín

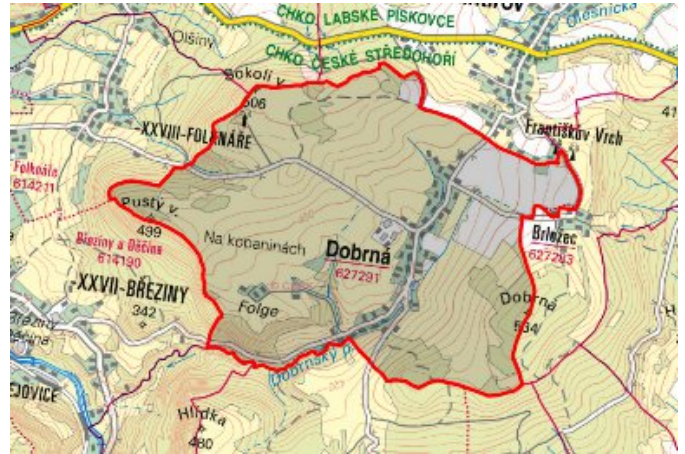

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3502.4202.0015.01	Dobrná	02729	27294

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Dobrná leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 380,00 – 440,00 m n. m. Obcí protéká Dobrnský potok, dva místní a meliorační kanál, je zde požární nádrž, která slouží pro rekreaci a rybolov. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří. V obci jsou drobné zemědělské a průmyslové provozovny:

Milan Hrdý –zemní a dopravní stavby (25 zaměstnanců)

Josef Koliba – zemědělská farma Dobrná

Jiří Pospíchal – strojní zemní práce

TELSPOJ s.r.o. – elektropráce (cca 10 zam.)

Předpokládá se mírný rozvoj obce.

Na západním okraji obce se nachází malá osada Samota Folge s 5 trvale žijícími obyvateli a se 7 rekreačními objekty.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	364	364	364	364	-	-
přechodně bydlící	24	24	24	24	-	-
celkem	388	388	388	388	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
10	82	202	346	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dobrná není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu. 80% obyvatel je zásobováno individuálně ze studní. Zbýlých 20% je napojeno na soukromý vodovod zemědělské farmy, jehož vlastníkem a provozovatelem je p. Josef Koliba. Voda ze zdroje je čerpána do akumulace 20 m³ (vana) – bližší podklady a zákresy nebyly poskytnuty a majitel nepředpokládá možnost dalšího rozšíření vodovodu. Tento vodovod není možno považovat za veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou. Samota Folge má vodovod pro veřejnou potřebu (M-DC.022) ve správě obce. Voda ze studny je čerpána do VDJ 10 m³ a gravitačním potrubím DN 80 do osady.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Je připravován záměr na vybudování vodovodu – 3xvrt s ČS + výtlačné řady DN 80 dl. 1,6 km, zásobní řady DN 60 až 100 v délce cca 6,0 km a dva vodojemy 50 m³ pro horní a dolní tlakové pásmo.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					PRVK/2020
Vodojem	Návrh					PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.DC 033/3	VDJ.DC 033/3	30 m ³		PRVK/2020
Vodojem	Stav	VDJ.DC 002/1		10 m ³		PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	ZD.DC 022/1				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav					PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Dobrné a na Samotě Folge není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s vyvážení na ČOV Děčín - 27% obyvatel, 14% obyvatel s odvozem kalu na pole. Odtok do povrchových vod přes septiky - 59% obyvatel.


Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

Ve výhledu, po roce 2015, je uvažováno s výstavbou centrálního kanalizačního systému. Dle ÚS je navržena ČOV pro 600 EO, stoky DN 300 dl. 6,8 km a přípojky 1,7 km. Vzhledem k tomu, že v obci není vybudována ani rozvodná síť vodovodu, bylo by vhodné zvážit možnost posunutí výstavby obou liniových staveb zároveň. Obec má zájem o vodofikaci i odkanalizování obce.

Mapa

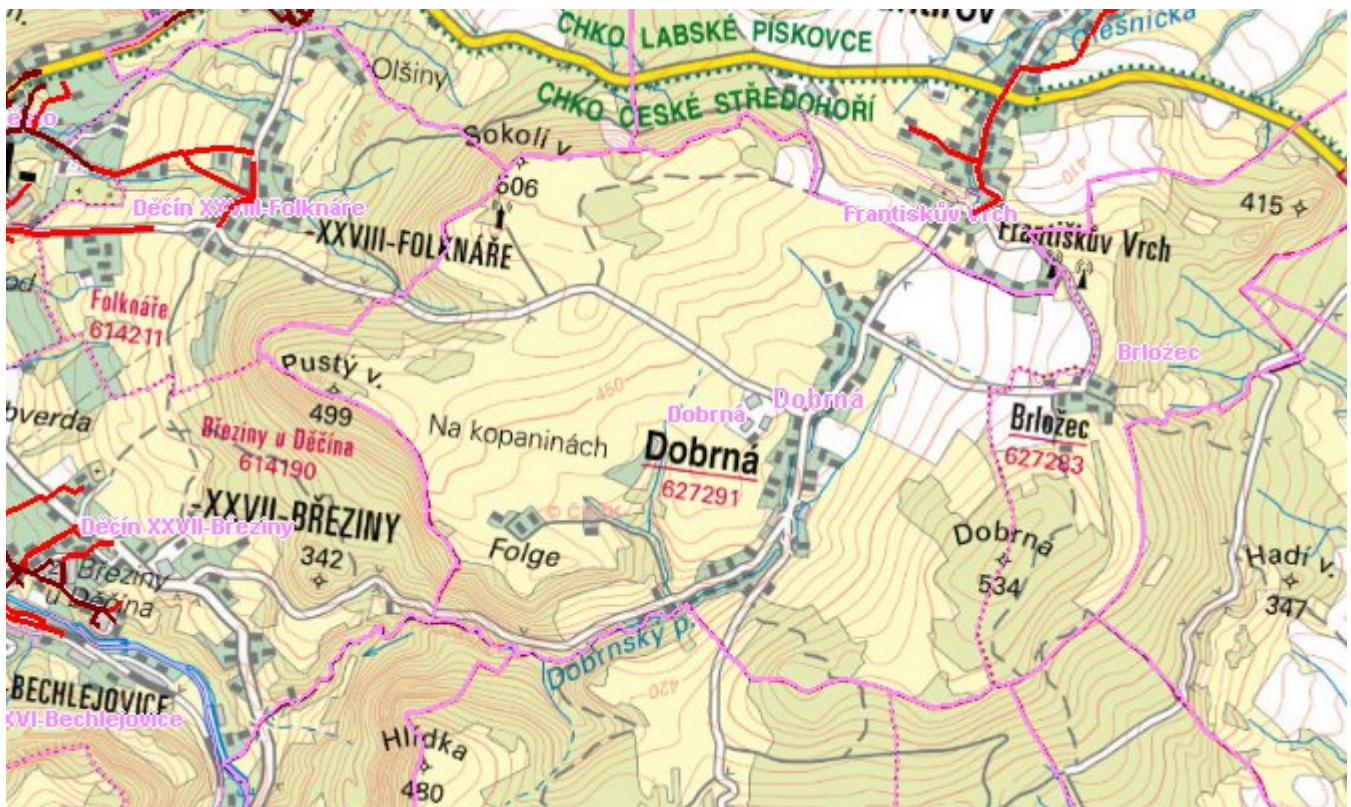

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	23 190,0	23 190,0

Mapa

