


# Vršovice - CZ042.3507.4207.0174.01

## A. OBEC

### Vršovice

Číslo obce PRVKUK	0174
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0174
Kód obce	546887
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

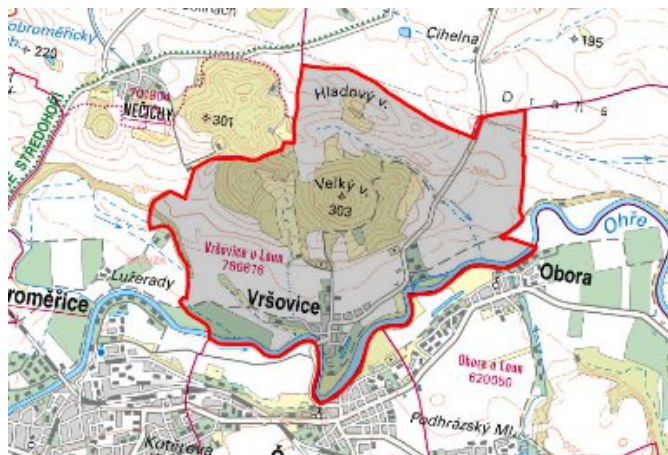

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0174.01	Vršovice	18661	186619

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	246	258	279	300	-	-
přechodně bydlící	0	0	0	0	-	-
<b>celkem</b>	<b>246</b>	<b>258</b>	<b>279</b>	<b>300</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
246	258	279	300	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vršovice je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039.23, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.

Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Předpokládá se postupná rekonstrukce řadů.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa

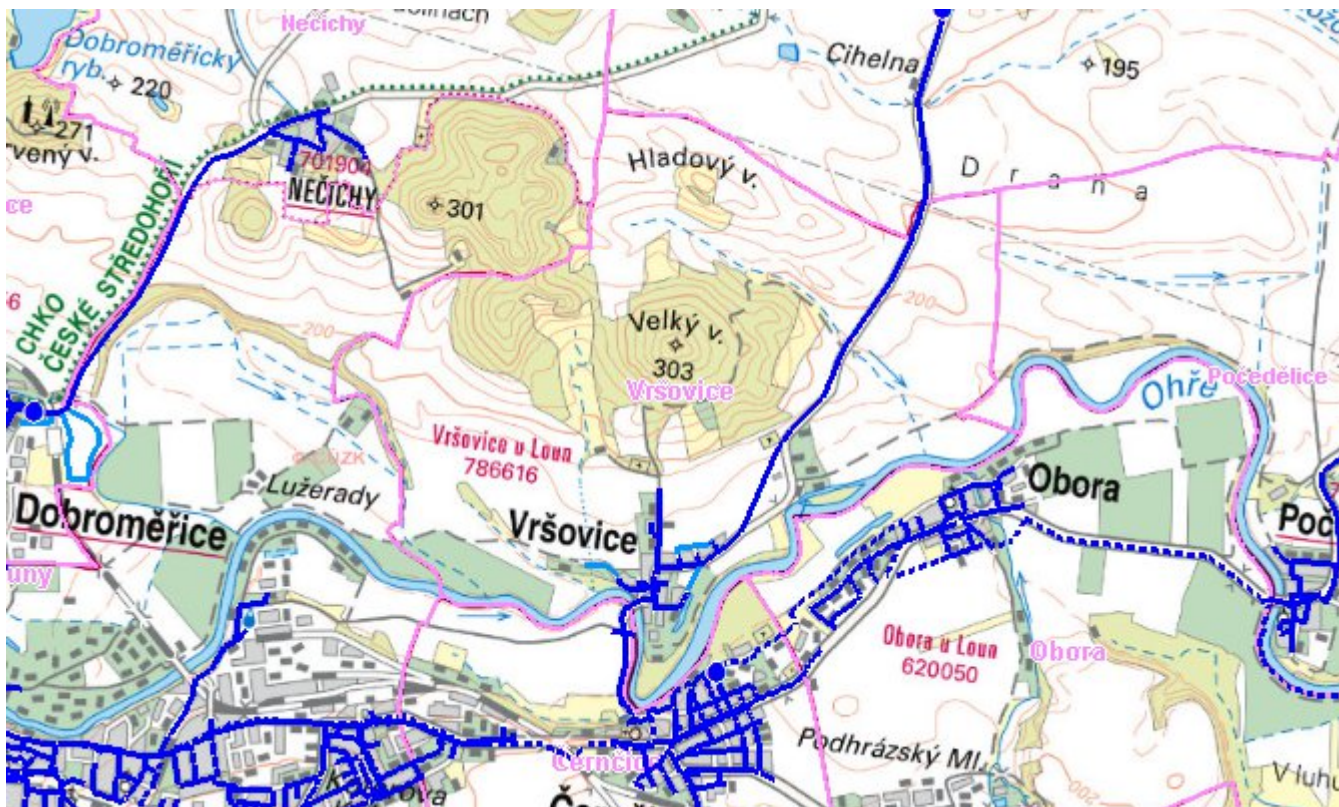

## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	0	0	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m (1852,4 m gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlačky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi), která bude výtlačkem napojena na stávající výtlačné potrubí Černice - Louny, které je propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do stávajícího výtlačky převádějící splaškové vody z Černic a Obory na ČOV Louny. Celková délka tlakové kanalizace je 2 221 m.

### Mapa



### Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					PRVK/2020
Výústní objekt	Stav					PRVK/2020

# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	6 720,0	6 720,0

## Mapa

